


PMT X118

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

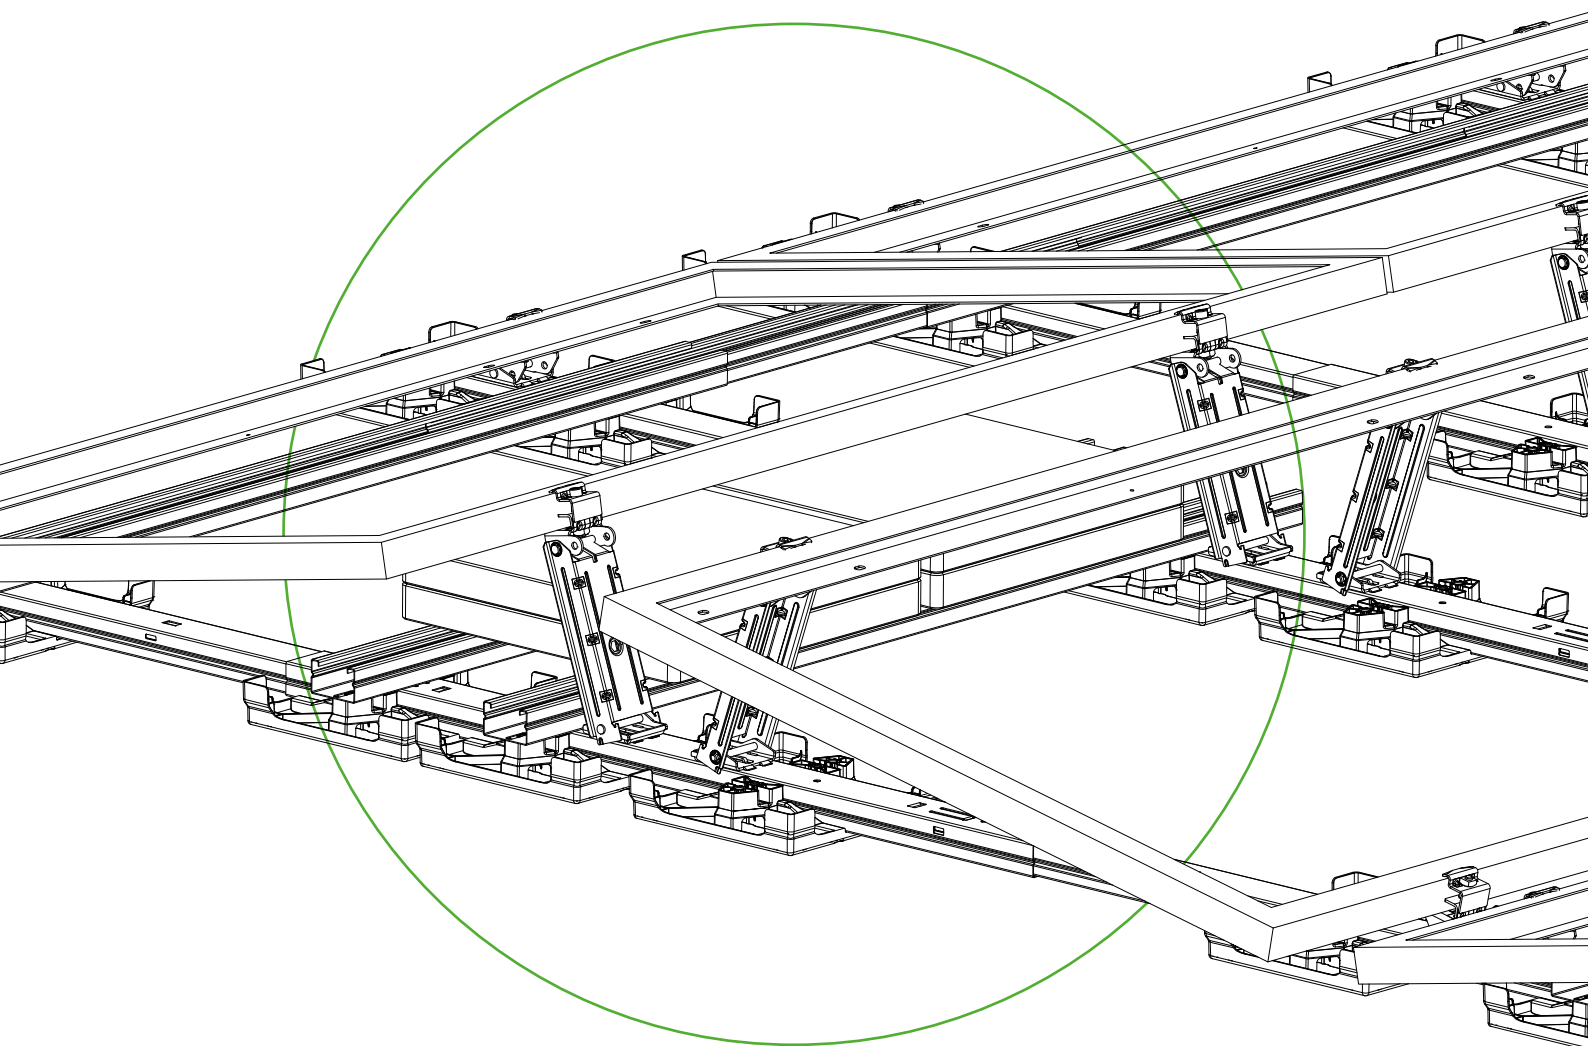

ΣΕ ΜΟΛΙΣ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Περιεχόμενα

PMT X118 ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας	3
Γενικές οδηγίες συστήματος	4
Οδηγίες τοποθέτησης και συντήρηση	8
Απαιτούμενα εργαλεία	9
Βασικά εξαρτήματα	10
Είδη εξαρτημάτων	10
Τοποθέτηση	12
Προαιρετικά εξαρτήματα	34
Είδη εξαρτημάτων	34
Τοποθέτηση	37
Τελικός έλεγχος	50
Εγγύηση και ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων	51



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Επιλογή σελίδας κάνοντας κλικ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να τηρείτε τις γενικές οδηγίες ασφαλείας μας.

Τοποθέτηση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό

Η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των κατασκευών στήριξης φωτοβολταϊκών PMT πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένα άτομα. Τα άτομα αυτά πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την ορθή και επαγγελματική εγκατάσταση των προϊόντων μας βάσει της επαγγελματικής τους καταλληλότητας, την οποία έχουν αποκτήσει, για παράδειγμα, μέσω της κατάρτισης ή της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Πριν την έναρξη της τοποθέτησης:

1. Έλεγχος των στατικών απαιτήσεων της στέγης και του κτιρίου:

Πριν την τοποθέτηση της κατασκευής στήριξης φωτοβολταϊκού συστήματος PMT, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται επί τόπου εάν η στατική επάρκεια της στέγης και του κτιρίου επιτρέπει την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος. Αυτό θα πρέπει να ελέγχεται επί τόπου πριν την τοποθέτηση από έναν ειδικό, για παράδειγμα έναν δομοστατικό μηχανικό. Τα στοιχεία στην τεχνική έκθεση βασίζονται αποκλειστικά σε παραδοχές σχεδιασμού, που δεν ανταποκρίνονται κατ' ανάγκη στις επί τόπου συνθήκες. Συνεπώς, οι στατικές απαιτήσεις πρέπει να διευκρινίζονται επί τόπου και πριν από την τοποθέτηση. Ζητήστε από κάποιο εξειδικευμένο άτομο να το επιβεβαιώσει και μην ξεκινήσετε την τοποθέτηση χωρίς αυτό το έγγραφο.

2. Τήρηση των οικοδομικών κανονισμών και των κανονισμών πρόληψης ατυχημάτων:

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί και τοπικοί οικοδομικοί κανονισμοί, τα πρότυπα και οι κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί για την ασφάλεια στην εργασία και την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και οι κανονισμοί των επαγγελματικών ενώσεων!

Ειδικότερα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στα εξής:

- Πρέπει να χρησιμοποιείται ρουχισμός ασφαλείας (κυρίως προστατευτικό κράνος, υποδήματα εργασίας και γάντια).
- Κατά τις εργασίες σε στέγες, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί για εργασίες πάνω σε στέγη (π.χ. χρήση μέσων προστασίας από πτώση, ικρίωμα με εξοπλισμό ασφαλείας από ύψος 3 μέτρων κ.λπ.).
- Απαιτείται η παρουσία δύο ατόμων σε όλη τη διαδικασία τοποθέτησης, ώστε να εξασφαλίζεται άμεση βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.

3. Έλεγχος των οδηγιών τοποθέτησης για ενημερώσεις:

Τα συστήματα τοποθέτησης PMT εξελίσσονται συνεχώς. Οι διαδικασίες τοποθέτησης ενδέχεται να αλλάζουν. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τις οδηγίες τοποθέτησης για ενημερώσεις πριν την τοποθέτηση. Θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://pmt.solutions/downloads/>. Θα χαρούμε να σας στείλουμε κατόπιν σχετικού αιτήματος την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών τοποθέτησης.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι τεχνικοί έχουν στη διάθεσή τους ένα αντίτυπο των οδηγιών τοποθέτησης.

4. Θα πρέπει επίσης να τηρούνται οι οδηγίες τοποθέτησης των κατασκευαστών μονάδων.

5. Η εξισορρόπηση δυναμικού μεταξύ των επιμέρους στοιχείων των συστημάτων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

Η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από τη μη τήρηση των γενικών οδηγιών ασφαλείας.

Γενικές οδηγίες συστήματος

α. Βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό με το PMT PLAN

Σε τι χρησιμεύει το PMT PLAN;

Το PMT PLAN χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό κατασκευών στήριξης της PMT σε στέγες με βάση τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και τις παραδοχές σχεδιασμού, που είναι αποθηκευμένες στο PMT PLAN.

Ποιος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το PMT PLAN για σχεδιασμό;

Απαιτήση εξειδικευμένων γνώσεων για σχεδιασμό με το PMT PLAN

Για την προσήκουσα και σωστή χρήση του PMT PLAN απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο στον τομέα των κατασκευών στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο όσον αφορά τις στέγες, στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το συνολικό σύστημα από τον τελικό πελάτη.

Πώς γίνεται ο σχεδιασμός από το PMT PLAN;

1. Καταχώρηση δεδομένων του χρήστη ως βάση για τον σχεδιασμό

Αφετηρία και βάση του σχεδιασμού με το PMT PLAN είναι αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα έργου που καταχωρούνται από τον χρήστη. Η PMT δεν ελέγχει την ορθότητα αυτών των δεδομένων. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή συλλογή και καταχώρηση δεδομένων στο PMT PLAN.

Προσοχή: Εάν η συλλογή ή/και καταχώρηση δεδομένων από τον χρήστη δεν γίνει σωστά, αυτό έχει συνέπειες στον σχεδιασμό. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αποκλίνουσες ποσότητες υλικών και στατικές απαιτήσεις. Λόγω αυτού, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές ζημιές για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

2. Παραδοχές σχεδιασμού στο PMT PLAN

Το PMT PLAN επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες παραδοχές σχεδιασμού. Αυτές οι παραδοχές σχεδιασμού προκύπτουν με τη σειρά τους από τους τεχνικούς κανόνες στους οποίους βασίζονται οι υπολογισμοί του PMT PLAN.

Στην τεχνική έκθεση μπορείτε να βρείτε τις παραδοχές σχεδιασμού, στις οποίες βασίζεται ο συγκεκριμένος σχεδιασμός.

Το PMT PLAN λαμβάνει υπόψη τους Ευρωκώδικες, δηλαδή τους ευρωπαϊκούς τυποποιημένους κανόνες μέτρησης στον κατασκευαστικό κλάδο, συμπερ. των εθνικών παραρτημάτων, καθώς και τους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς.

Η PMT προσπαθεί να διασφαλίζει την επικαιροποίηση των Ευρωκωδίκων που λαμβάνονται υπόψη μέσω ενημερώσεων. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, μετά τη δημοσίευση νέων κανόνων, απαιτείται πάντα ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή τους στο λογισμικό, γι' αυτό και δεν υφίσταται δικαίωμα σε αντίστοιχες ενημερώσεις και ο χρήστης είναι πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της τελευταίας έκδοσης των κανόνων στους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα.

Οι κανόνες εφαρμόζονται με βάση την καθορισμένη τοποθεσία. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ορθότητας των παραδοχών σχεδιασμού.

Προσοχή: Αν ο χρήστης δεν ελέγξει την ορθότητα των παραδοχών σχεδιασμού, αυτό έχει συνέπειες στον σχεδιασμό. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αποκλίνουσες ποσότητες υλικών και στατικές απαιτήσεις. Λόγω αυτού, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές ζημιές για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

3. Σε τι χρησιμεύει η τεχνική έκθεση;

Τι σημαίνει «Σημασία έχει αυτό που βρίσκεται πάνω στη στέγη»;

Το PMT PLAN δημιουργεί την τεχνική έκθεση βάσει των καταχωρήσεων του χρήστη. Ωστόσο, αυτή η τεχνική έκθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαθιστά τον επαγγελματικό σχεδιασμό βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών επί τόπου.

Συνεπώς, με την τεχνική έκθεση δεν ολοκληρώνεται, αλλά ξεκινά ο σχεδιασμός του έργου σας.

Η μοναδική κατάλληλη και επαγγελματική διαδικασία, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, είναι η εξής:

Πρώτο βήμα: Πριν την παραγγελία της κατασκευής στήριξης φωτοβολταϊκών και κυρίως πριν την τοποθέτησή της πάνω στη στέγη, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την ορθότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, των παραδοχών σχεδιασμού και των αποτελεσμάτων στην τεχνική έκθεση.

Δεύτερο βήμα («Σημασία έχει αυτό που βρίσκεται πάνω στη στέγη!») Είναι απαραίτητο ο χρήστης να ελέγχει την τεχνική έκθεση με βάση τις πραγματικές συνθήκες πάνω στη στέγη. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, σε κάθε στέγη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του έργου, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται μόνο επί τόπου.

Εάν ο ίδιος ο χρήστης δεν διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τον έλεγχο της τεχνικής έκθεσης, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο εξειδικευμένο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.

Αν από αυτά τα υποχρεωτικά βήματα ελέγχου προκύψουν αλλαγές σε σύγκριση με την τεχνική έκθεση, πρέπει να πραγματοποιηθεί νέος σχεδιασμός στο PMT PLAN με τα τροποποιημένα δεδομένα.

Προσοχή: Εάν ο χρήστης δεν επαληθεύσει καθόλου ή/και δεν επαληθεύσει σωστά τα δεδομένα με βάση τις πραγματικές συνθήκες, θα υπάρξουν συνέπειες στον σχεδιασμό. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αποκλίνουσες ποσότητες υλικών και στατικές απαιτήσεις. Λόγω αυτού, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές ζημιές για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

4. Ποιες περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντα επιπλέον υπόψη από τον πελάτη και να ελέγχονται με δική του ευθύνη;

α. Τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με τη στέγη και τα στοιχεία της

Το PMT PLAN υποθέτει ότι η στέγη και τα στοιχεία της είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση ηλιακού συστήματος και ότι ο πελάτης το έχει ελέγξει αυτό επαγγελματικά πριν τον σχεδιασμό.

Το PMT PLAN δεν εγγυάται τη συμβατότητα της κατασκευής στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων PMT με τη στέγη αναφορικά με την κάλυψη, την υποδομή και την κατασκευή της στέγης. Αυτά πρέπει να ελέγχονται κυρίως από τον ίδιο τον χρήστη.

Πριν την τοποθέτηση, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι λειτουργικές στρώσεις της στέγης (π.χ. στεγανοποίηση, θερμομόνωση) είναι κατάλληλες και σχεδιασμένες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ειδικότερα, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η στρώση θερμομόνωσης παραμένει κατάλληλη για χρήση παρά το επιπλέον φορτίο που συνεπάγεται η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (κατασκευή στήριξης και ηλιακές μονάδες).

Συμβουλή: Λάβετε την έγκριση του κατασκευαστή των επιμέρους στοιχείων και επαληθεύστε τα στοιχεία κατασκευαστή με τις επί τόπου συνθήκες που επικρατούν στη στέγη.

Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα, τη φέρουσα ικανότητα και τη λειτουργικότητα ολόκληρης της κατασκευής της στέγης για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας πρέπει να πραγματοποιείται από δομοστατικό μηχανικό. Το PMT PLAN σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά αυτόν τον έλεγχο.

Προσοχή: Αν ο χρήστης δεν ελέγξει ή/και δεν ελέγξει σωστά τη συμβατότητα της κατασκευής στήριξης φωτοβολταϊκών με τη στέγη, θα υπάρξουν επιπτώσεις στον σχεδιασμό. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αποκλίνουσες ποσότητες υλικών και στατικές απαιτήσεις. Λόγω αυτού, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές ζημιές για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

β. Στατικές απαιτήσεις

Το PMT PLAN δεν λαμβάνει υπόψη τις στατικές απαιτήσεις του κτιρίου, στη στέγη του οποίου πρόκειται να τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Πριν την τοποθέτηση, η στατική του κτιρίου και της στέγης πρέπει να ελέγχεται επαγγελματικά από τον χρήστη με δική του ευθύνη.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται σε δομοστατικό μηχανικό. Το PMT PLAN σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά αυτόν τον έλεγχο.

Προσοχή: Αν ο χρήστης δεν ελέγξει ή/και δεν ελέγξει σωστά τη στατική του κτιρίου, αυτό έχει επιπτώσεις στον σχεδιασμό. Τυχόν τροποποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αποκλίνουσες ποσότητες υλικών και στατικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή απώλεια ζωής, καθώς και οικονομικές ζημιές, για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

γ. Φωτοβολταϊκές μονάδες

Το PMT PLAN επιτρέπει τον σχεδιασμό με μια πληθώρα φωτοβολταϊκών μονάδων. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού φωτοβολταϊκών μονάδων που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν υπάρχουν όλες στη βάση δεδομένων. Οι μονάδες που λείπουν προστίθενται στη βάση δεδομένων κατόπιν ξεχωριστού αιτήματος με βάση το φύλλο χαρακτηριστικών του κατασκευαστή μονάδας.

Η PMT δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα μονάδας είναι επικαιροποιημένα. Ειδικότερα, οι παράμετροι Διαστάσεις και Βάρος πρέπει να επαληθεύονται από τον πελάτη πριν τον σχεδιασμό.

Το PMT PLAN λαμβάνει υπόψη μόνο τις διαστάσεις και το βάρος των μονάδων. Δεν λαμβάνονται υπόψη περαιτέρω παράμετροι.

Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε τη συμβατότητα της μονάδας με την κατασκευή στήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή μονάδας.

Το PMT PLAN προϋποθέτει ότι η μονάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και υπό τη μορφή τοποθέτησης με σύσφιξη στις πλευρές μικρού μήκους της μονάδας. Πριν την τοποθέτηση ελέγξτε εάν τα σημεία σύσφιξης της μονάδας συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν τα σημεία σύσφιξης δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μονάδας, συνιστάται η επικοινωνία με τον κατασκευαστή μονάδας, για να ληφθεί έγκριση του σχεδιασμού.

Αυτή η έγκριση μπορεί να είναι γενικά διαθέσιμη στο πλαίσιο της πιστοποίησης της μονάδας ή να δίνεται από τον κατασκευαστή μονάδας ανάλογα με το έργο.

Προσοχή: Αν δεν αποσαφηνιστεί από τον χρήστη η συμβατότητα της κατασκευής στήριξης με τις ηλιακές μονάδες, μπορεί να προκληθούν οικονομικές ζημιές, για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

δ. Ασφάλιση του φωτοβολταϊκού συστήματος
έναντι μετατοπίσεων λόγω θερμικής διαστολής («φαινομένου ερπυσμού»)

Το φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη εκτίθεται σε συνεχείς διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα πολύ αργής μετατόπισης της κατασκευής στήριξης προς τα κάτω στη στεγανοποίηση της στέγης κατά τη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος, ακόμη και όταν η στέγη έχει πολύ επίπεδη κλίση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται και «μετατόπιση λόγω θερμικής διαστολής» ή, πιο γλαφυρά, «φαινόμενο ερπυσμού».

Η σταδιακή μετατόπιση του φωτοβολταϊκού συστήματος πάνω στη στέγη μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην καλωδίωση, στην κάλυψη της στέγης (όπως π.χ. μεμβράνη, ασφαλτο, χαλίκι, υπόστρωμα κ.λπ.), στις λοιπές λειτουργικές στρώσεις και σε τυχόν προϋπάρχοντα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. φεγγίτες, συστήματα αερισμού και εξαερισμού, συστήματα αποστράγγισης, καμινάδες κ.λπ.). Στη χειρότερη περίπτωση το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί σταδιακά να μετακινηθεί έξω από την άκρη της στέγης με την πάροδο του χρόνου.

Προκειμένου να αποτραπούν αυτές οι ζημιές, συνεργαστήκαμε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου για την ανάπτυξη ενός ενημερωτικού εγγράφου ειδικά για το θέμα του φαινομένου της μετατόπισης λόγω θερμικής διαστολής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το θέμα είναι πολυσύνθετο και εκτός από τις άγνωστες παραμέτρους των στεγών (συγκολλημένες μεμβράνες, μηχανικά στερεωμένες μεμβράνες, διάφορα είδη μόνωσης, χρήση του κτιρίου, ...), έχουν επίσης σημασία τα χαρακτηριστικά και η διάταξη του συστήματος (μήκος των συναρμολογημένων πεδίων μονάδων, προσανατολισμός της διαμήκου πλευράς της μονάδας ως προς την κλίση της στέγης...). Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες δικές μας δοκιμές, για να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά κατά τις αλλαγές της θερμοκρασίας και τις προκύπτουσες δυνάμεις σύνδεσης. Έχουμε επίσης εξοπλίσει τα συστήματα με δυναμομετρικούς αισθητήρες και μόντεμ GSM, προκειμένου να μετρήσουμε και να τεκμηριώσουμε το φαινόμενο της "μετατόπισης του συστήματος" στην πράξη. Επιπλέον, επιθεωρούμε τακτικά πολλά συστήματα.

Συμπέρασμα: Υπάρχουν λίγα συστήματα που παρουσιάζουν φαινόμενα μετακίνησης σε επιφάνειες στέγης με απότομη κλίση και ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός συστημάτων, ορισμένα με μεγαλύτερη κλίση στέγης, που δεν παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο της γερμανικής ένωσης BSW, αποφασίσαμε να δώσουμε μια βασική σύσταση για σύνδεση από κλίση στέγης 1,0°.

Μπορούμε να προσφέρουμε τα στοιχεία που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό βάσει συγκεκριμένου έργου. Με την εισαγωγή του νέου σταδίου ανάπτυξης του συστήματος X118 με τα EasyPlate και τη μηχανική στερέωσή τους στα Rail, επεκτείνουμε τη σύσταση για σύνδεση στην επίπεδη στέγη από κλίση 2% (κλίση στέγης περ. 1,15°), υπό την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος ελέγχων της PMT έχει συμπληρωθεί αναλόγως και έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συστήματος. Καθώς κάθε στέγη απαιτεί αξιολόγηση κατά περίπτωση λόγω άγνωστων, μεμονωμένων παραμέτρων, συνιστούμε την ακόλουθη διαδικασία στο πλαίσιο της ρουτίνας συντήρησης:

Διάστημα συντήρησης	Μετατόπιση	Μέτρο
Ετήσια συντήρηση	Καμία μετατόπιση	Δεν απαιτείται ενέργεια
Ετήσια συντήρηση	Έως περ. 2 cm	Επιθεώρηση της κατάστασης με ιδιαίτερη προσοχή κατά την επακόλουθη συντήρηση
Ετήσια συντήρηση	2 – 3 cm	Ενδιάμεση επιθεώρηση μετά από περ. 6 μήνες
Ενδιάμεση επιθεώρηση (6 μήνες)	Περαιτέρω μετατόπιση 1,5 cm ή περισσότερο	Μεταγενέστερη μηχανική σύνδεση

Προσοχή: Η αποτυχία ασφάλισης του φωτοβολταϊκού συστήματος έναντι μετατόπισης λόγω θερμικής διαστολής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές και οικονομικές ζημιές, για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

Προσοχή: Από κλίση στέγης 5°, το σύστημα στερέωσης επίπεδης στέγης πρέπει να συνδεθεί/ασφαλιστεί οπωσδήποτε. Αν δεν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής, καθώς και υλικές ζημιές για τις οποίες η PMT δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Σύνδεση διαδρομής

Η σύνδεση διαδρομών καλωδίων στην κατασκευή στήριξης PMT δεν αποτελεί μέρος του στατικού υπολογισμού των πεδίων μονάδων στο PMT PLAN. Συνεπώς, η ευστάθεια των χρησιμοποιούμενων διαδρομών καλωδίων πρέπει να διασφαλίζεται επιτόπου. Τα εξαρτήματα που παραδίδονται από την PMT για τη στήριξη και τη σύνδεση διαδρομών καλωδίων στην κατασκευή στήριξης PMT (ονομασία: «στήριξη διαδρομής» και «προσαρμογέα στο Tower») χρησιμεύουν μόνο ως δυνατότητα στήριξης για τις διαδρομές καλωδίων/τα κανάλια καλωδίων που χρησιμοποιούνται επιτόπου.

Το εξάρτημα προσαρμογέα στο Tower διαθέτει ένα προκαθορισμένο σημείο θραύσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν ασκούνται δυνάμεις που θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια στην κατασκευή στήριξης PMT. Πριν από την άσκηση τέτοιων δυνάμεων στην κατασκευή στήριξης PMT, παρατηρείται σκόπιμη αστοχία υλικού στο εξάρτημα προσαρμογέα στο Tower. Αυτό σημαίνει ότι το εξάρτημα σπάει, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ευστάθεια της κατασκευής στήριξης αυτής καθαυτής.

Οδηγίες τοποθέτησης και συντήρηση

Οδηγίες τοποθέτησης

Η τοποθέτηση θα πρέπει να ξεκινήσει, εφόσον υπάρχουν οι γραπτές οδηγίες του υπεύθυνου εργοταξίου. Τα εξαρτήματα του συστήματος τοποθέτησης της PMT χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στερέωση των φωτοβολταϊκών μονάδων. Ανάλογα με τον τύπο και το υλικό της στέγης του κτιρίου, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα. Οι ακριβείς λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα του έργου, τα οποία αποτελούνται από την τεχνική έκθεση και το σχέδιο CAD.

Κατά τη χρήση του συστήματος τοποθέτησης, πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται προσοχή στην τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης, των οδηγιών ασφαλείας και των οδηγιών του συστήματος.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης των εξαρτημάτων, μη τήρησης των οδηγιών και χρήσης στοιχείων που δεν ανήκουν στο σύστημα, παύει να ισχύει κάθε αξίωση εγγύησης και ευθύνης έναντι της PMT. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ζημιές και επακόλουθες ζημιές σε άλλα εξαρτήματα, φωτοβολταϊκές μονάδες ή στο κτίριο, καθώς και για σωματικές βλάβες.

Πριν την έναρξη της τοποθέτησης, πρέπει να έχει δοκιμαστεί και διασφαλιστεί η συμβατότητα ανάμεσα στην επένδυση στέγης και το σύστημα τοποθέτησης και να έχει ελεγχθεί η στέγη για κάθε είδους ζημιά. Οι ζημιές αυτές πρέπει να καταγράφονται στο πρωτόκολλο επιθεώρησης στέγης. Υπάρχει πιθανότητα να απαιτούνται βελτιωτικές εργασίες.

Σε περίπτωση πολύ ανώμαλων στεγών ή στεγανοποιήσεων στεγών, μπορεί να χρειάζεται να ληφθούν μέτρα εξισορρόπησης για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή φορτίου. Για να διασφαλιστεί η επίπεδη στήριξη των κύριων προφίλ δαπέδου στην επένδυση της στέγης, η επιφάνεια της στέγης πρέπει πριν από την έναρξη της κατασκευής να καθαρίζεται και να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες, όπως βρύα, φύλλα, ρύποι, πέτρες κ.λπ.

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις, που αναφέρονται και στα έγγραφα του έργου, από τις άκρες της στέγης. Το μέγιστο μέγεθος πεδίου μονάδων εξαρτάται από τον τύπο της στέγης. Στις στέγες με υπόστρωμα ή χαλικόστρωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δημιουργείται μια επαρκώς αντιολισθητική σύνδεση.

Το φορτίο επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει την υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκροή των ομβρίων υδάτων. Η αποστράγγιση της

στέγης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της εγκατάστασης.

Πρέπει να ελέγχεται εάν, λόγω της τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού συστήματος, αλλάζουν οι κανονισμοί αντικεραυνικής προστασίας και πρέπει να επανεξεταστούν. Πρέπει να τηρείται ο θερμικός διαχωρισμός (απόσταση ανάμεσα στα πεδία μονάδων) σύμφωνα με τα έγγραφα έργου PMT PLAN.

Προσοχή: Αν οι πραγματικές διαστάσεις της μονάδας υπερβαίνουν τα πλάτη μονάδων που αναγράφονται στον πίνακα, δεν πρέπει να ξεκινά η τοποθέτηση.

Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καθορισμένες ροπές σύσφιξης που αναγράφονται στις οδηγίες τοποθέτησης.

Μετά από γεγονότα όπως καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χωματοургικές εργασίες κ.λπ., το σύστημα πρέπει να ελέγχεται από ειδικό για τυχόν ζημιές. Αν κατά την επιθεώρηση εντοπιστούν ζημιές, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται από καινούρια.

Συντήρηση

Οι κατασκευές στήριξης φωτοβολταϊκών χρειάζονται συντήρηση. Η συντήρηση, κυρίως η σωστή τοποθέτηση των μπλοκ έρματος και των καλυμμάτων προστασίας κτιρίου ή/και των ProPlate, πρέπει να διεξάγεται μία φορά τον χρόνο και να τεκμηριώνεται σε ένα πρωτόκολλο συντήρησης. Επιπλέον, όλα τα εξαρτήματα του συστήματος τοποθέτησης PMT πρέπει να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται αναλόγως σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συστήνουμε μια ετήσια συντήρηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο συντήρησης που έχουμε ορίσει.


Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις σχετικά με τις ρουτίνες συντήρησης του συστήματος PMT X118 λόγω θερμικής διαστολής.

Σε περίπτωση εξαιρετικά ισχυρών ανέμων, συνιστούμε να γίνεται συντήρηση αμέσως μετά.


Προσοχή: Η μη επιτυχής συντήρηση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή απώλεια ζωής, καθώς και οικονομικές ζημιές, για τις οποίες η PMT δεν φέρει καμία ευθύνη.

Απαιτούμενα εργαλεία


1 Μετροταινία



2 Γραμμή κιμωλίας



3 Δυναμόκλειδο με εξαγωνική υποδοχή SW 6 mm

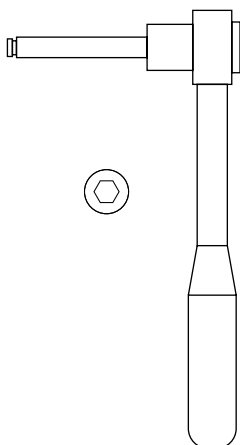

4 Βοήθημα τοποθέτησης (προαιρετικό εργαλείο)






Προσοχή! Ορισμένα εξαρτήματα υπάρχουν σε διαφορετικά μήκη και εκδόσεις.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα του έργου.

Είδη εξαρτημάτων

A Swift Rail


1.0529 - S350 GD ZM310

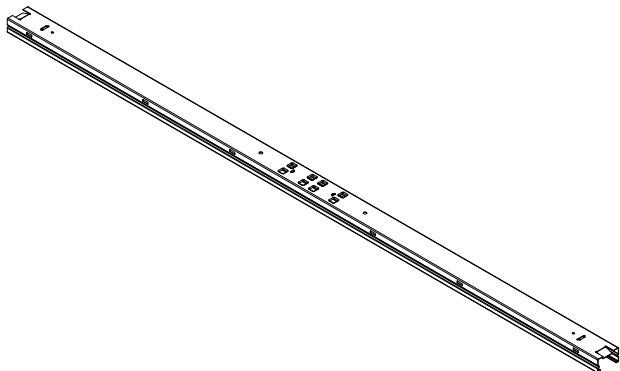

E Pivot Single


1.0531 - S550 GD ZM310

1.4301 - S235




B Swift Rail Short

1.0529 - S350 GD ZM310

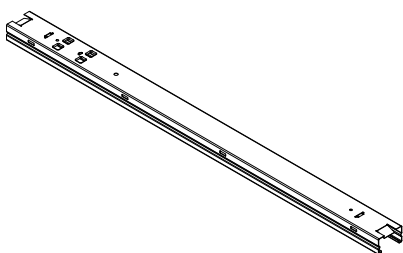


F EasyPlate Connection (γκρι σιδήρου)

PE-HD GF 20




C Swift Connector

1.0529 - S350 GD ZM310

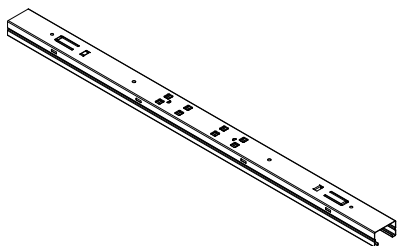

G EasyPlate Support (μαύρο)

PE-HD GF 20




D Summit Single


1.0529 - S350 GD ZM310

1.0531 - S550 GD ZM310

1.4301 - S235



H Μπλοκ έρματος με τις τυποποιημένες διαστάσεις 40 x 40 x 4 cm (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης)

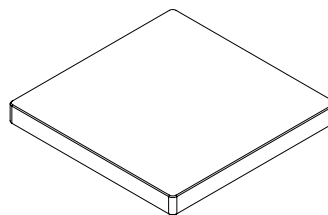




Προσοχή! Ορισμένα εξαρτήματα υπάρχουν σε διαφορετικά μήκη και εκδόσεις.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα του έργου.

Είδη εξαρτημάτων


I Row Connector


1.0529 - S350 GD ZM310

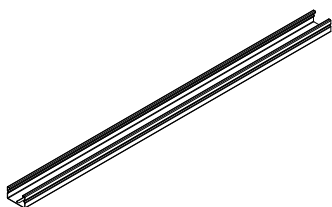

J Row Link

1.0529 - S350 GD ZM310

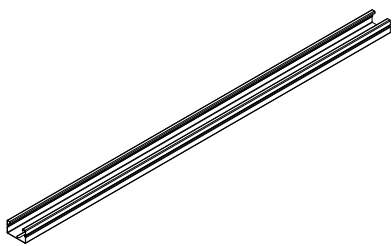

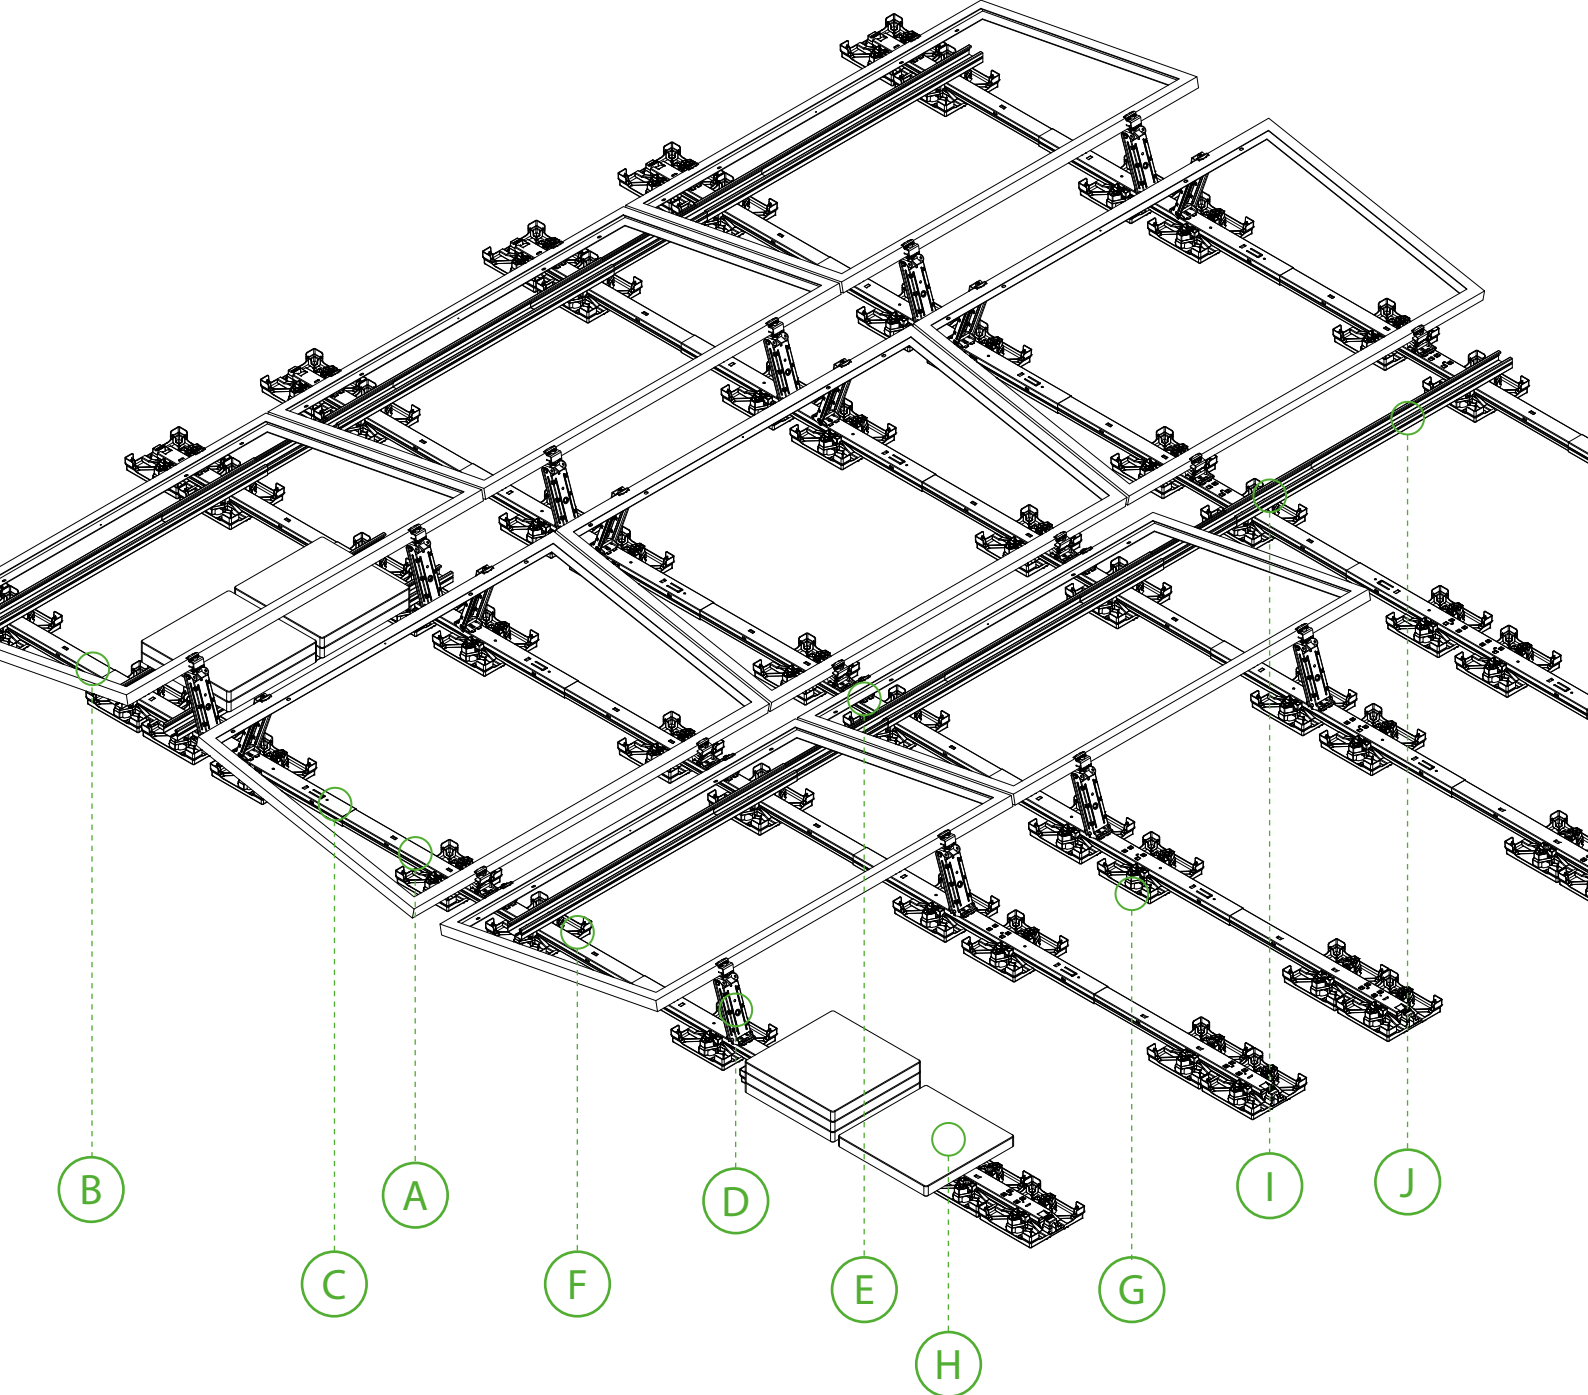

A Swift Rail

B Swift Rail Short

C Swift Connector

D Summit Single

E Pivot Single

F EasyPlate Connection

G EasyPlate Support

H Τυποποιημένο μπλοκ έρματος

I Row Connector

J Row Link


Swift Connection = Σύνδεση Swift Rail και Swift Connector

Row Connection = Row Connector/Link για τη σύνδεση των σειρών Swift Connection

1

Εναποθέστε το Swift Rail Short **B**, το Swift Connector **C** και το Swift Rail **A** και συνδέστε τα μεταξύ τους.

Το Swift Rail **A** πρέπει να εισαχθεί μέσα στο προφίλ Swift Connector **C** μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Σε κάθε Swift Connector πρέπει να τοποθετούνται δύο Swift Rail. Στην αρχή και στο τέλος μιας πλήρους γραμμής, πρέπει να ωθείται από ένα Swift Rail Short **B** στο Swift Connector **C**.

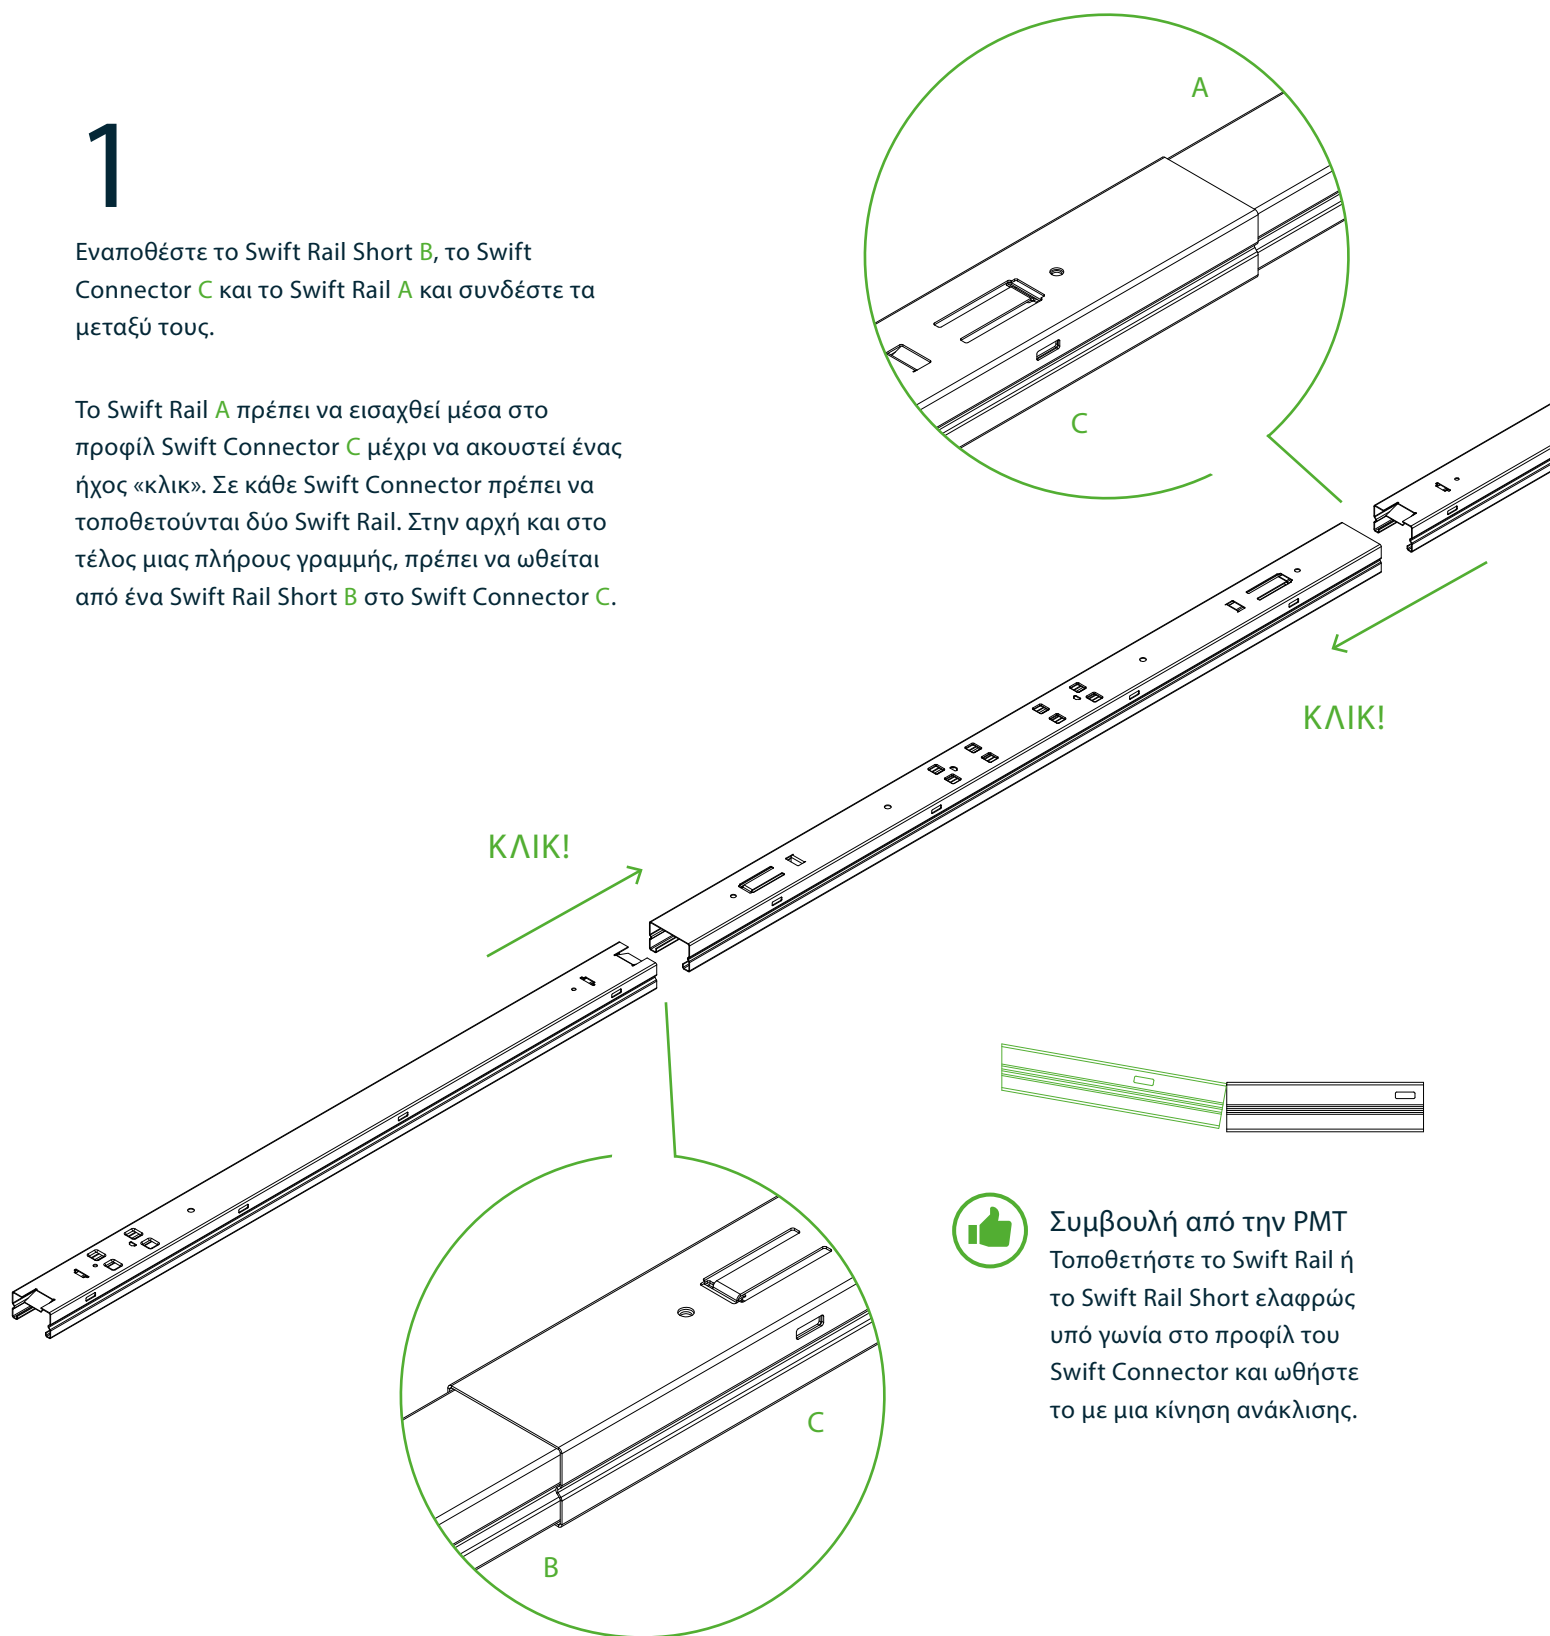


Συμβουλή από την PMT
Τοποθετήστε το Swift Rail ή το Swift Rail Short ελαφρώς υπό γωνία στο προφίλ του Swift Connector και ωθήστε το με μια κίνηση ανάκλισης.




Προσοχή!
Η σύνδεση ασφάλισης πρέπει να ελέγχεται για σωστή εφαρμογή και σταθερότητα.

ΣΩΣΤΟ!




ΛΑΘΟΣ!



2

Τοποθετήστε το EasyPlates Connection
F και το EasyPlates Support G.

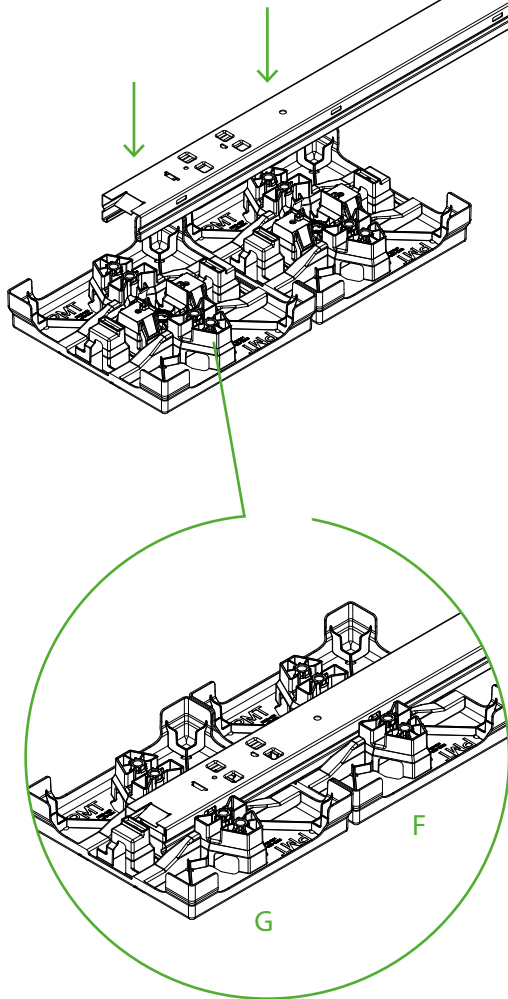

Τοποθετήστε το ήδη ασφαλισμένο
Swift Rail Short B με το Swift Rail
Connector C και το Swift Rail A στις
πλάκες EasyPlates και ασφαλίστε στις
προβλεπόμενες εσοχές.




Οι πλάκες EasyPlates μπορούν να
τοποθετηθούν και παράλληλα με
την τοποθέτηση των επιμέρους
εξαρτημάτων Swift.

Η ακριβής θέση τοποθέτησης του
EasyPlates Connection F και του
EasyPlates Support G βρίσκεται στην
ισχύουσα τεχνική έκθεση.



Προσοχή!


Πρέπει να προσέξετε, ώστε η
προεξοχή ασφάλισης να έχει
ασφαλίσει αντίστοιχα με το
Swift Rail, το Swift Rail Short
ή το Swift Connector.

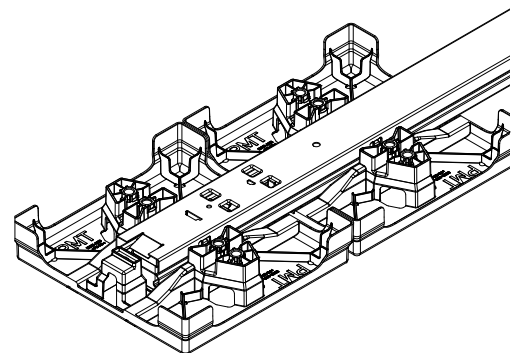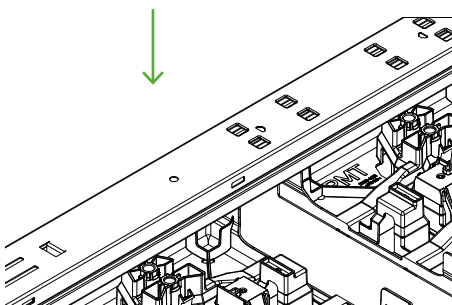





3

Τοποθετήστε το Summit Single **D** και το Pivot Single **E** και ασφαλίστε.

Πιέστε το Summit Single **D** κάθετα στις εσοχές του Swift Connector **C** με τις προεξοχές ασφάλισης να δείχνουν μακριά από το κέντρο της ράγας και ωθήστε προς την άκρη της ράγας μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

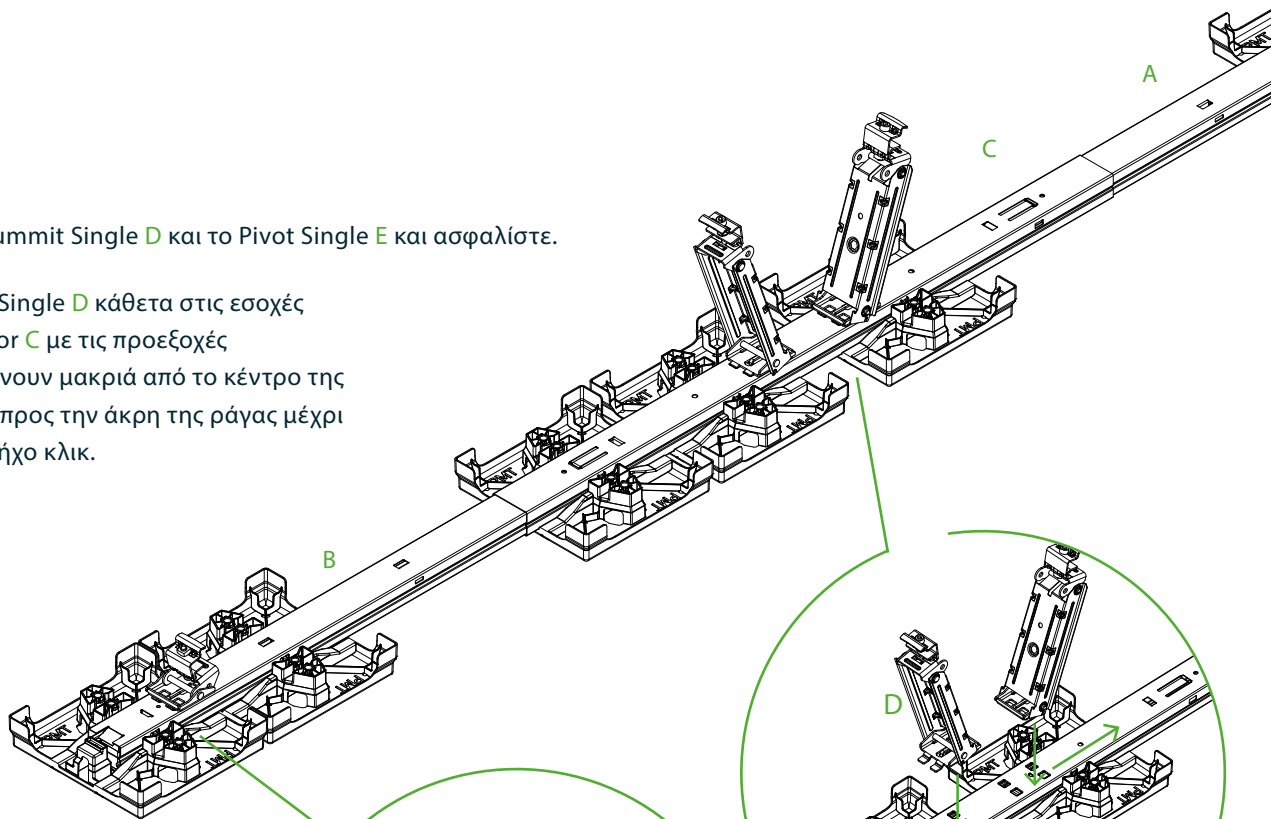




Πιέστε το Pivot Single **E** κάθετα στις εσοχές του Swift Rail Short **B** με τις προεξοχές ασφάλισης και ωθήστε προς το κέντρο της ράγας μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ. Στο Swift Rail **A** το Pivot Single **E** πρέπει να τοποθετείται με τις προεξοχές ασφάλισης να δείχνουν μακριά από το κέντρο της ράγας και να ασφαλίσει.

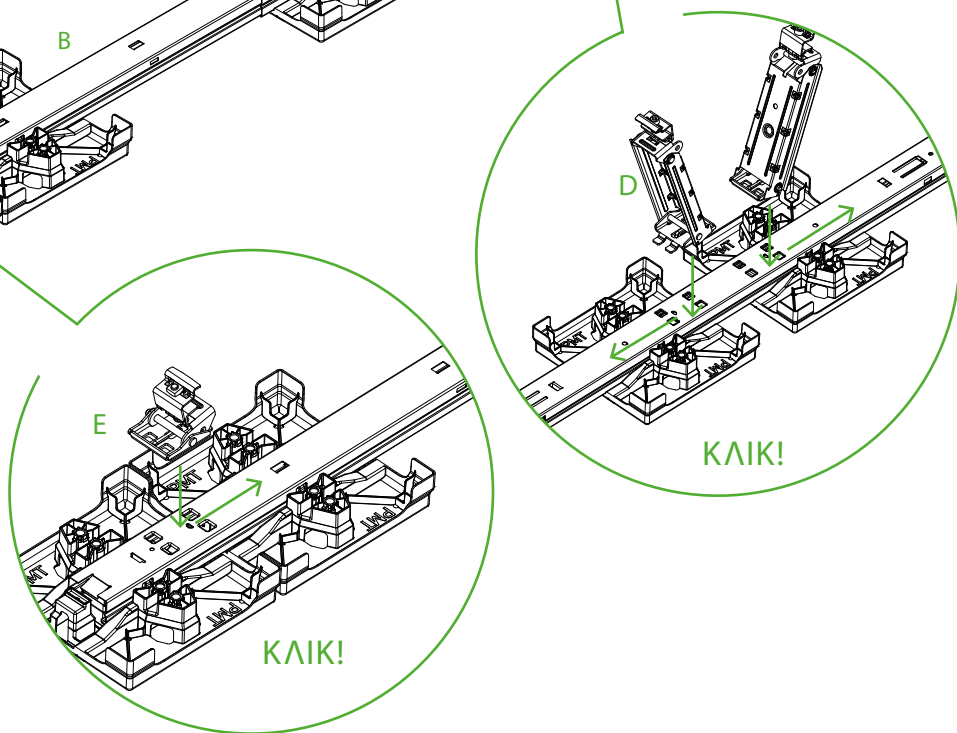


Προσοχή!

Η σύνδεση ασφάλισης πρέπει να ελέγχεται για σωστή στερέωση και εφαρμογή. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι 4 γλωττίδες ασφάλισης να έχουν εισαχθεί στην προβλεπόμενη εσοχή και η κεφαλή του σφυριού να ασφαλίζει στην αντίστοιχη εσοχή σχήματος T. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του σφυριού παίρνει την τελική θέση της πιέζοντάς την ελαφρά.

Ρύθμιση του βοηθήματος τοποθέτησης με βάση το μήκος της μονάδας.

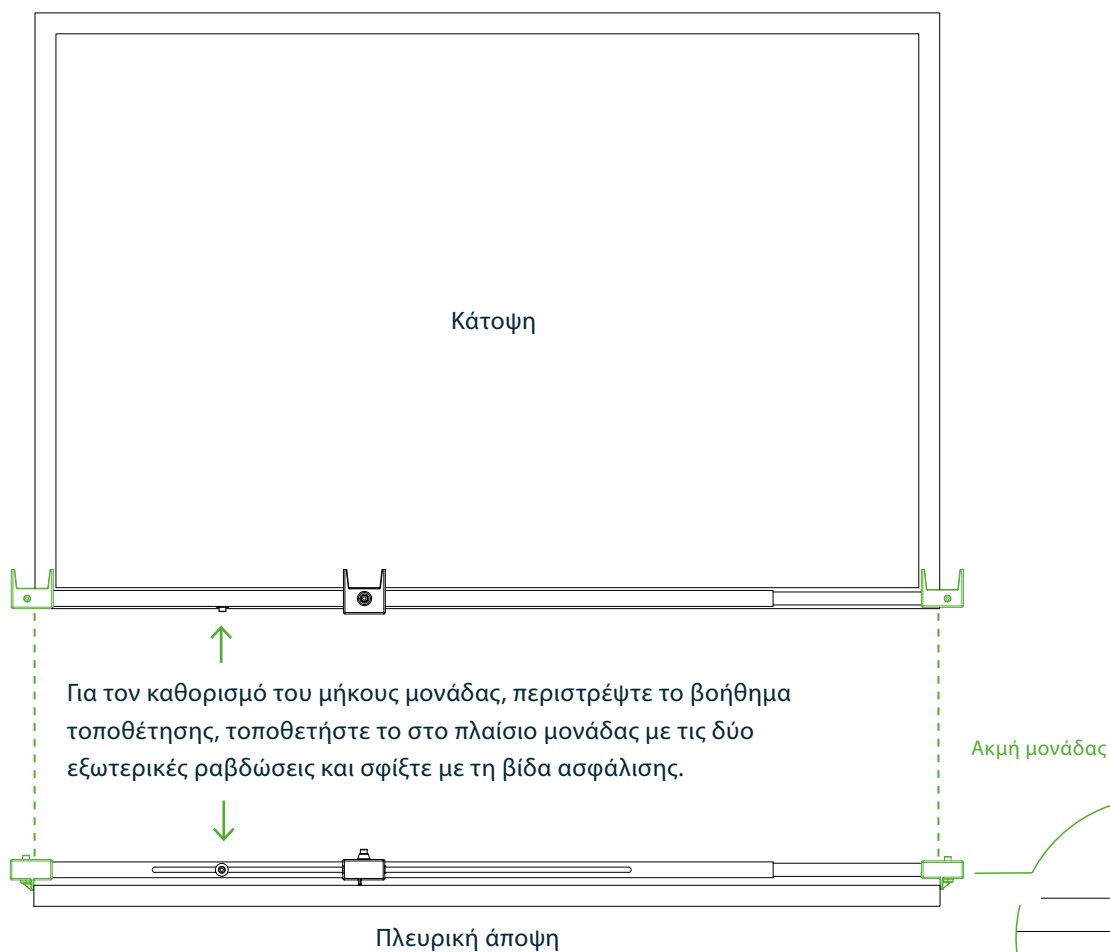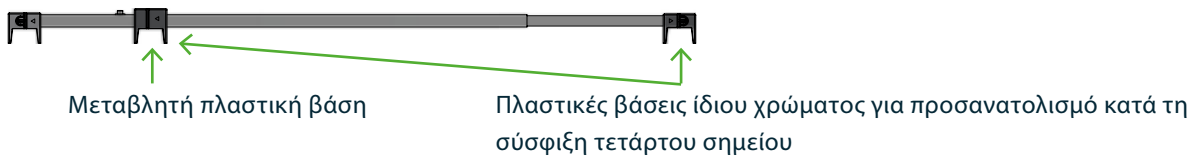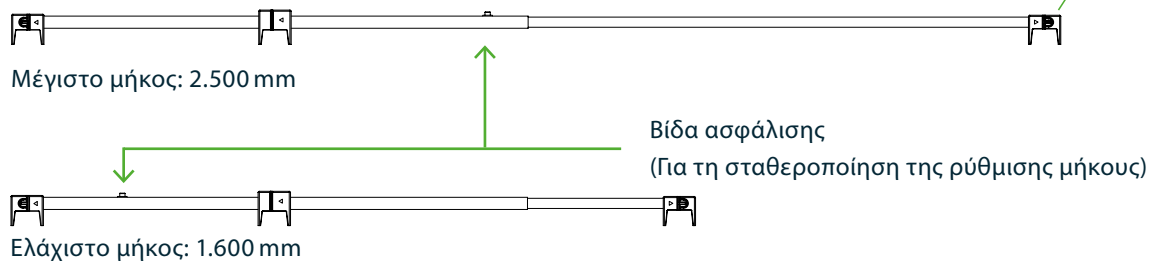

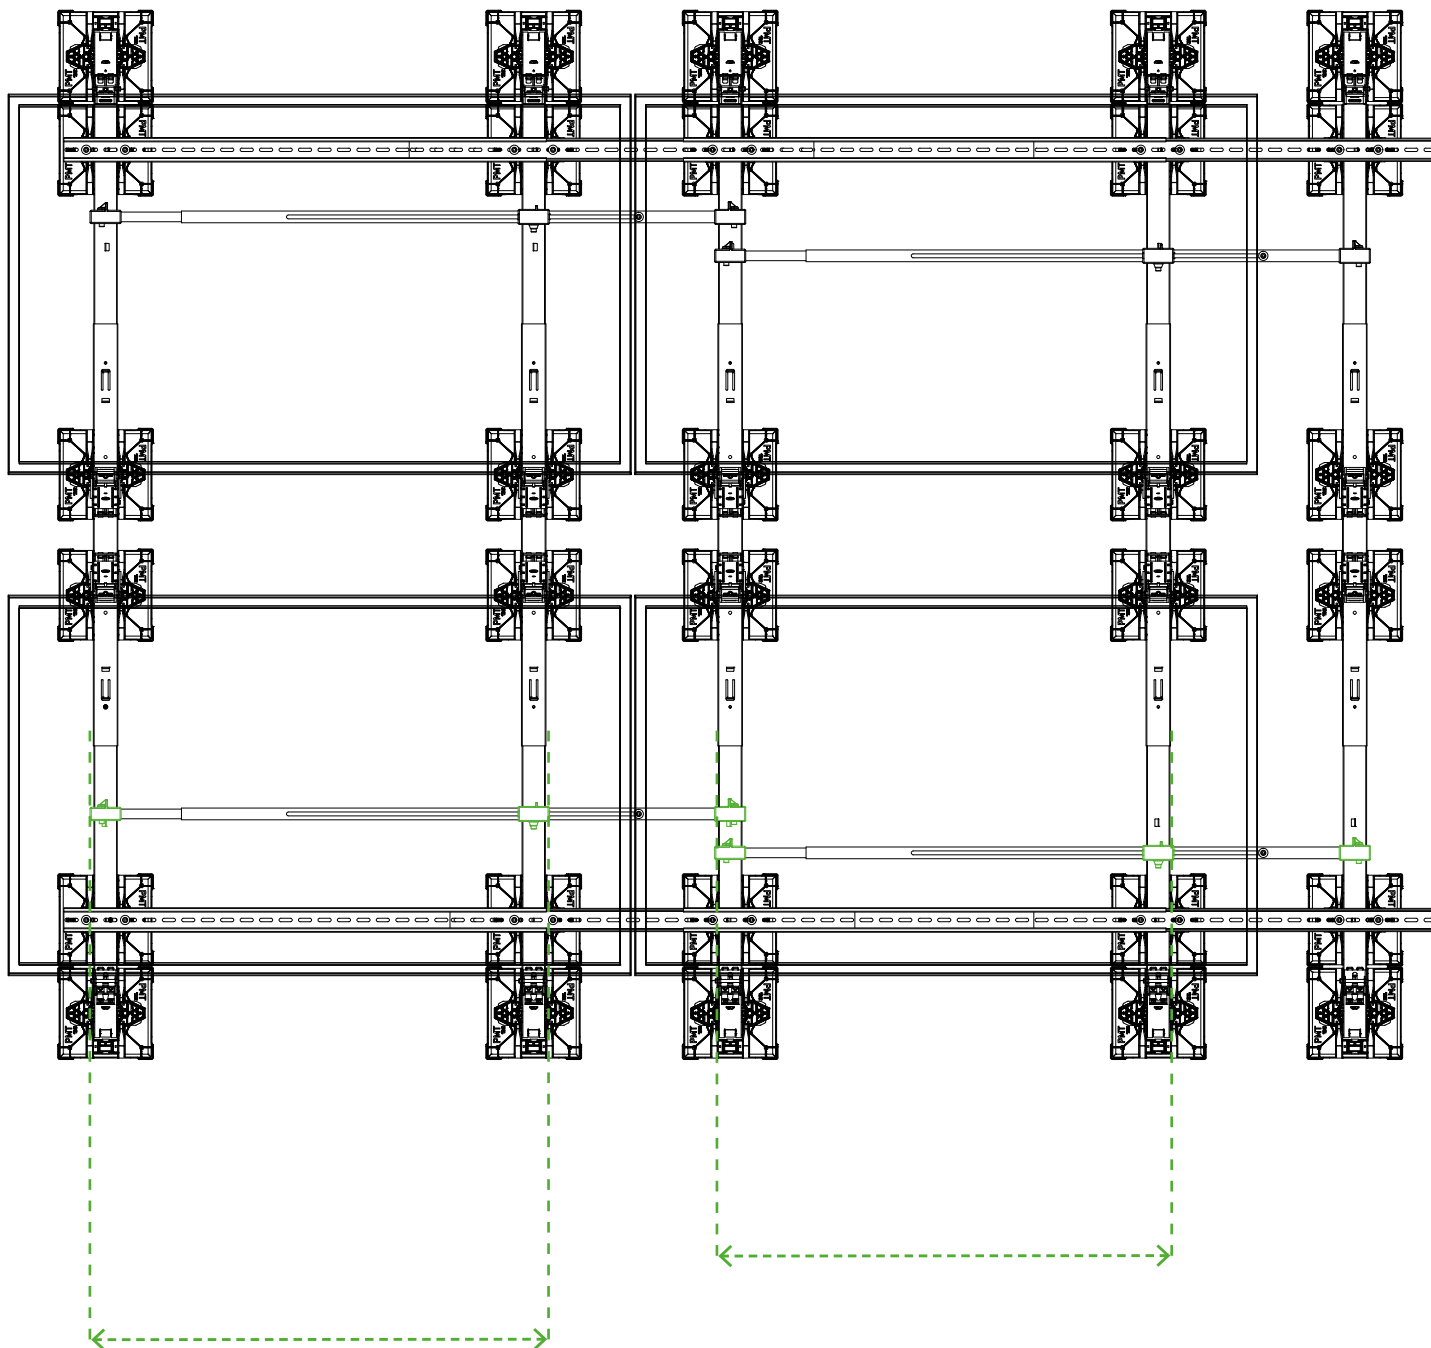


Προσοχή!
Μπορείτε να δείτε την
απόσταση της μεταβλητής
πλαστικής βάσης στην
τεχνική έκθεση.

4.1

Ρύθμιση του βοηθήματος τοποθέτησης με βάση την τεχνική έκθεση.


Μπορείτε να δείτε την απόσταση ανάμεσα στις δύο μαύρες πλαστικές βάσεις στην τεχνική έκθεση και να τη ρυθμίσετε στη μεσαία μεταβλητή μαύρη πλαστική βάση.

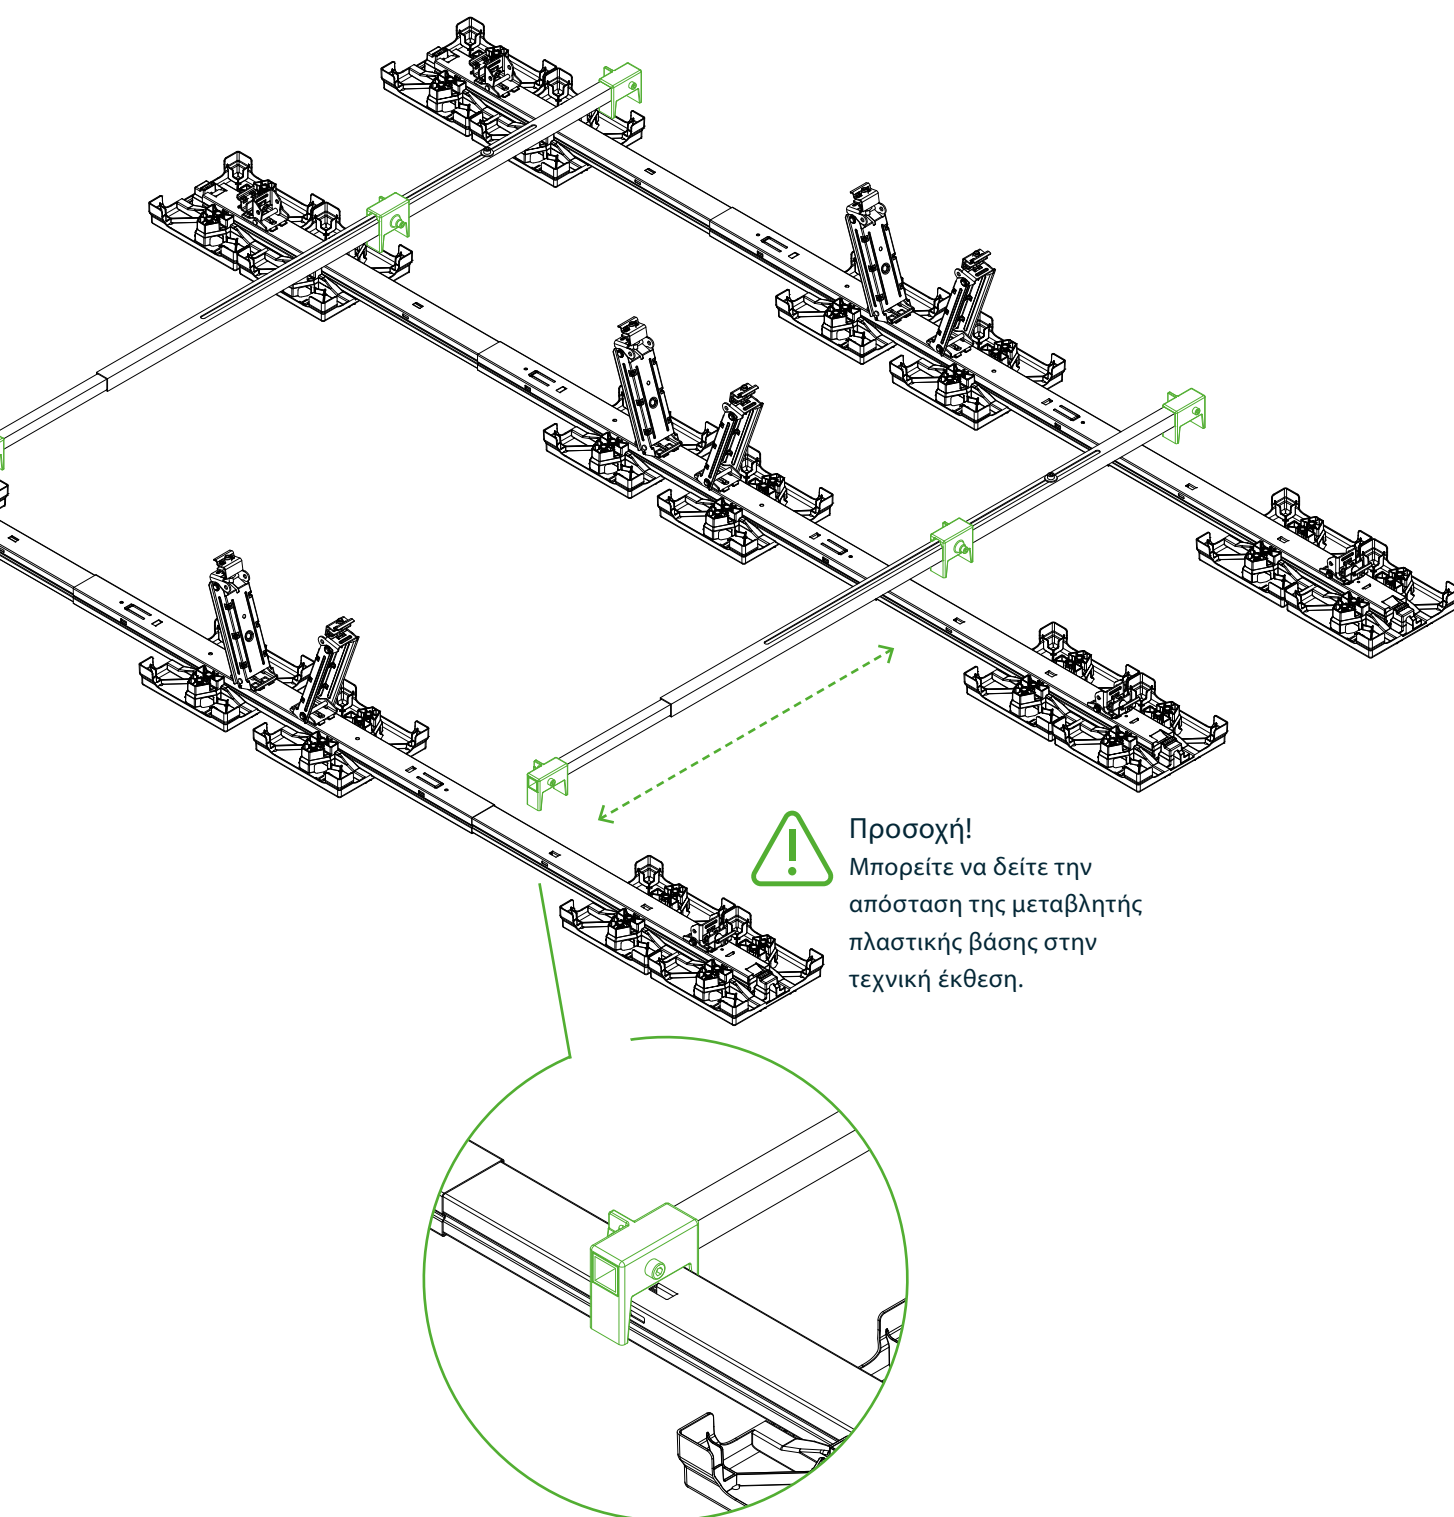

4.2


Εάν η στέγη έχει ανωμαλίες, μπορεί, για αντιστάθμιση, να τοποθετηθεί το πολύ ένα EasyPlate Connection F κάτω από ένα EasyPlate Support G.

Αυτά θα πρέπει να συνδέονται με μια βίδα κυλινδρικής κεφαλής DIN EN ISO 4762 - M8x50-A2.

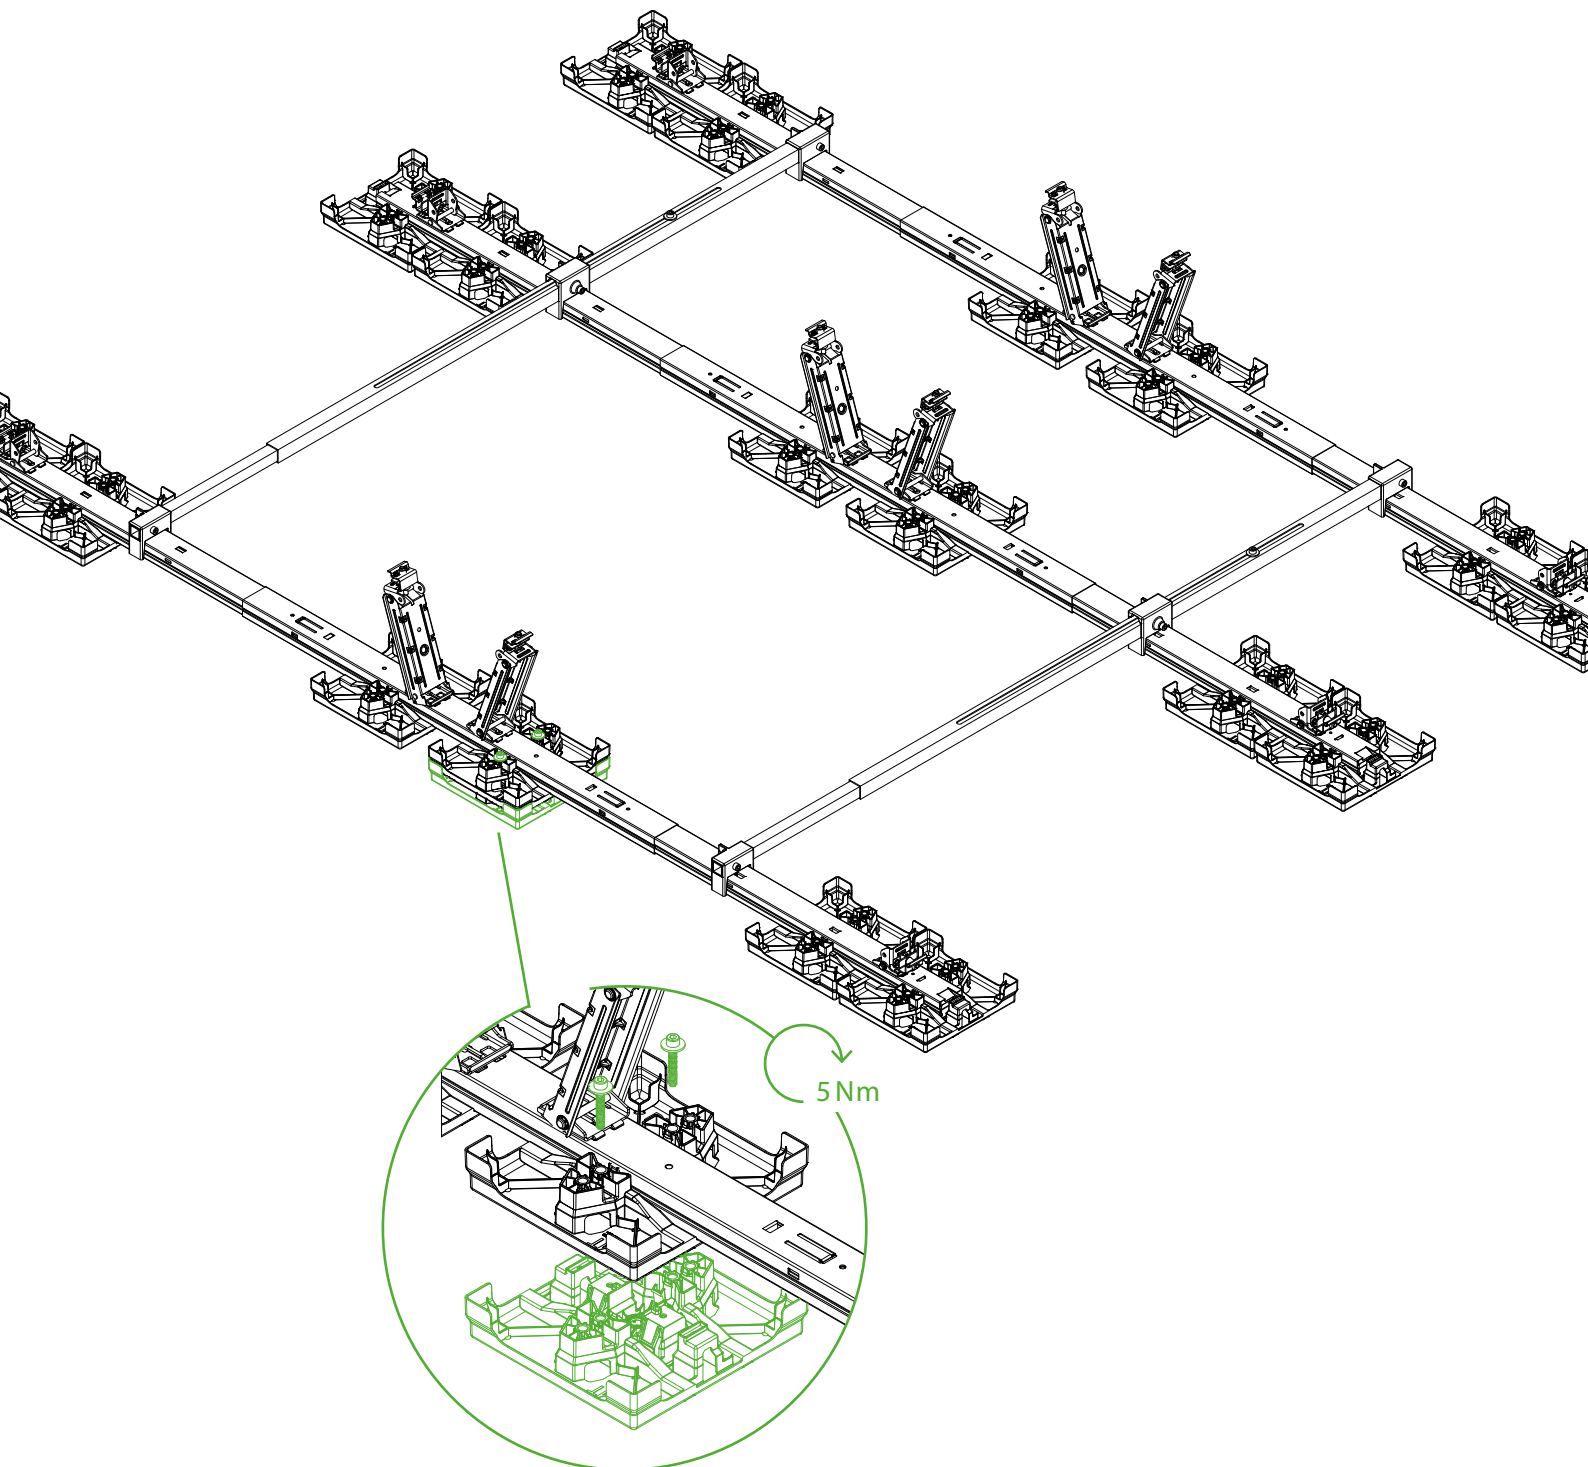


4.3

Ωθήστε το Row Link **J** στο Row Connector **I**,
τοποθετήστε πάνω στο EasyPlate Connection **F**
και συναρμολογήστε.

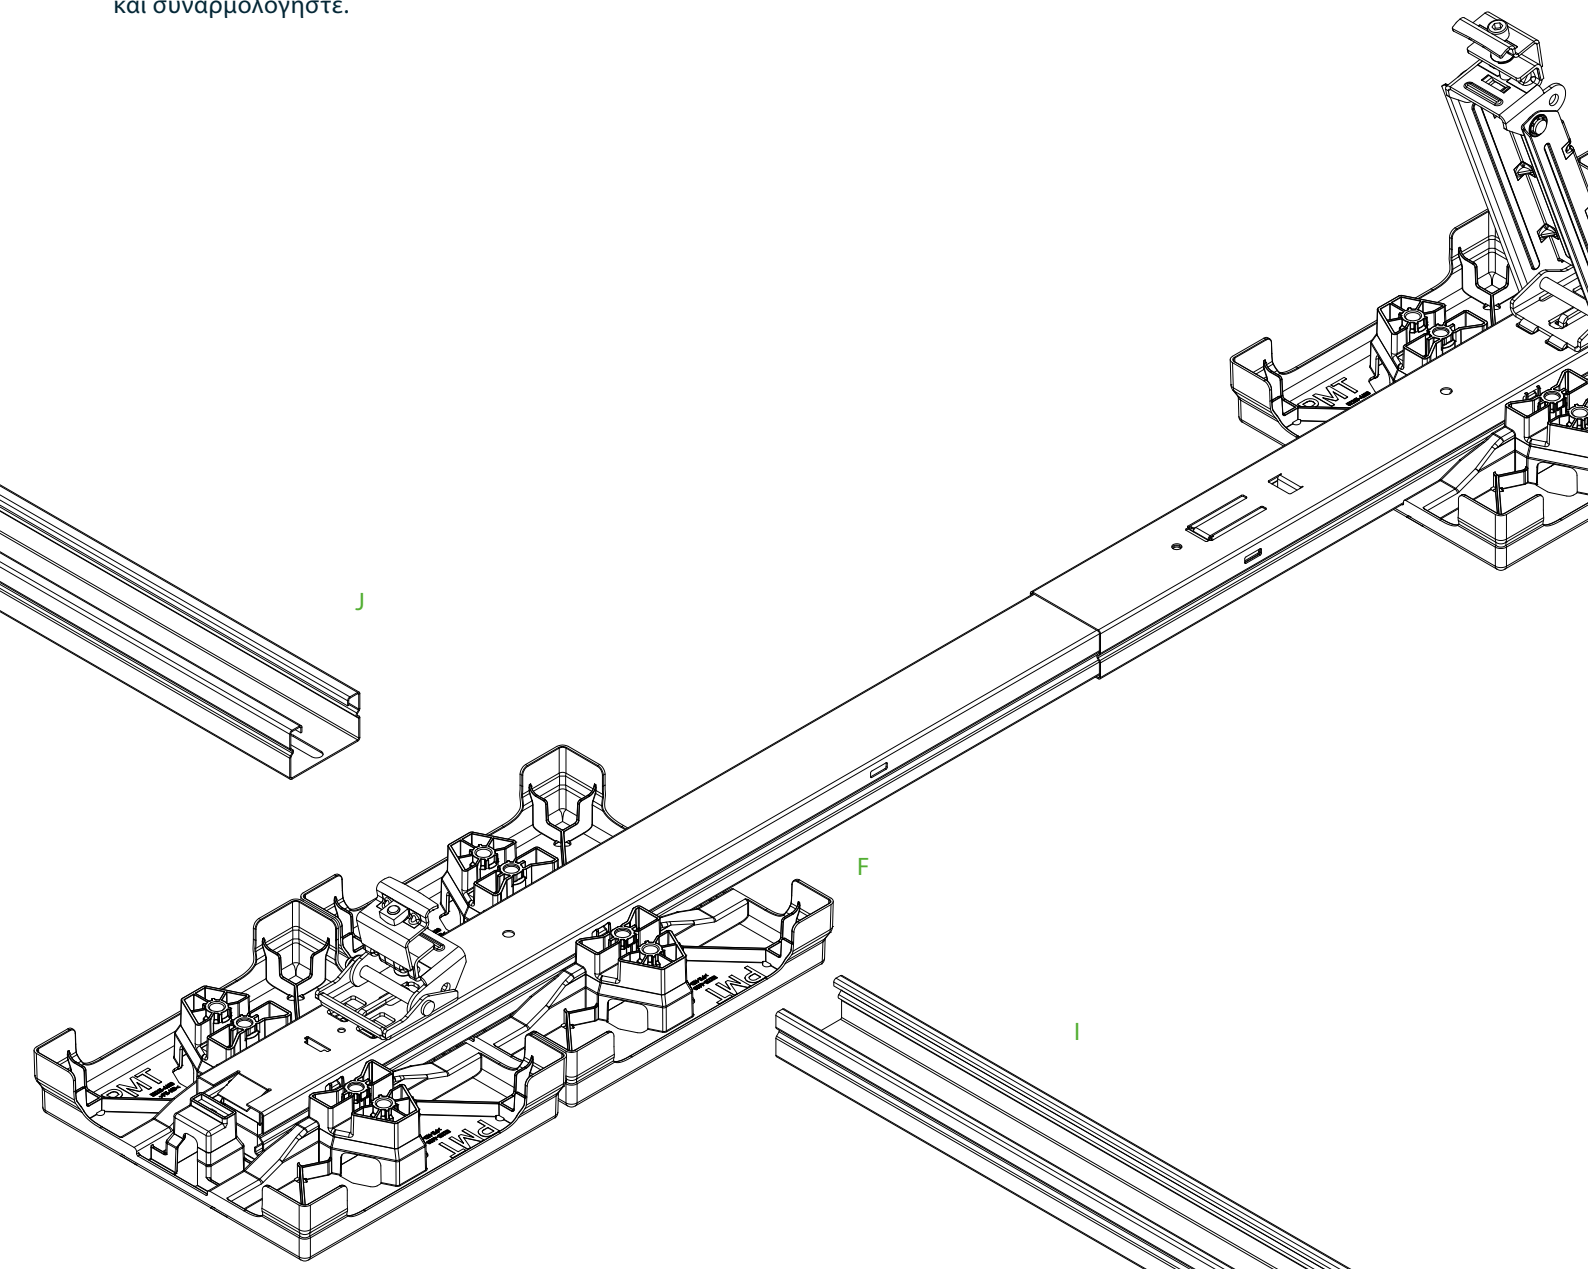


4.4


Βιδώστε το Row Connector και το Row Link μετά την ευθυγράμμιση με το Swift Connection.

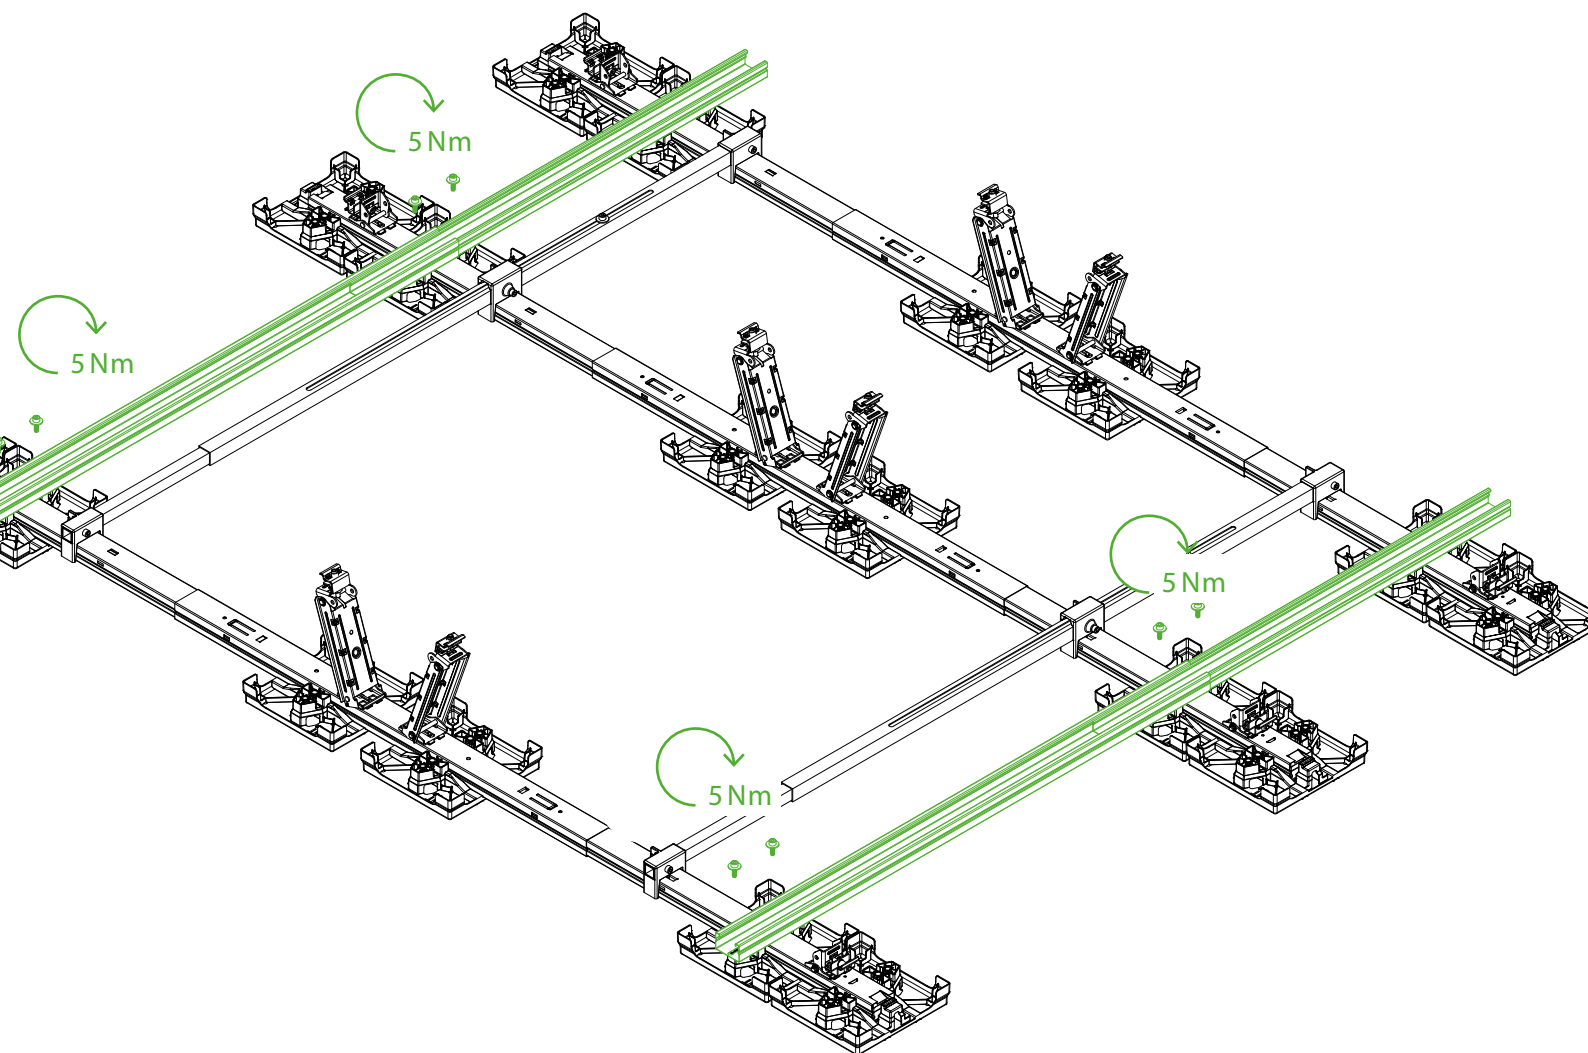


Το Row Connector I, το Row Link J και το EasyPlate Connection F πρέπει να τοποθετούνται στις προκαθορισμένες θέσεις σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

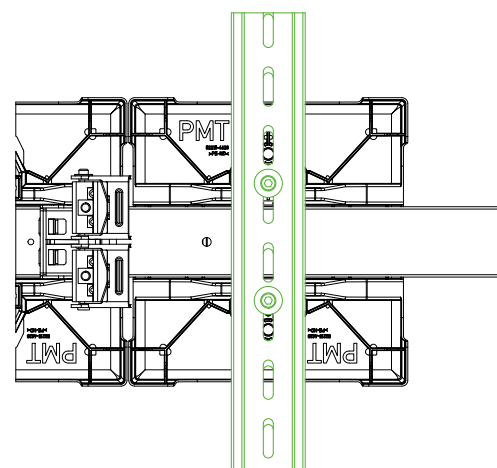


Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.



Μετά το βίδωμα του Row Link,
απομακρύνετε τα βοηθήματα
τοποθέτησης από την τρίτη ράγα.

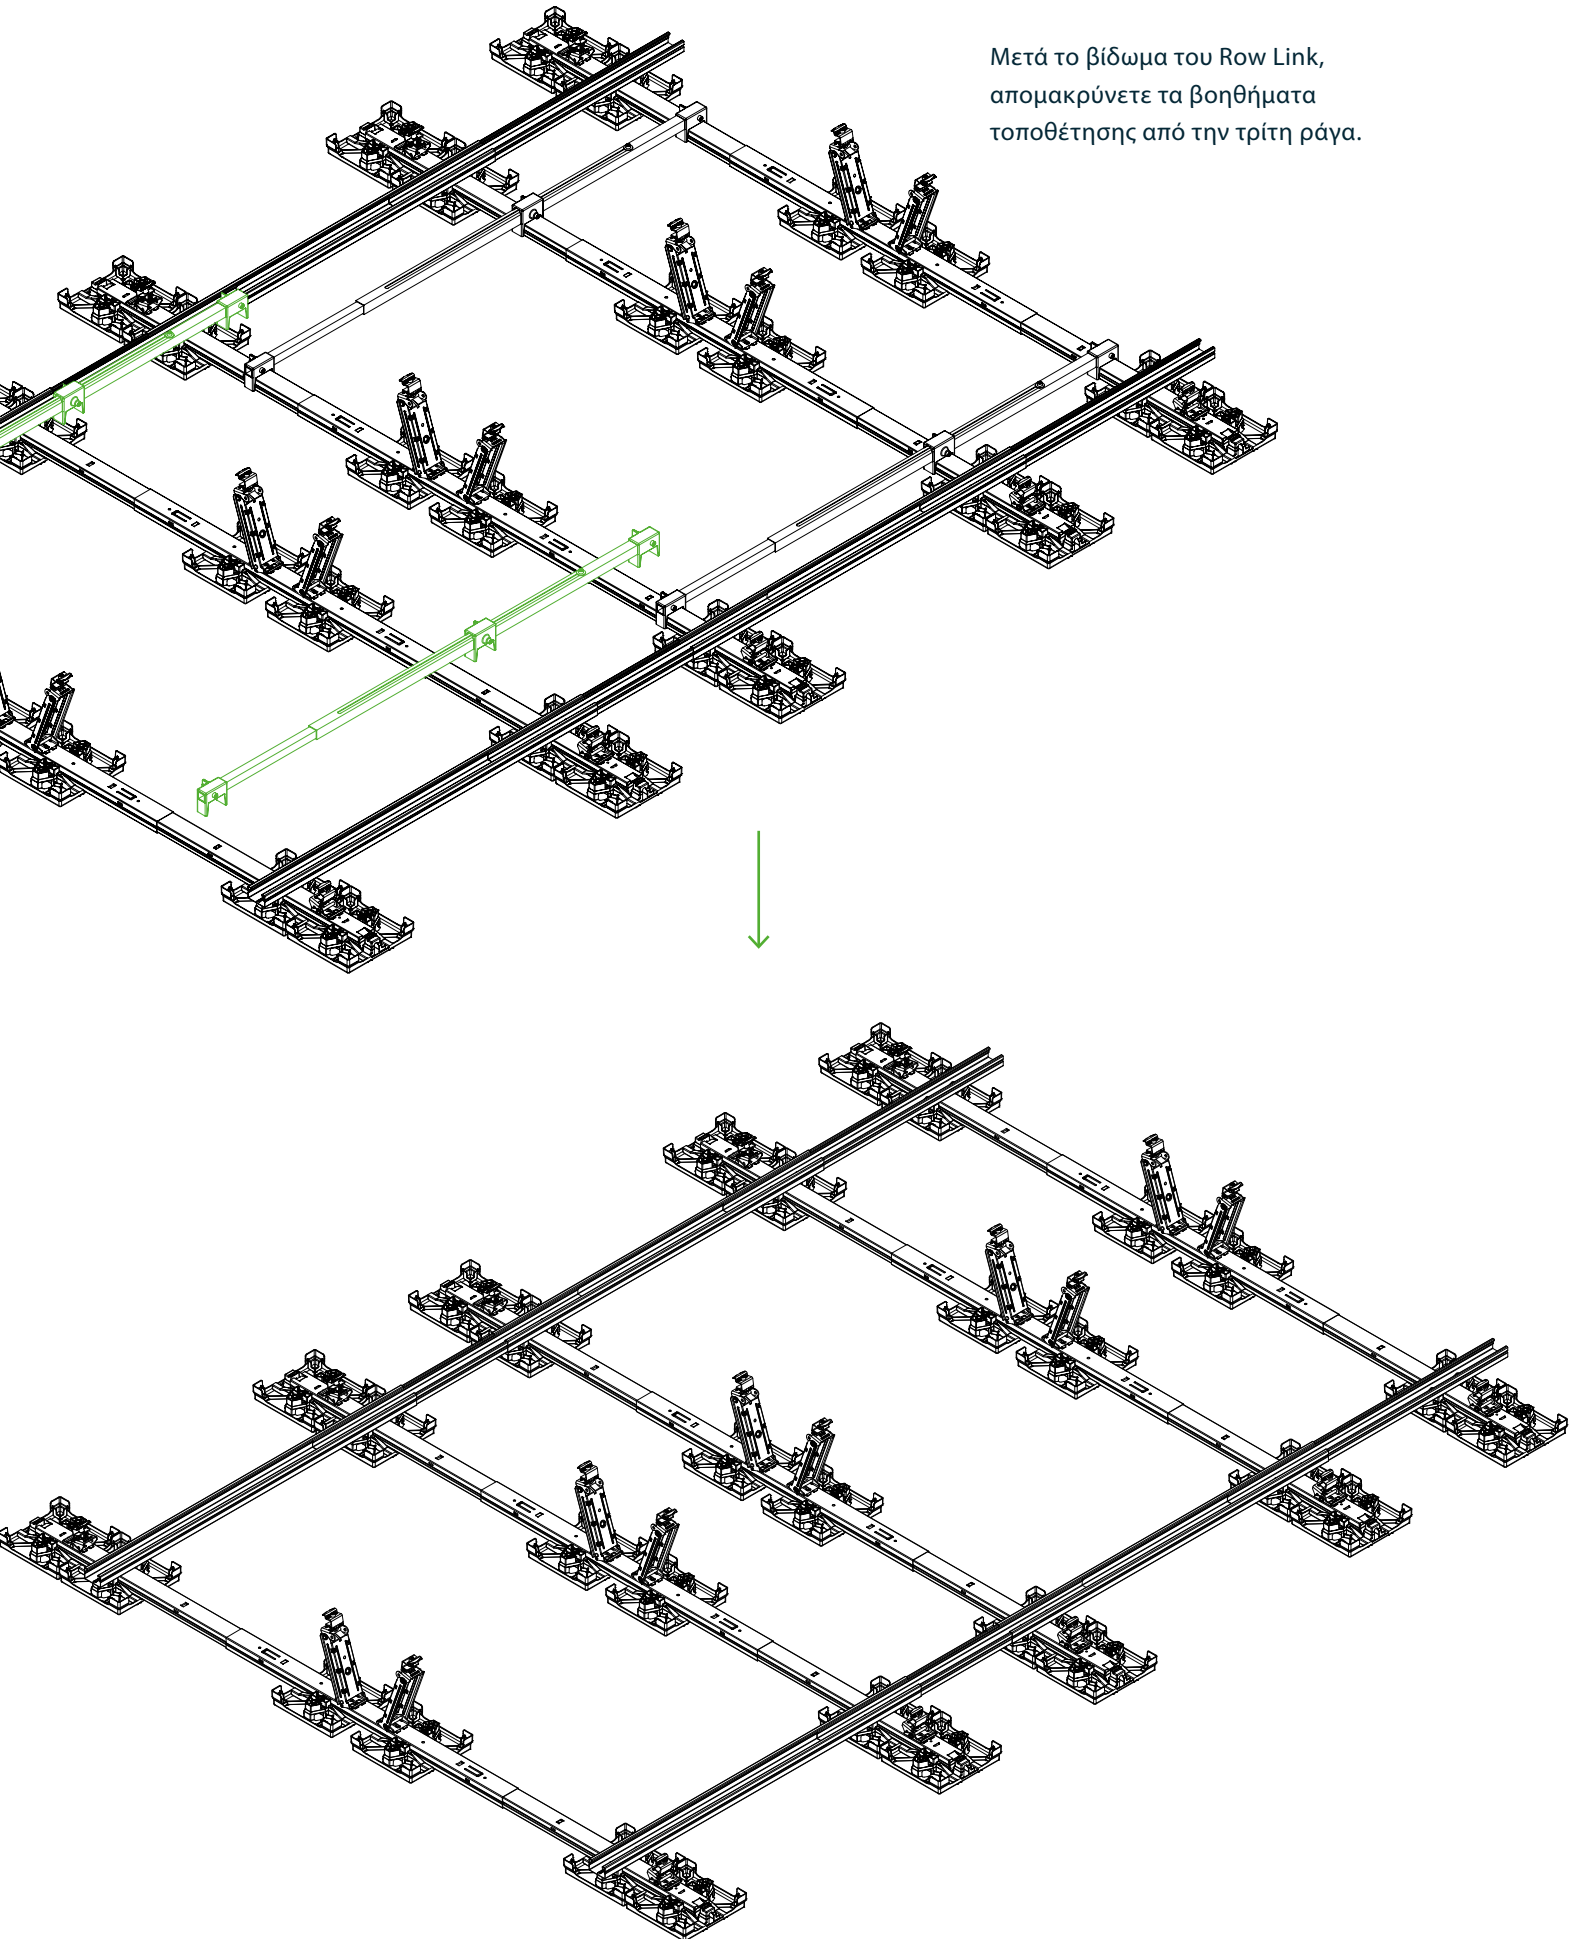

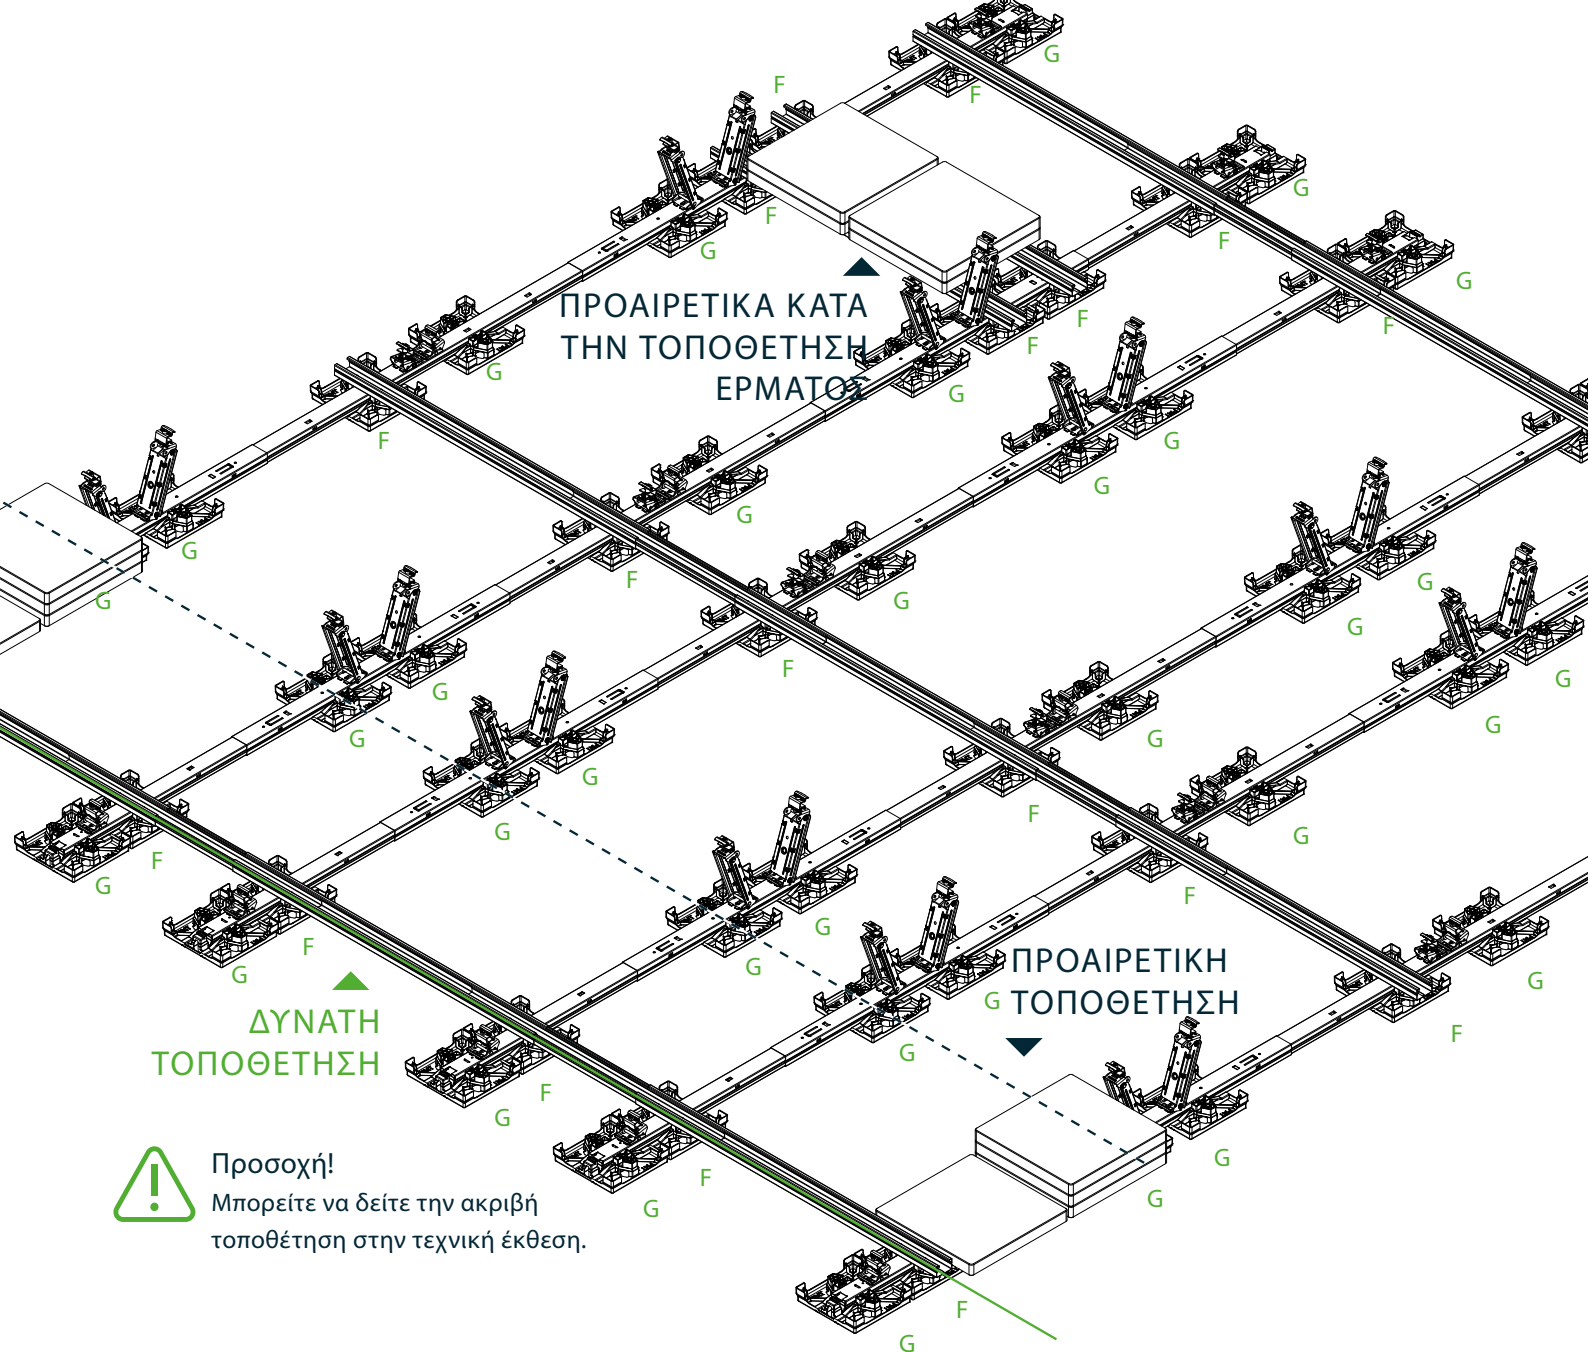

Προσοχή!
Μπορείτε να δείτε την ακριβή
τοποθέτηση στην τεχνική έκθεση.



ΟΔΗΓΙΑ



Μπορείτε να βλέπετε πάντα την ακριβή θέση του Row Connector **I**, του Row Link **J** και του EasyPlate Connection **F** στα τρέχοντα έγγραφα του έργου.

Το Row Connector **I** και το Row Link **J** πρέπει να τοποθετούνται μία φορά ανά διπλή μονάδα σε έναν άξονα ρινοτ και στην άκρη του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση πραγματοποιείται πάντα στην ίδια πλευρά της μονής μονάδας.

5

Επιλογές τοποθέτησης έρματος στο παράδειγμα με ένα μπλοκ έρματος **H** (40 x 40 x 4).


Παράδειγμα 1: Τοποθέτηση πάνω στη ράγα
Κατά την τοποθέτηση των μπλοκ έρματος πάνω στο Swift Rail **A**, στο Swift Rail Short **B** ή το Swift Connector **C** πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες θέσεις EasyPlates Support **G** κάτω από τα μπλοκ έρματος **H**.


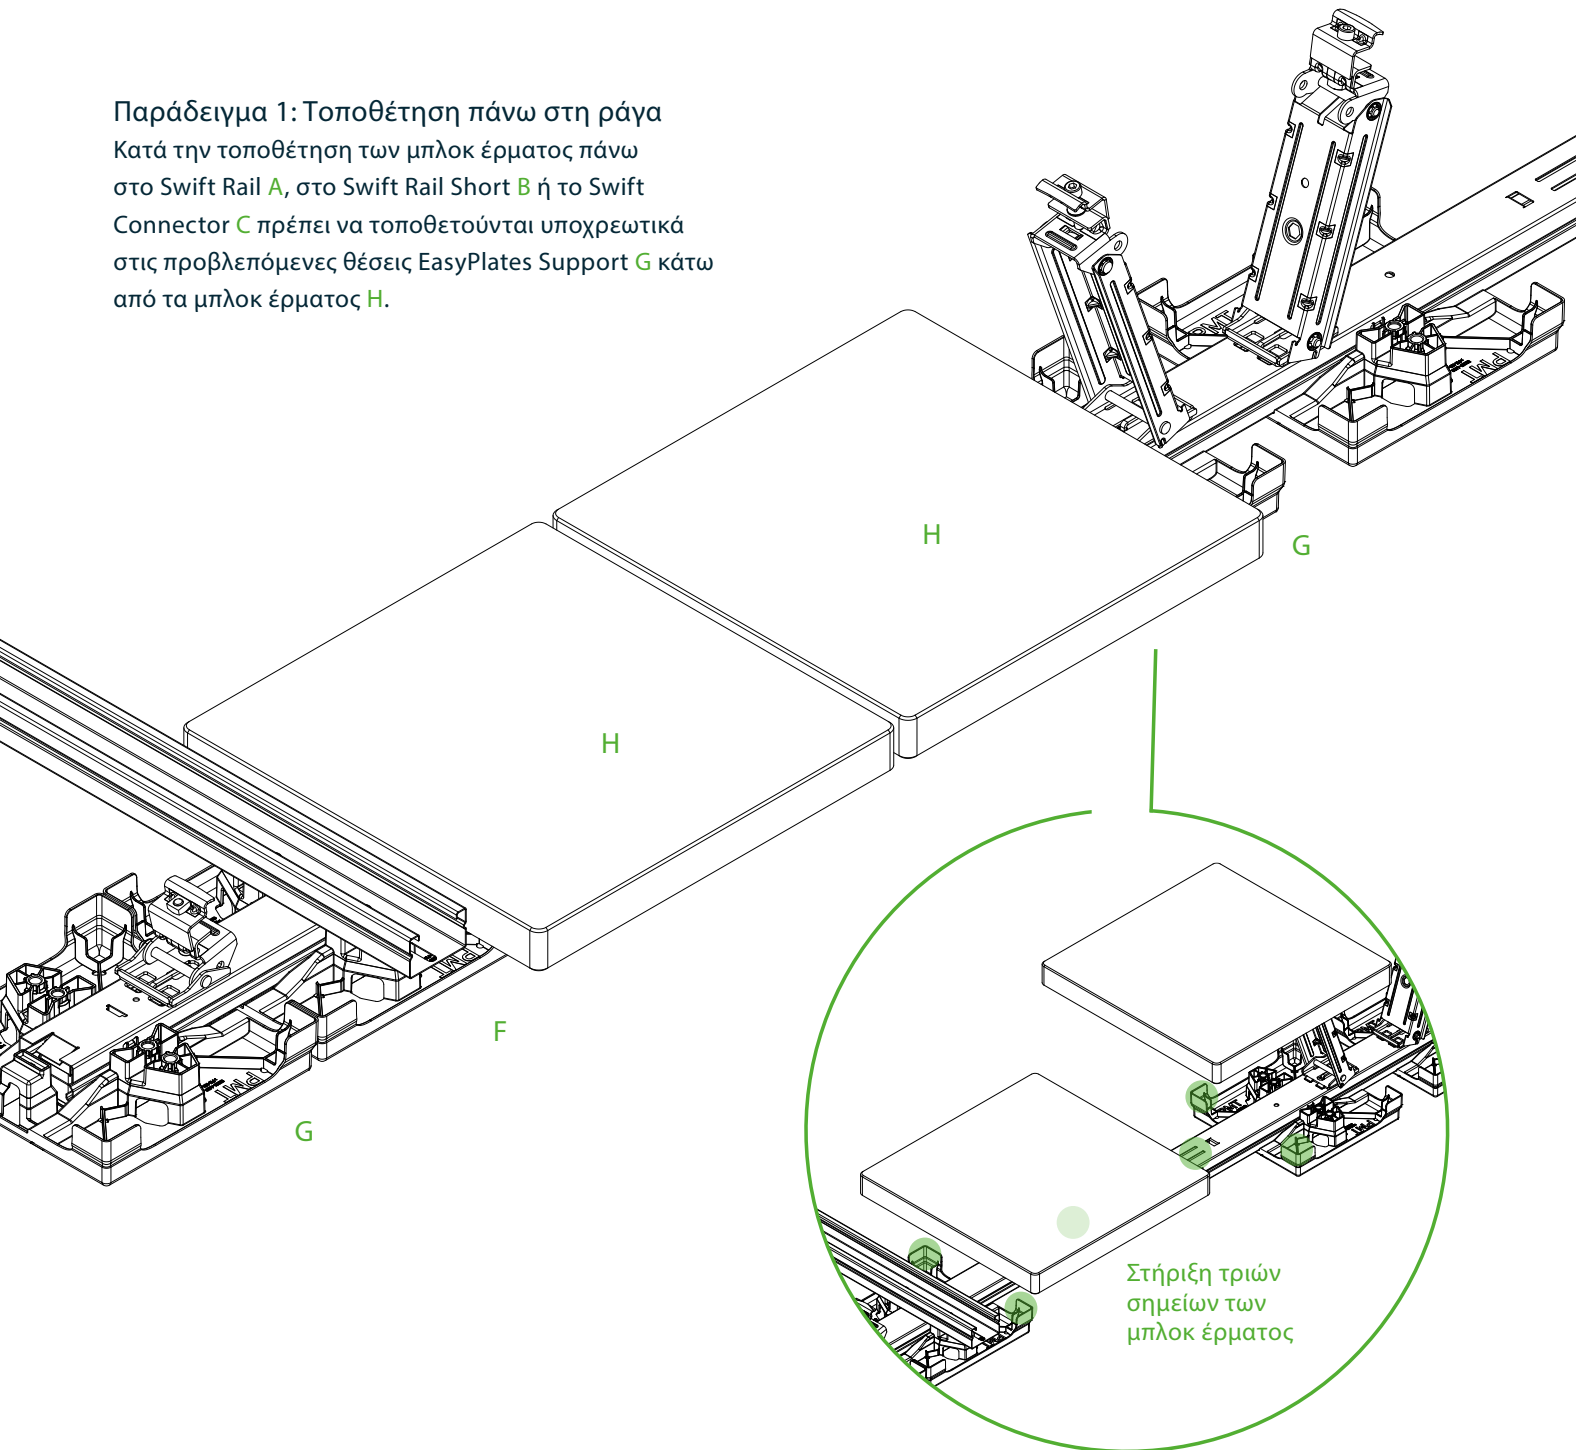


Προσοχή!

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε το μπλοκ έρματος να συμμορφώνεται τουλάχιστον με την εικονιζόμενη στήριξη τριών σημείων. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των EasyPlate Support στην ισχύουσα τεχνική έκθεση.

Προαιρετικά, ανάλογα με τη μόνωση και με το μέγεθος των μπλοκ έρματος, μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα EasyPlates Support (G) .

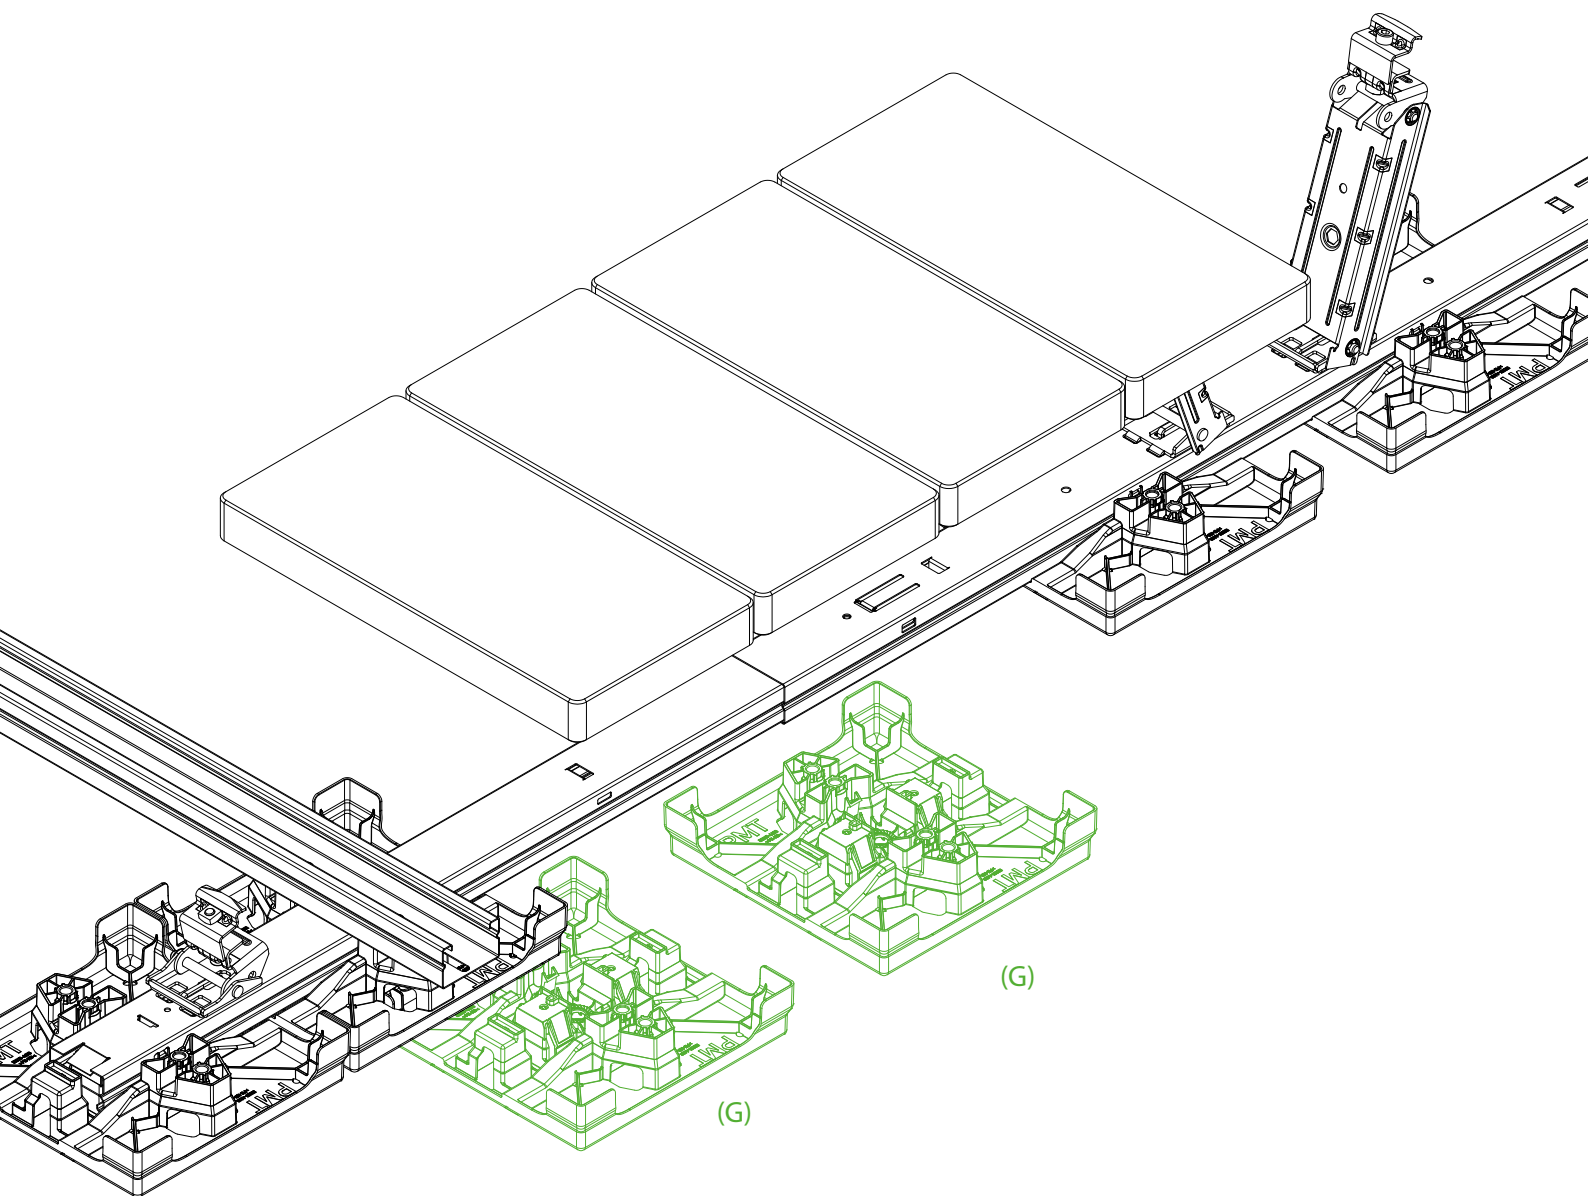

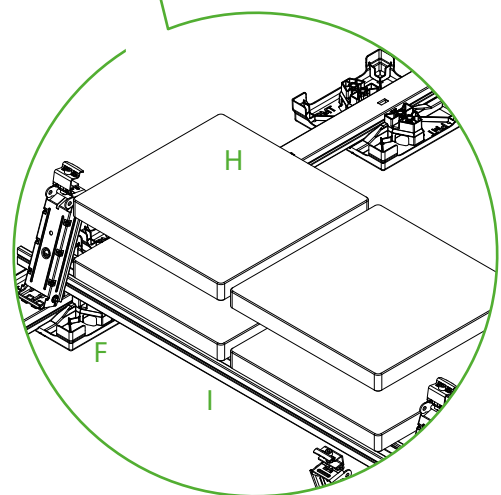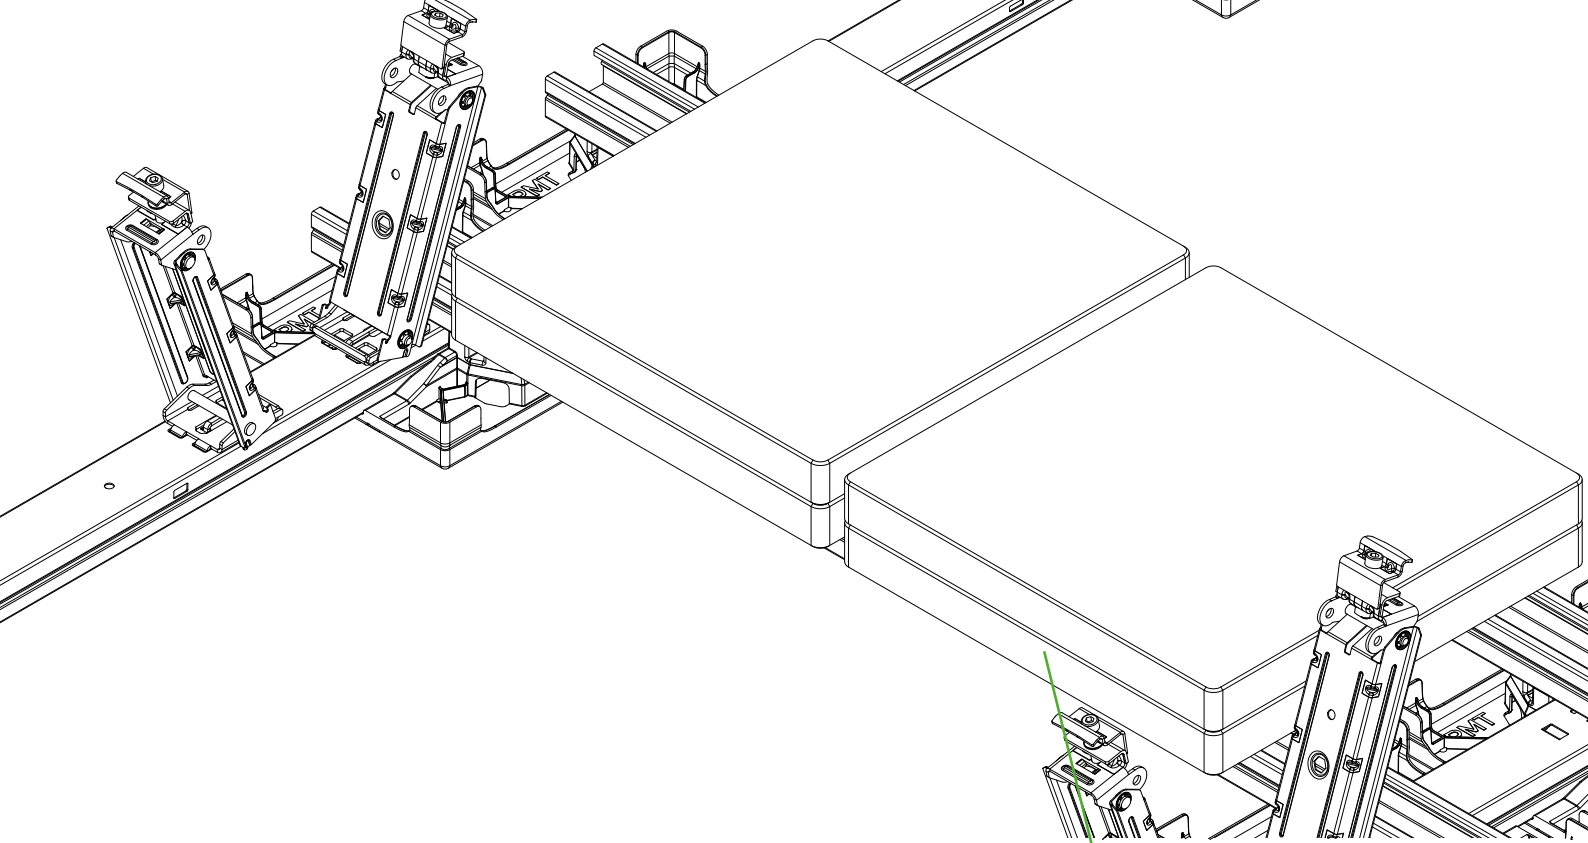

Παράδειγμα 2: Τοποθέτηση πάνω σε Row Connector / Row Link

Σε αυτή την εκδοχή τοποθέτησης τοποθετούνται επιπλέον μέσα στο σύστημα το Row Connector **I** και το Row Link **J**, πάνω στα οποία τοποθετούνται τα μπλοκ έρματος.




Οδηγία


Μπορείτε να δείτε τον αριθμό και τη θέση του έρματος στην ισχύουσα τεχνική έκθεση.

6

Τοποθετήστε τις μονάδες κατακόρυφα στο Pivot Single E και βιδώστε τις στην πίσω πλευρά.

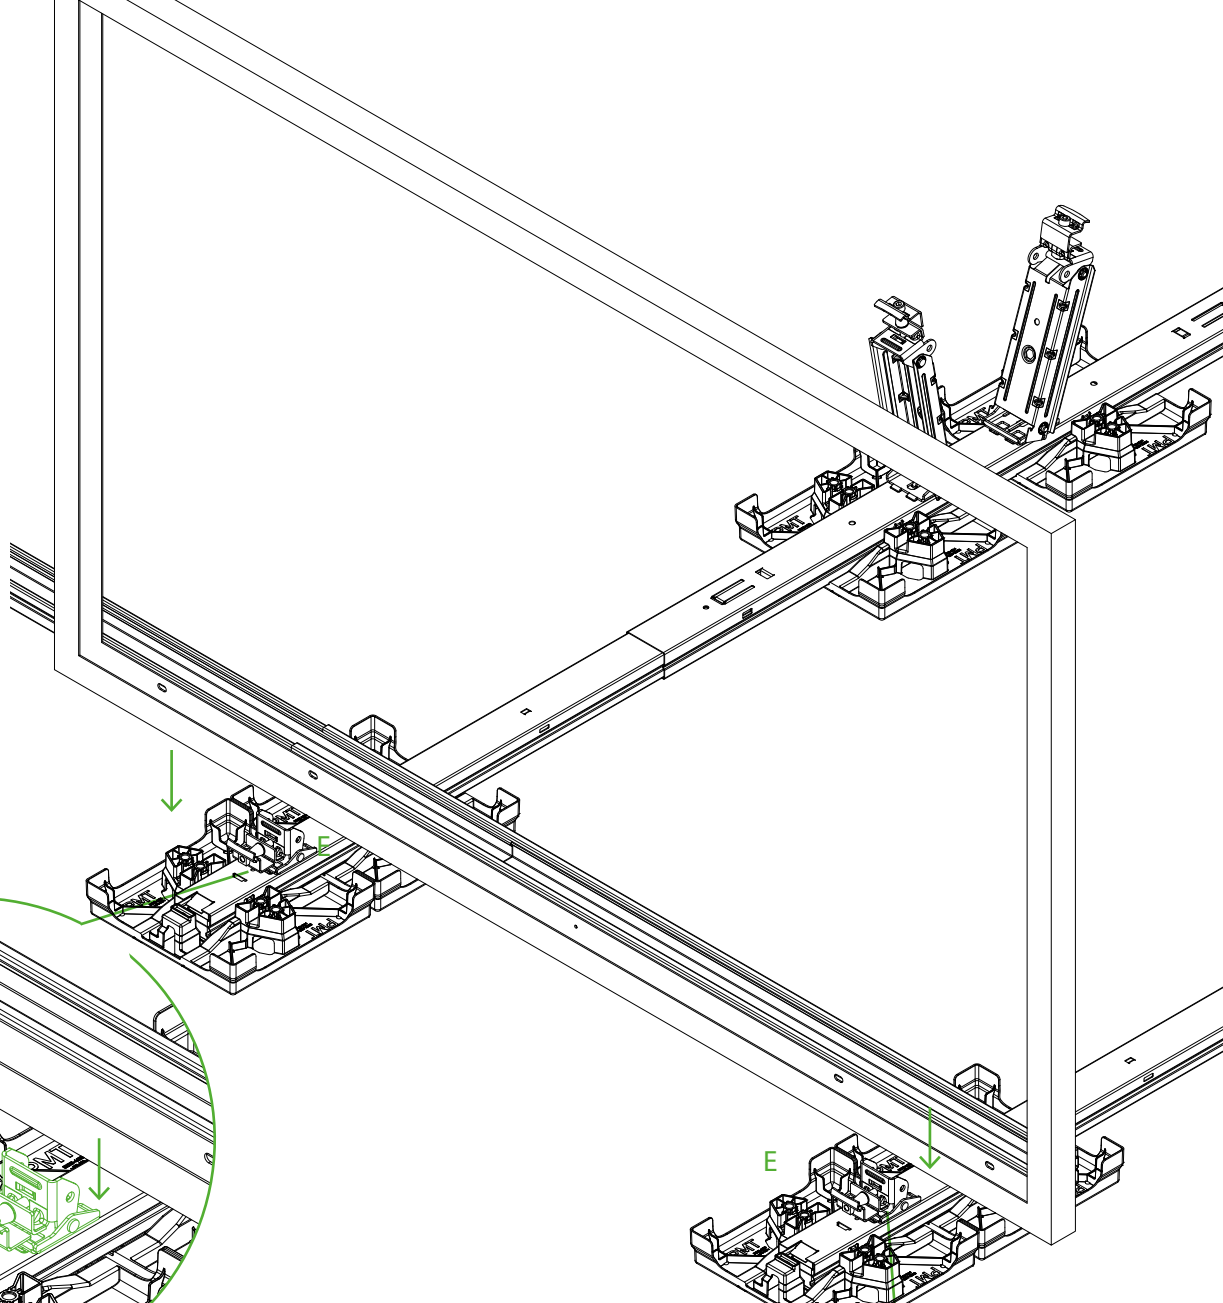


Φέρτε το Pivot Single E σε κατακόρυφη θέση και τοποθετήστε τη μονάδα από πάνω στους σφιγκτήρες. Στη συνέχεια βιδώστε από πίσω και ελέγξτε τη σταθερή έδραση και τη σωστή θέση.

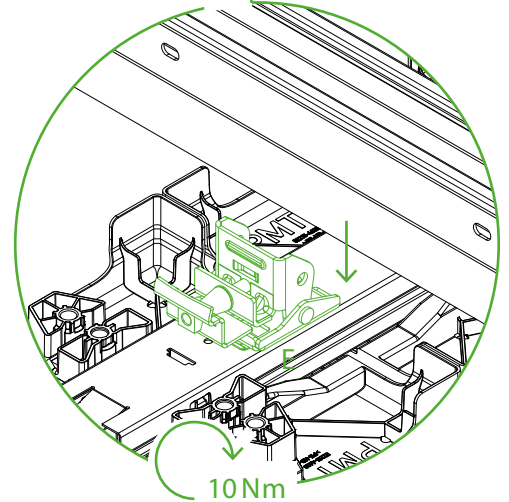

6.1


Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα ανύψωσης.

Το Summit πρέπει να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός. Το βοήθημα τοποθέτησης στερεώνεται στο Summit με μια εξωτερική πλαστική βάση στο κάτω μέρος και η δεύτερη εξωτερική πλαστική βάση στερεώνεται στη μονάδα στο επάνω μέρος.

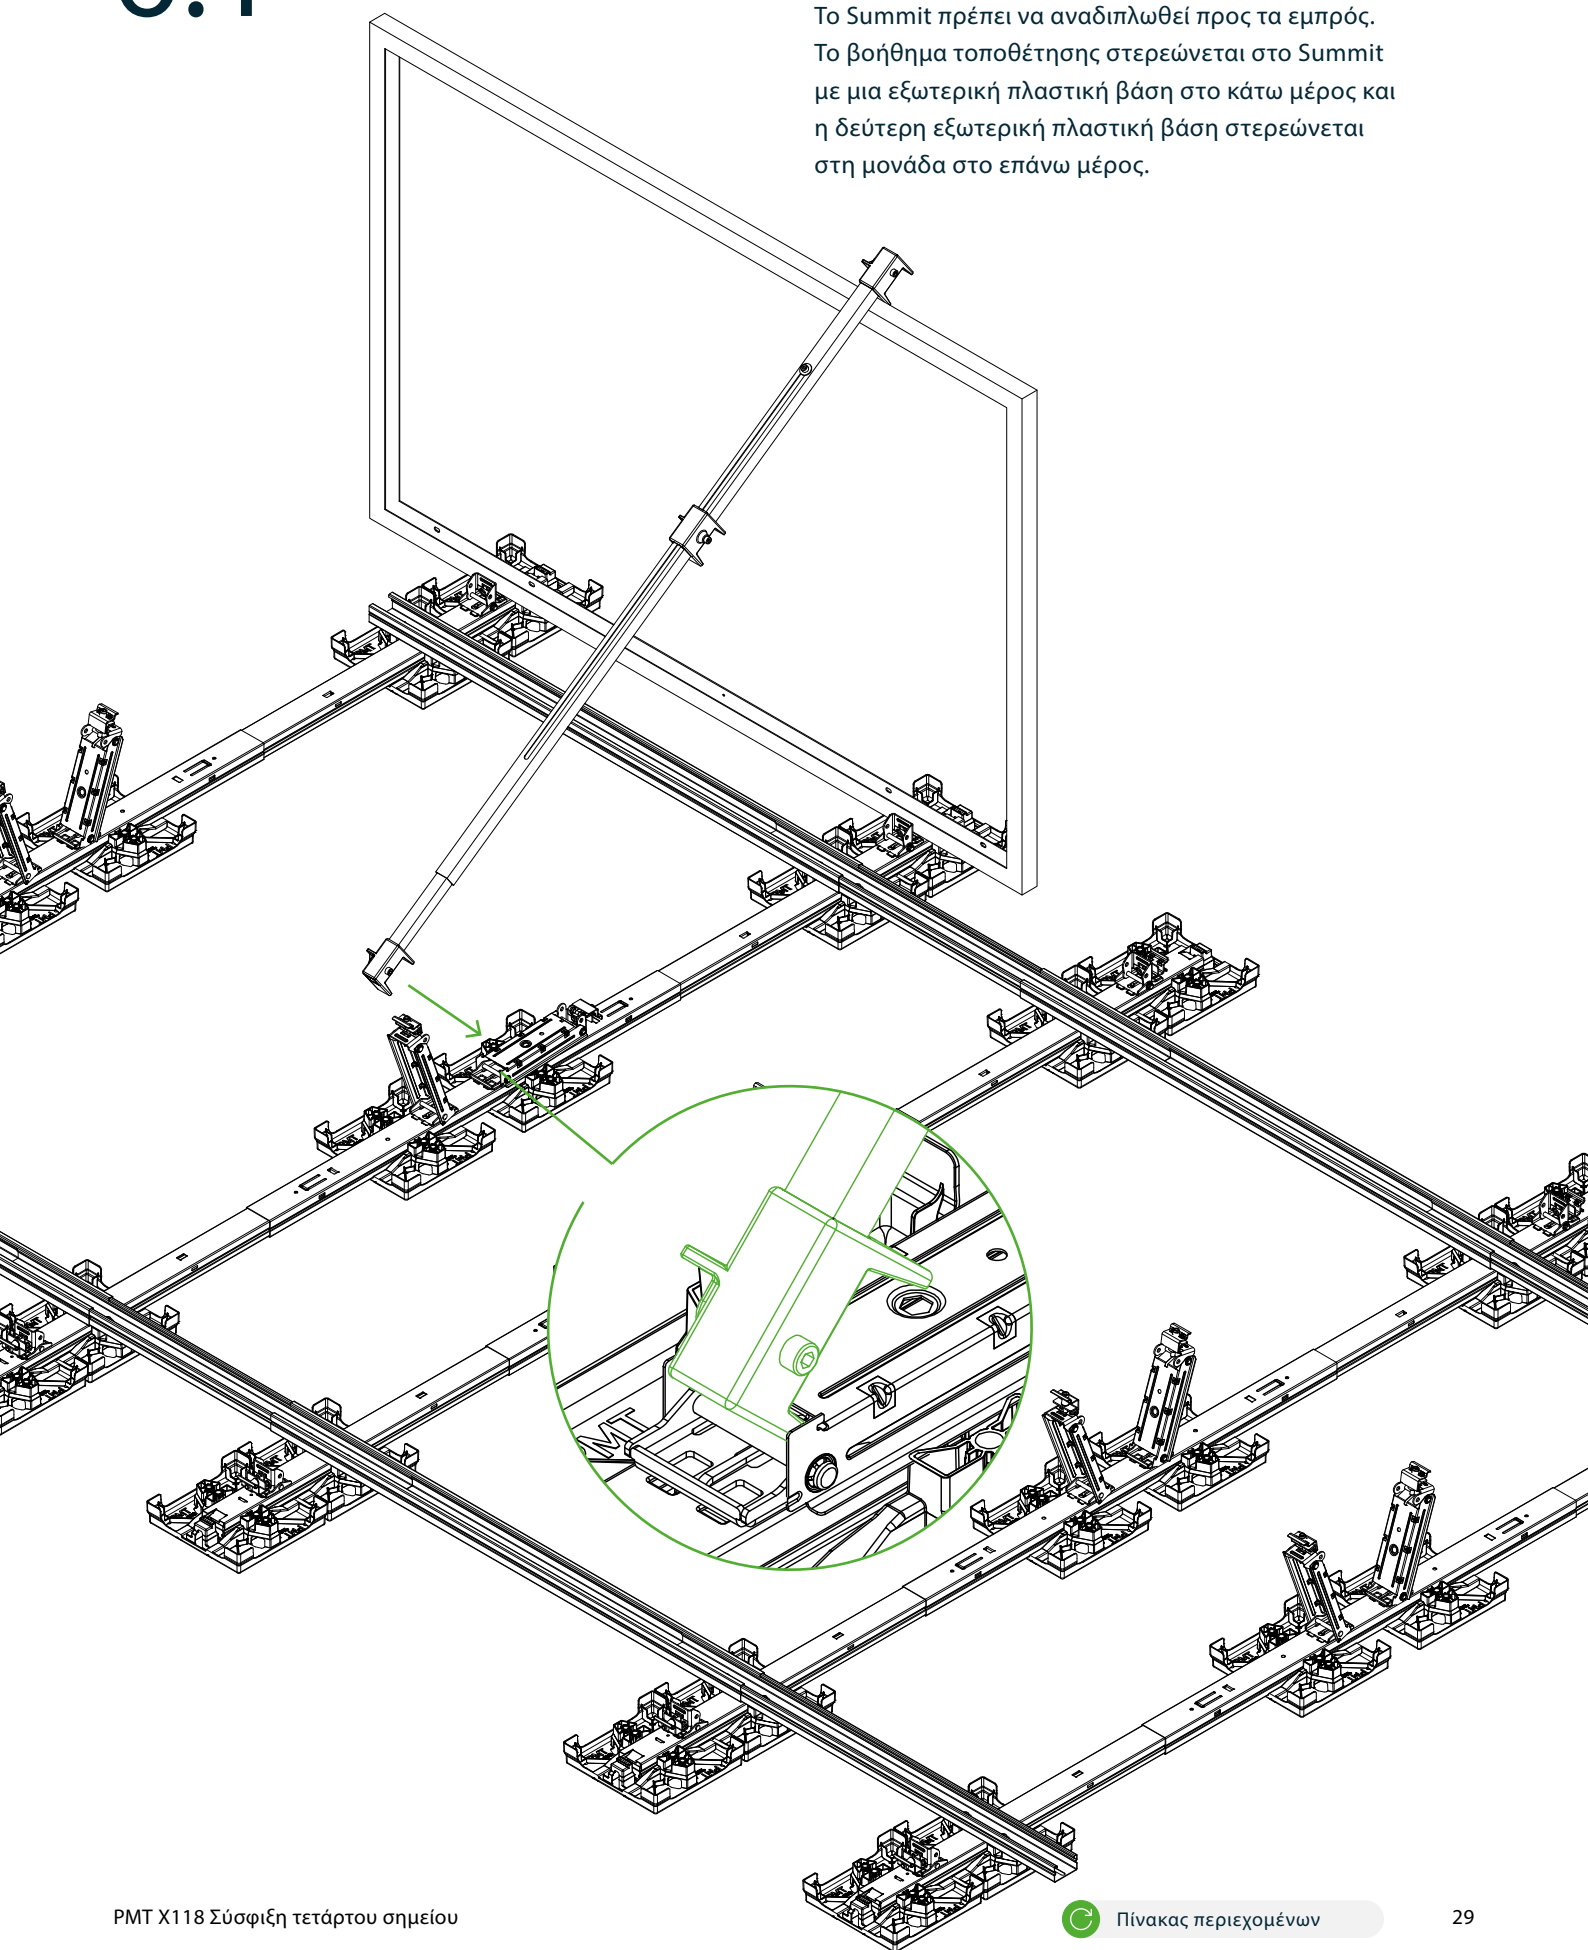


6.2

Η μεσαία πλαστική βάση πρέπει να ωθηθεί στην κάτω ακμή του πλαισίου της μονάδας για να ασφαλιστεί και να στερεωθεί εκεί με τη βίδα ασφάλισης.

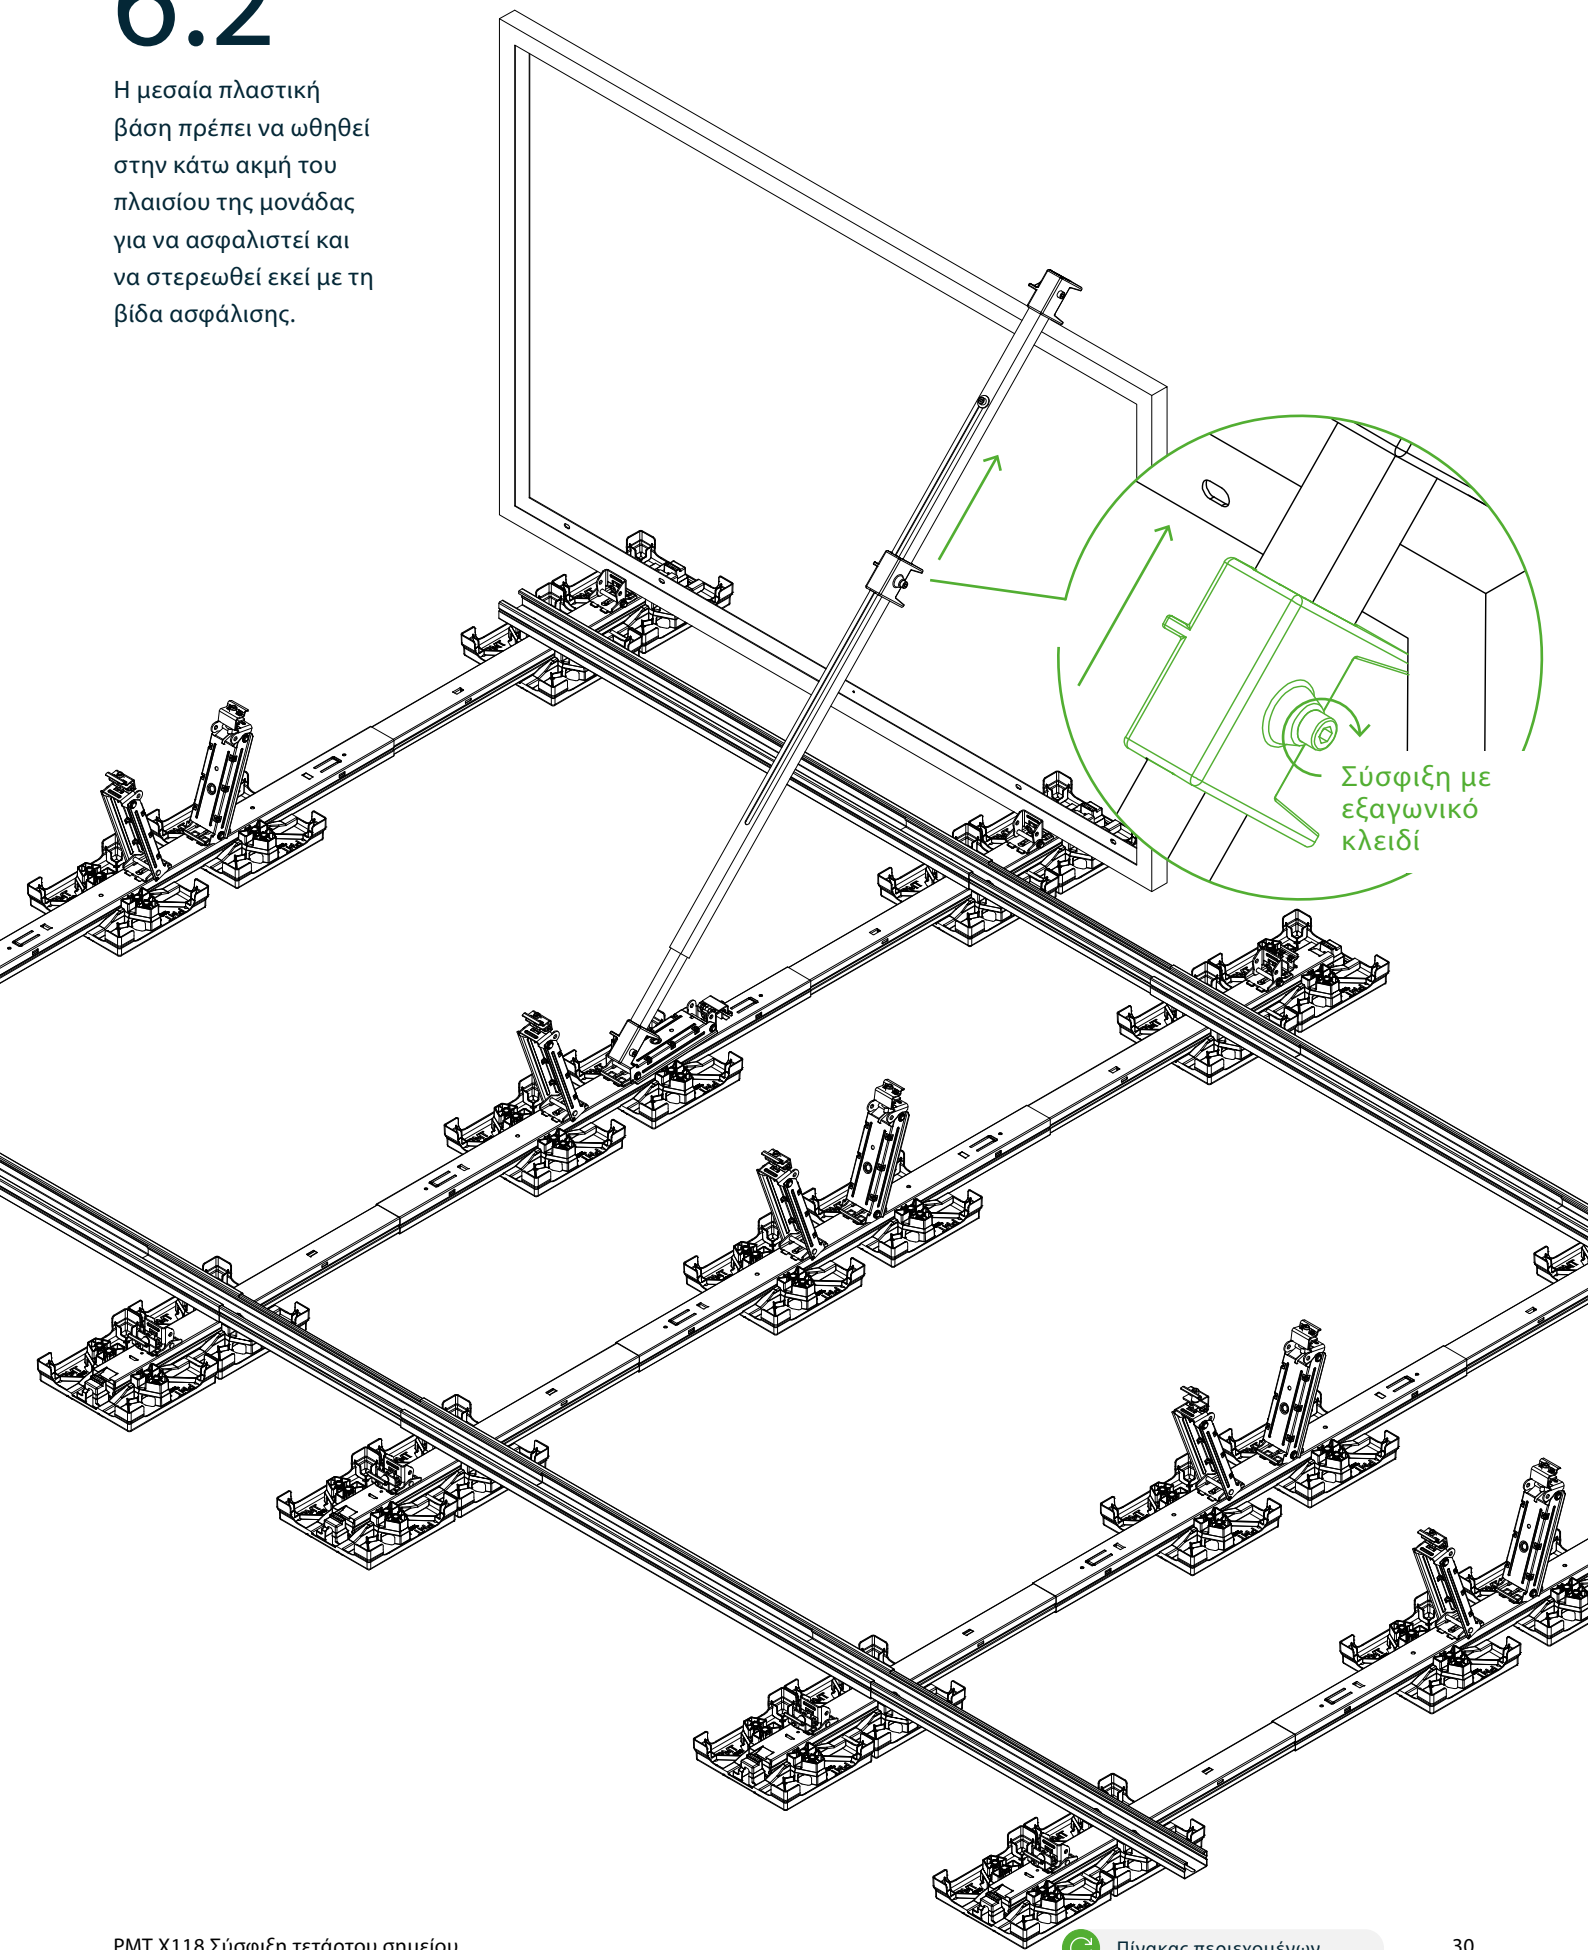


6.3

Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

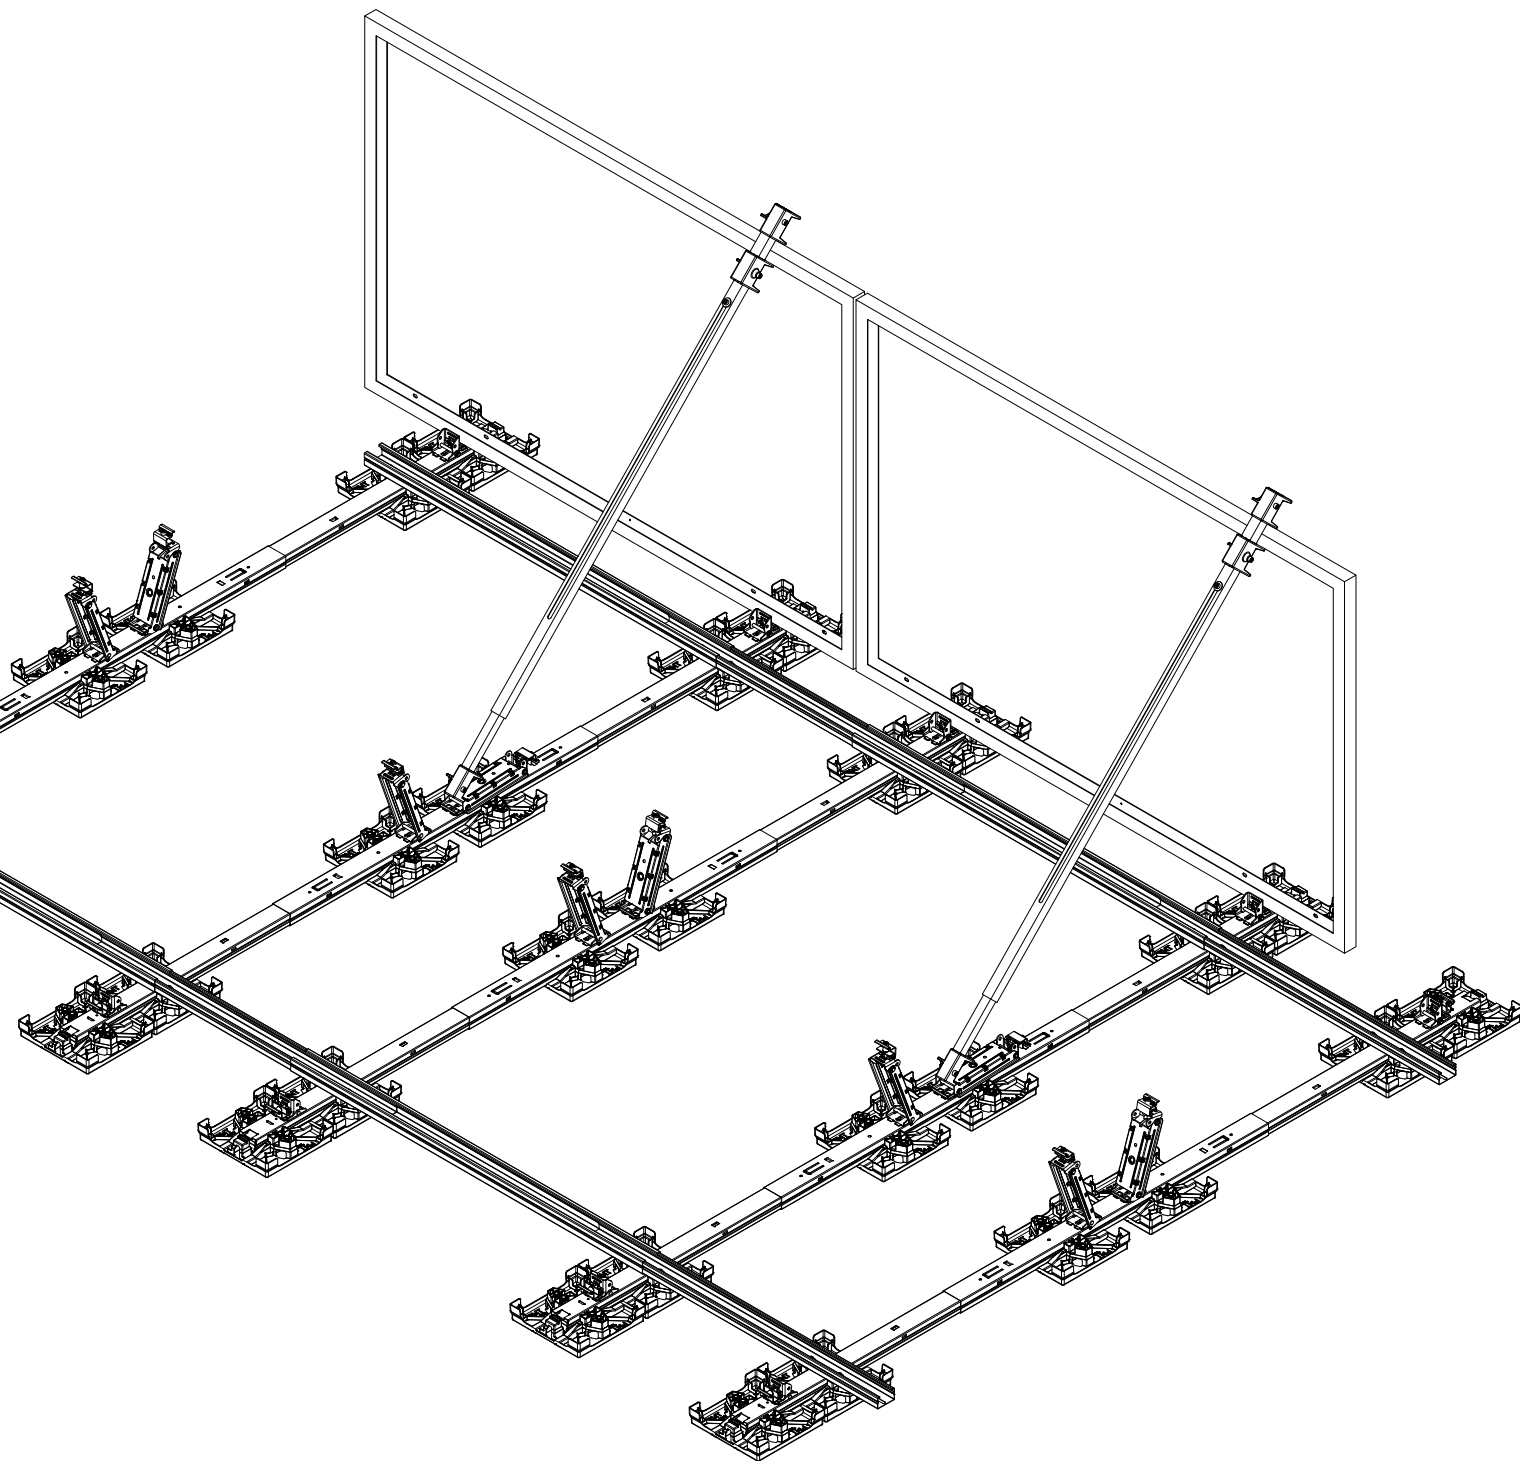



7

Αναδιπλώστε τις στερεωμένες μονάδες,
τοποθετήστε τις στους σφιγκτήρες του Summit
Single D και βιδώστε τις.

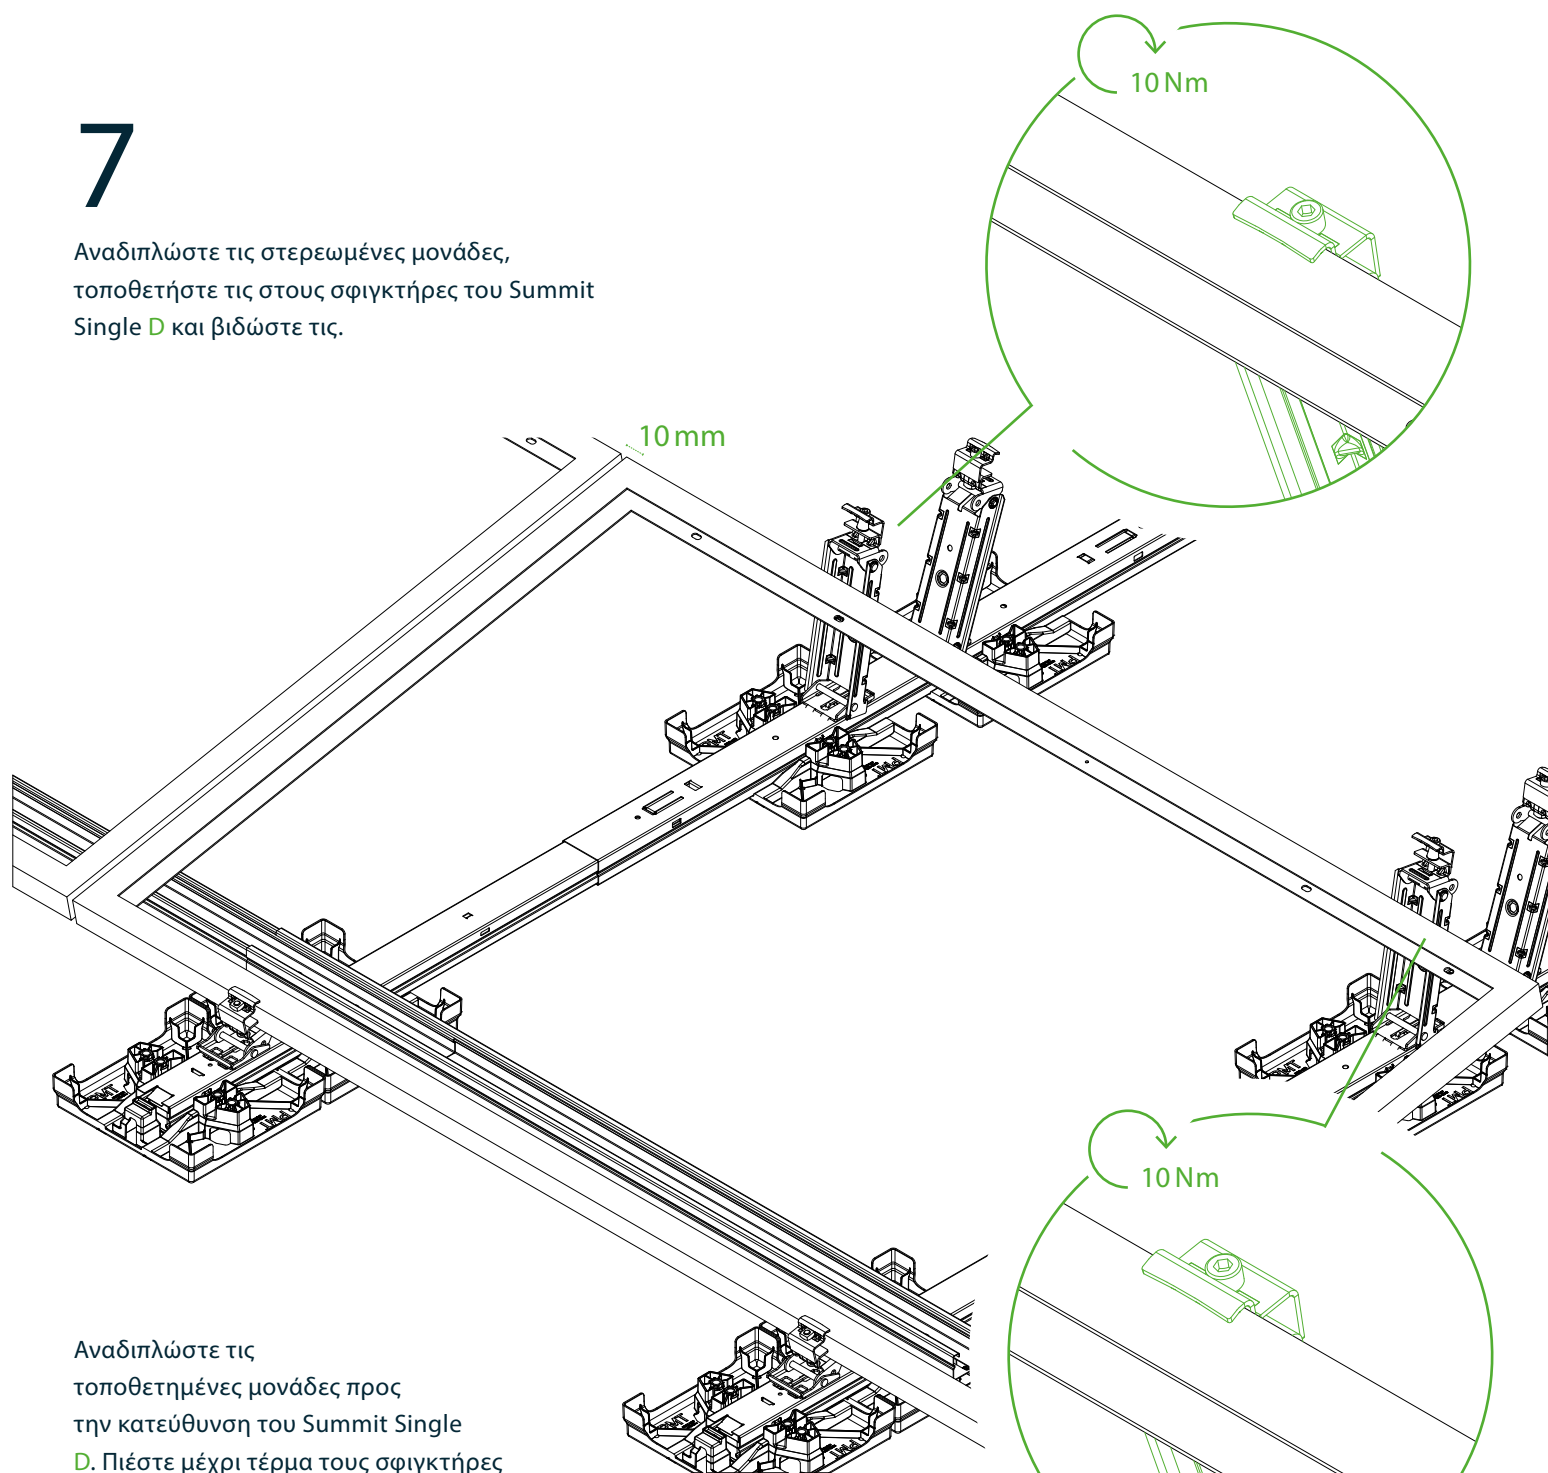


Αναδιπλώστε τις
τοποθετημένες μονάδες προς
την κατεύθυνση του Summit Single
D. Πιέστε μέχρι τέρμα τους σφιγκτήρες
πάνω από το πλαίσιο μονάδας και, στη
συνέχεια, βιδώστε τους. Ελέγξτε τη σωστή
τοποθέτηση και τη σταθερή έδραση.

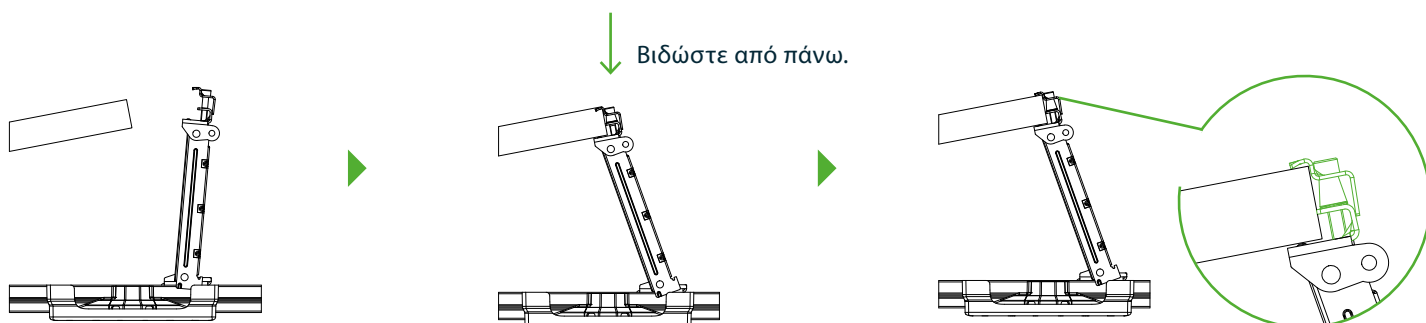

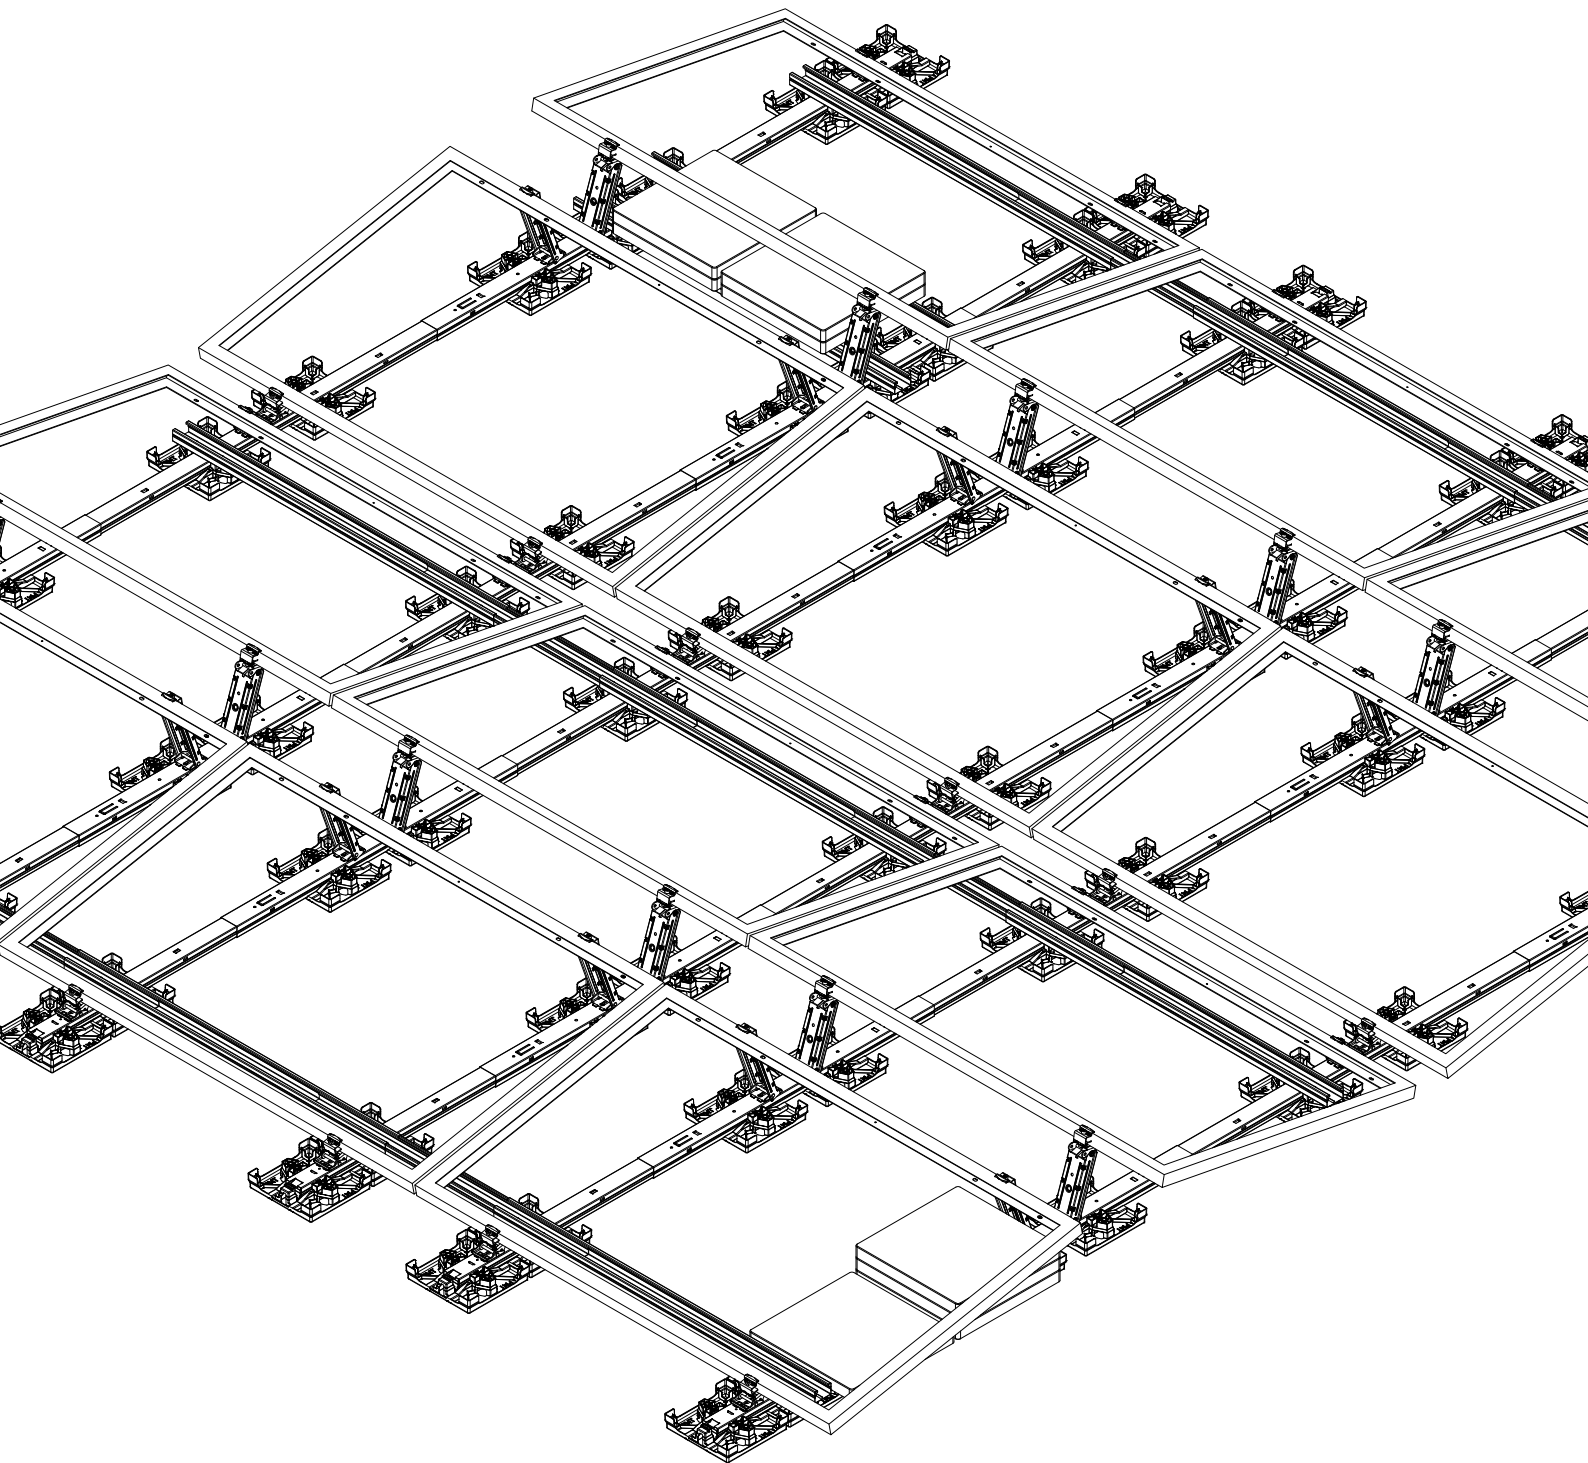

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ!





Προσοχή! Ορισμένα εξαρτήματα υπάρχουν σε διαφορετικά μήκη και εκδόσεις.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα του έργου.

Προαιρετικά είδη εξαρτημάτων

1 EasyPlate Gravel

PE-HD



5 Swift Shield Bracket

1.0531 - S550 GD ZM310




2 Summit Single+

1.0529 - S350 GD ZM310


1.0531 - S550 GD ZM310

1.4301 - S235




6 Stud Link

1.0529 - S350 GD ZM310

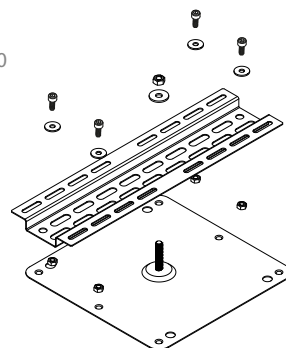


3 Swift Shield Link

1.0529 - S350 GD ZM310

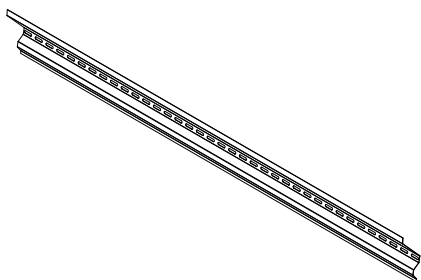


7 Row Ridge Quarter Point

1.0529 - S350 GD ZM310

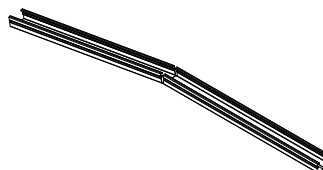


4 Swift Shield

1.0529 - S350 GD ZM310

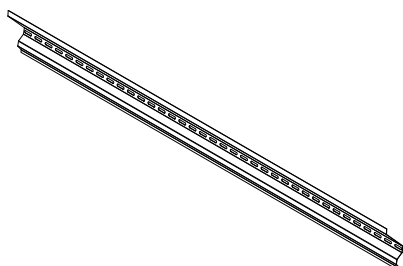

8 Swift Ridge

1.0529 - S350 GD ZM310







Προσοχή! Ορισμένα εξαρτήματα υπάρχουν σε διαφορετικά μήκη και εκδόσεις.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα του έργου.

Προαιρετικά είδη εξαρτημάτων

9 Swift Edge

1.0529 - S350 GD ZM310



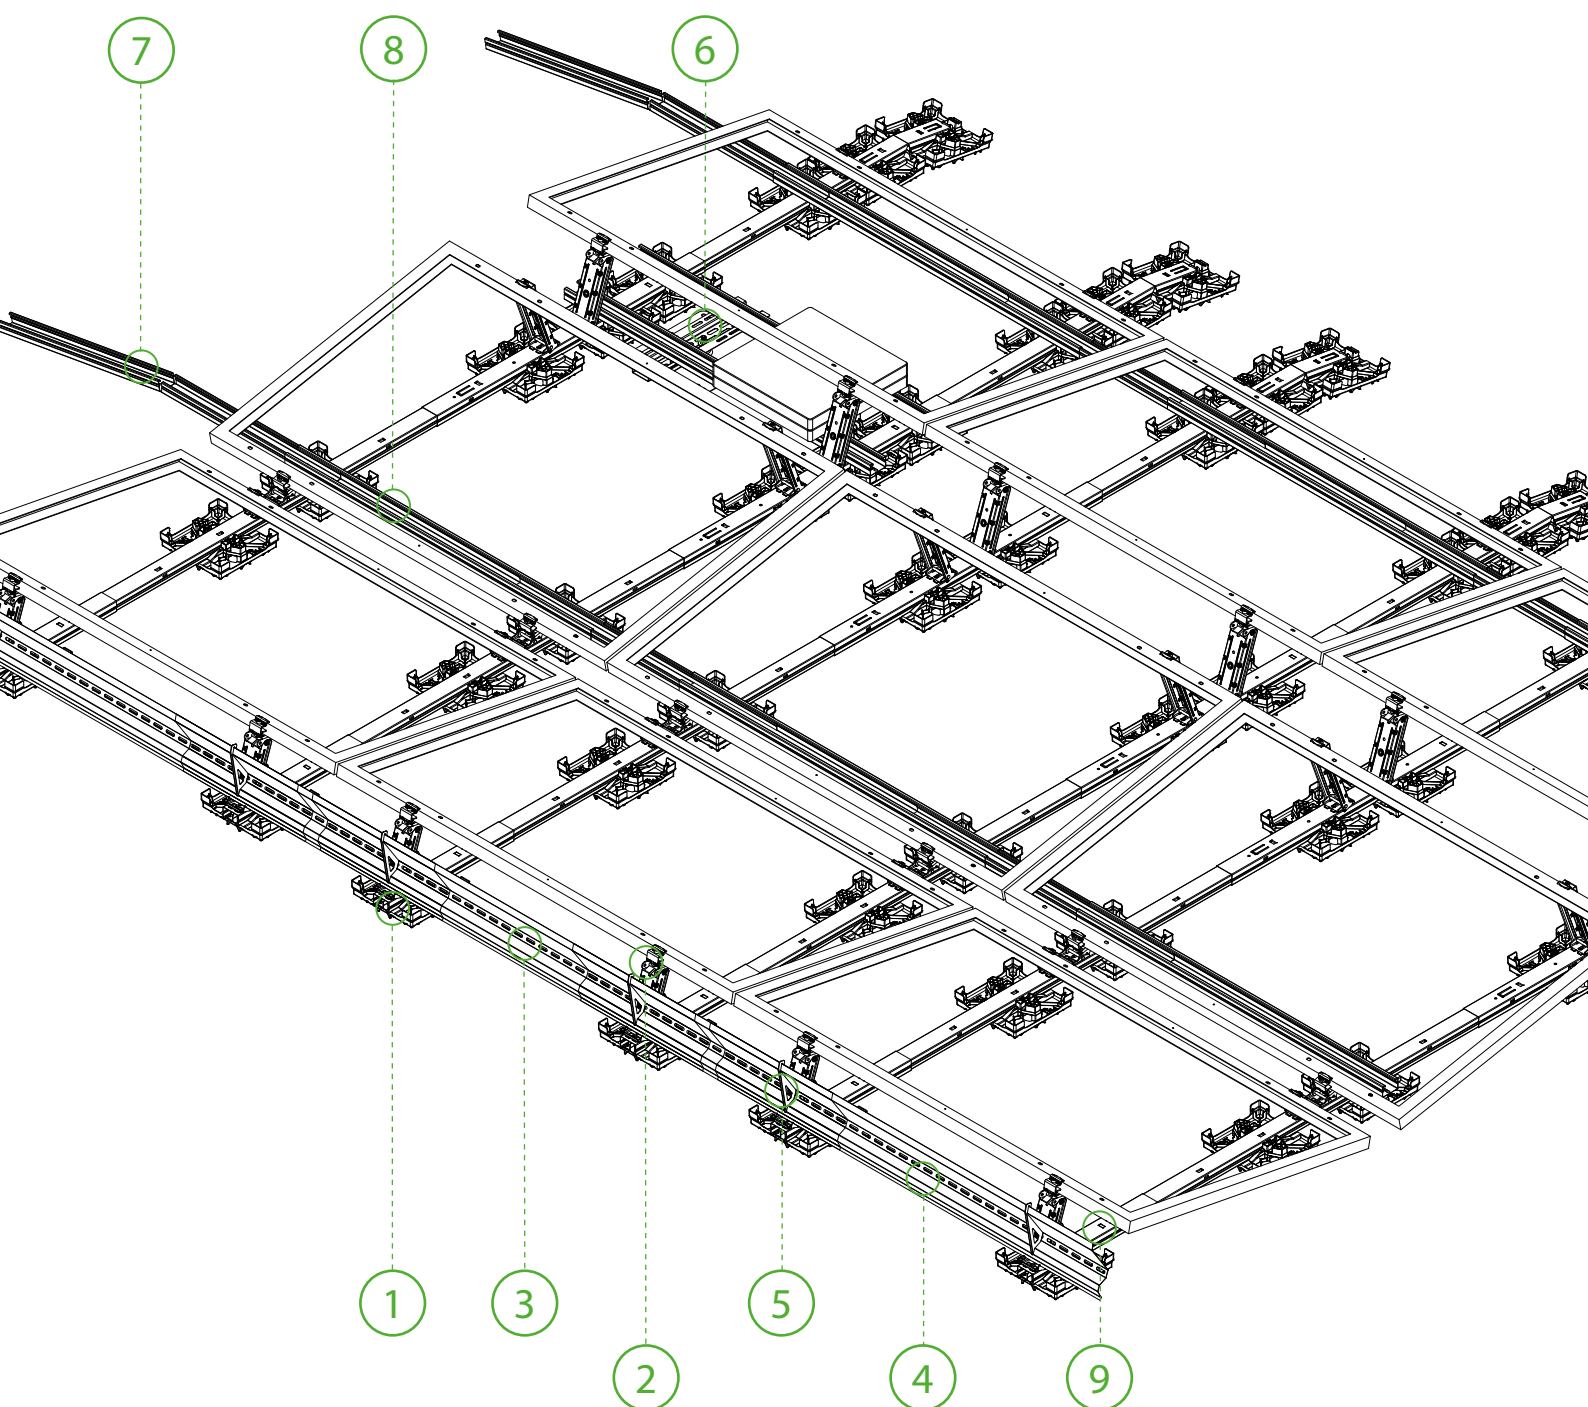

1 EasyPlate Gravel

2 Summit Single+

3 Swift Shield Link

4 Swift Shield

5 Swift Shield Bracket

6 Stud Link

7 Row Ridge Quarter Point


8 Swift Ridge

9 Swift Edge

Τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων

Προαιρετικά βήματα συναρμολόγησης:



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | EasyPlate Gravel | 5 | Stud Link |
| 2 | Summit Single+ | 6 | Row Ridge Quarter Point |
| 3 | Swift Shield Link & Swift Shield | 7 | Swift Ridge |
| 4 | Swift Shield Bracket | 8 | Swift Edge |

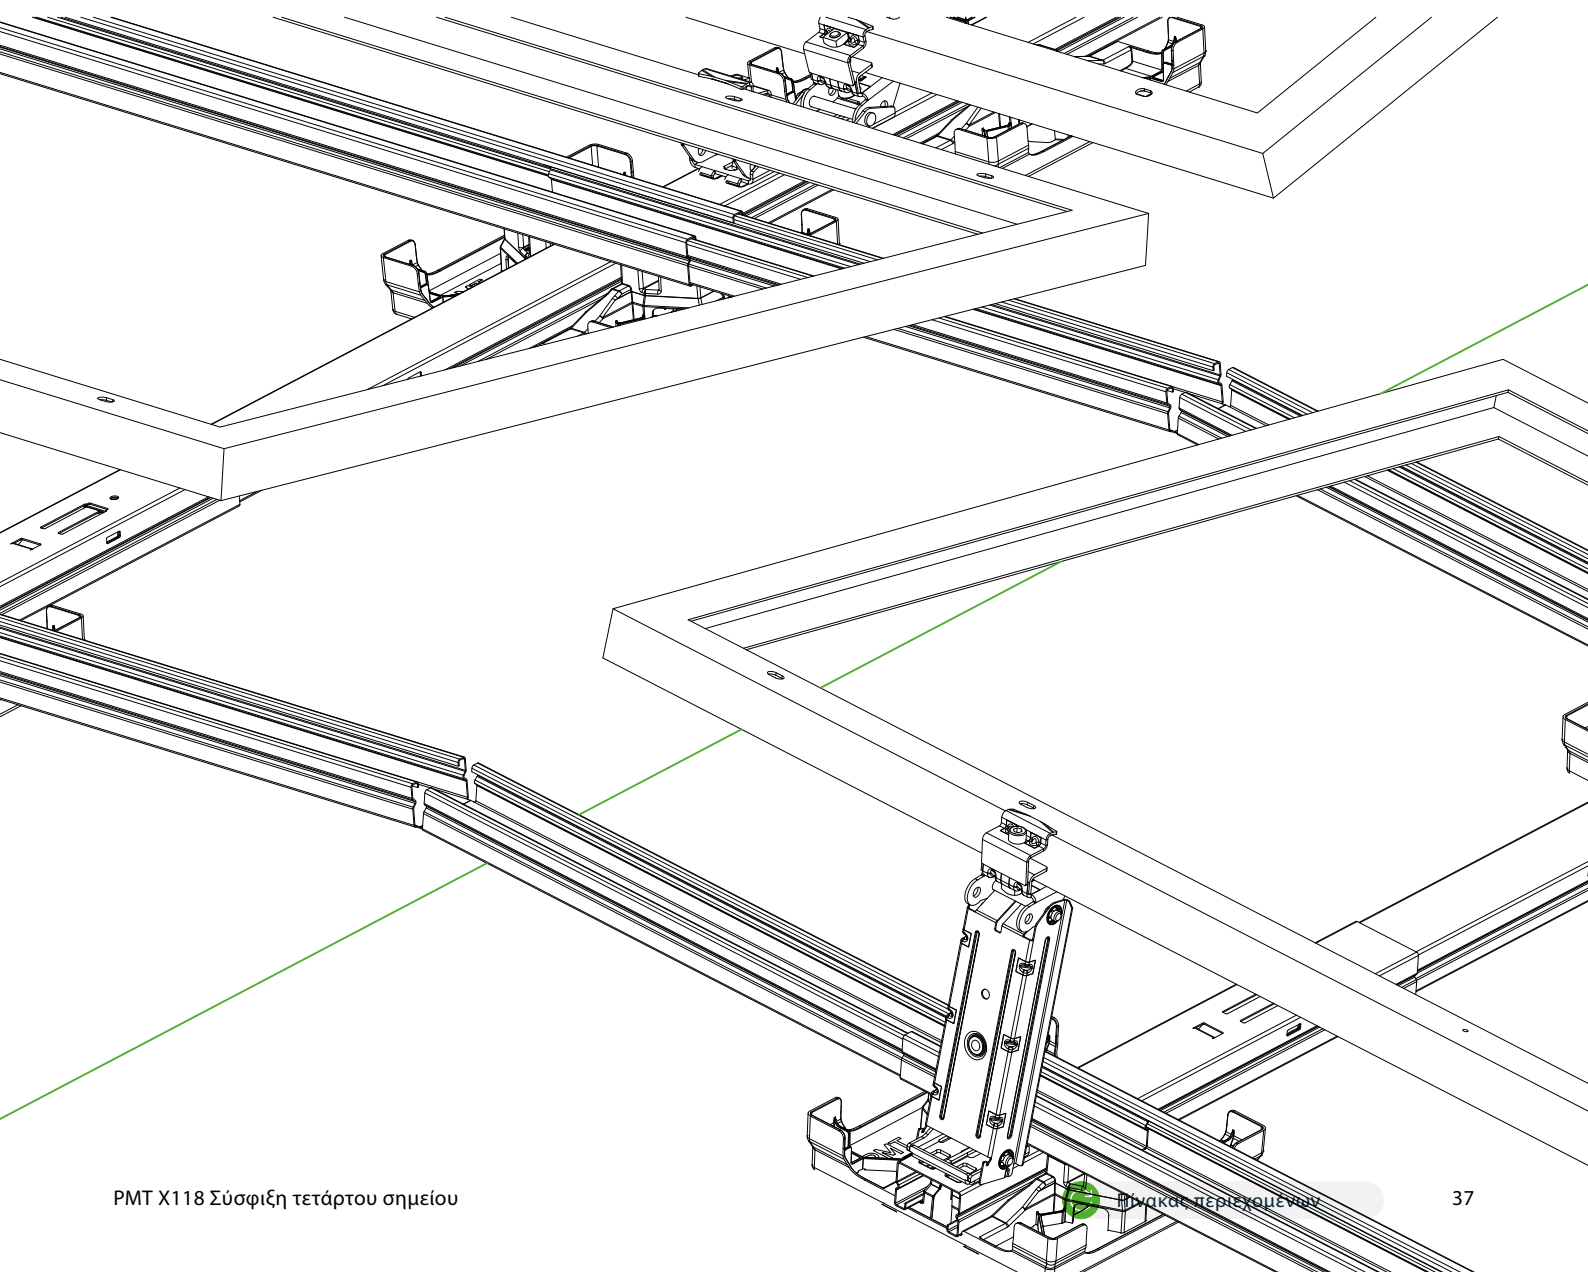

1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ EASYPLATE GRAVEL




Εξάρτημα EasyPlate Gravel

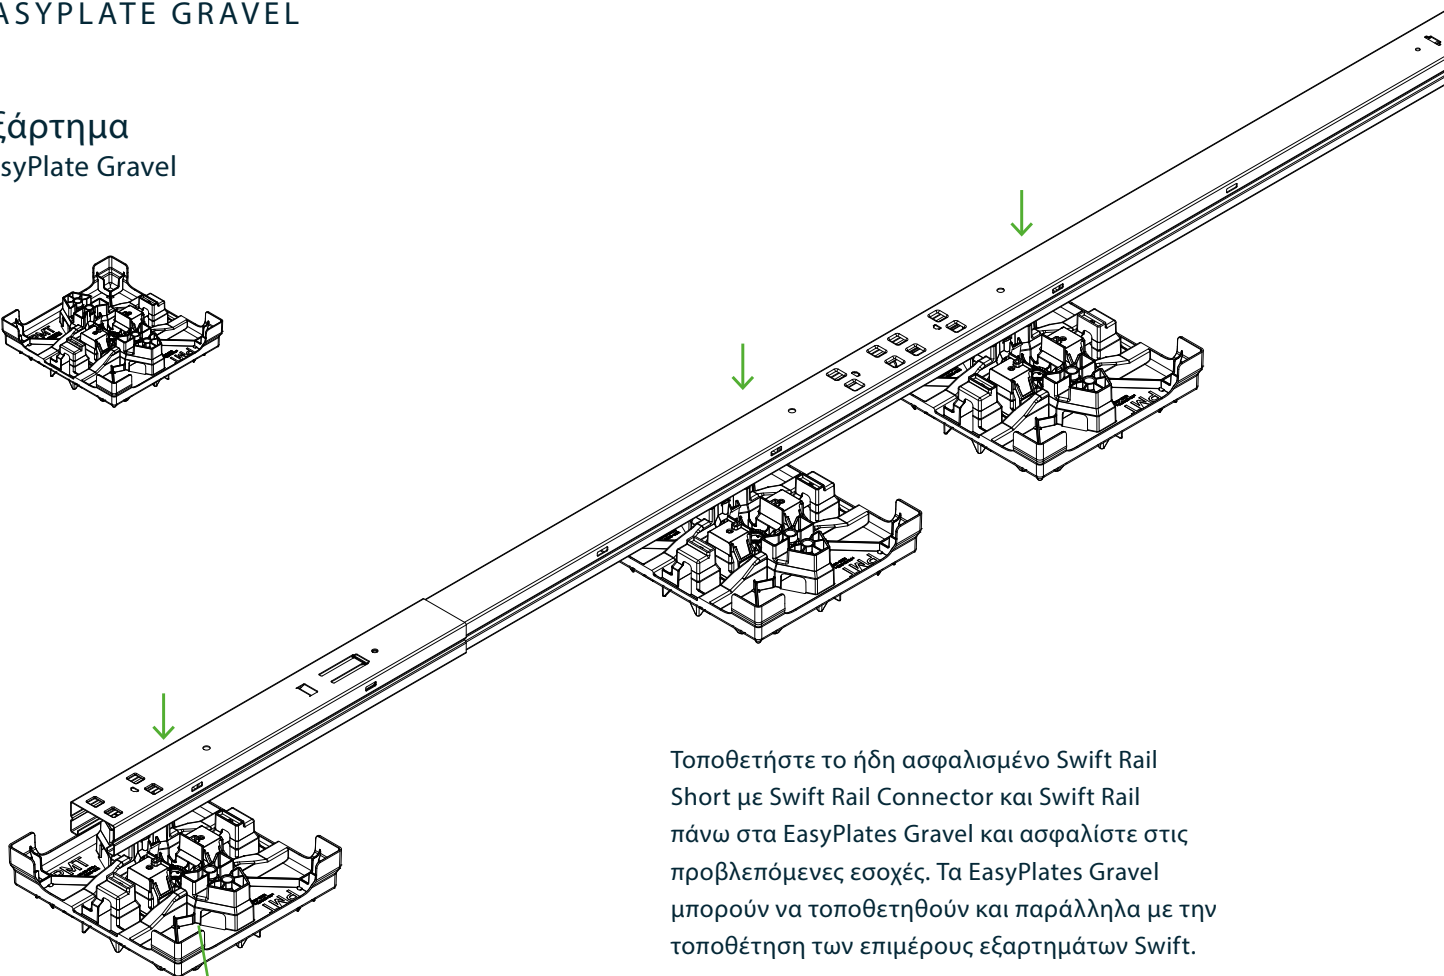

Τοποθετήστε το ήδη ασφαλισμένο Swift Rail Short με Swift Rail Connector και Swift Rail πάνω στα EasyPlates Gravel και ασφαλίστε στις προβλεπόμενες εσοχές. Τα EasyPlates Gravel μπορούν να τοποθετηθούν και παράλληλα με την τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων Swift.




Προσοχή!
Η ακριβής θέση τοποθέτησης των EasyPlates Gravel βρίσκεται στην ισχύουσα τεχνική έκθεση.

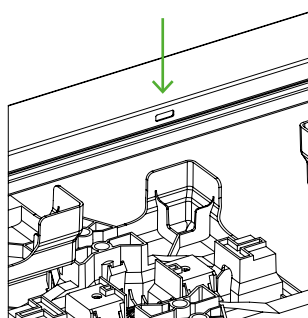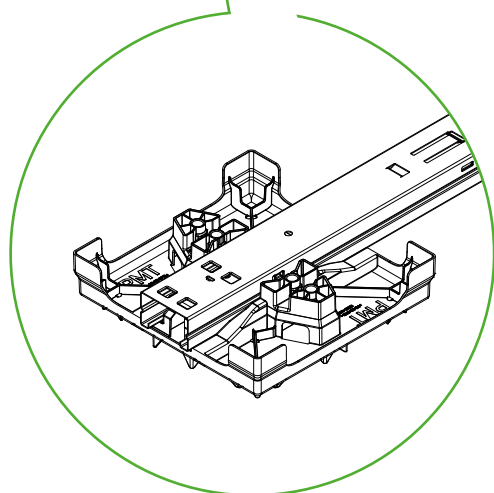





2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SUMMIT SINGLE+

Εξάρτημα Summit Single+

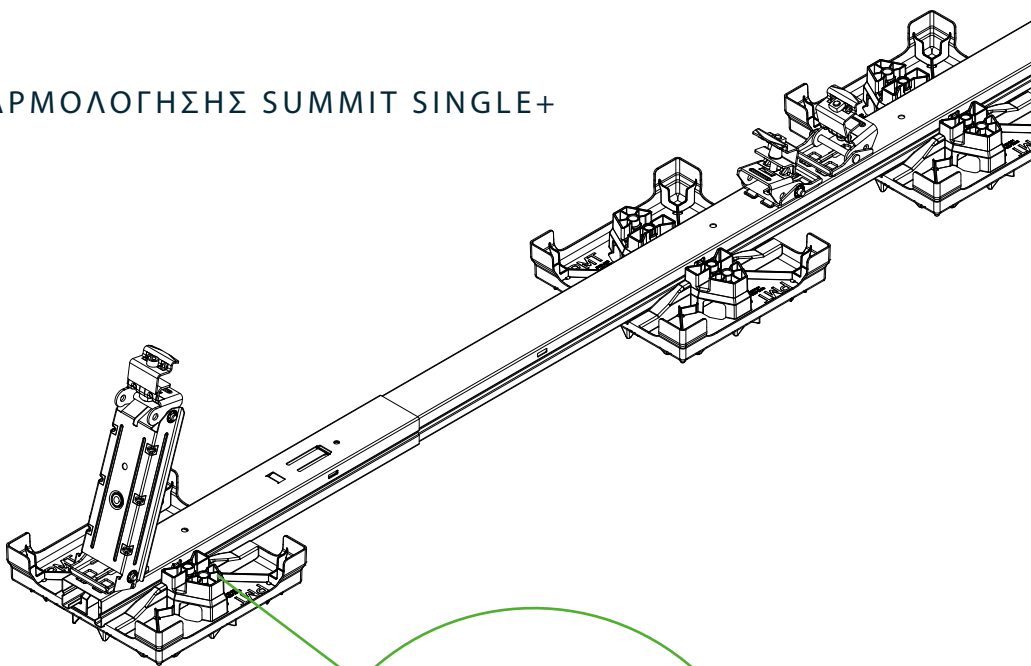

Πιέστε το Summit Single+ κάθετα στις εσοχές του Swift Rail Short με τις προεξοχές ασφάλισης και ωθήστε προς το κέντρο της ράγας μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

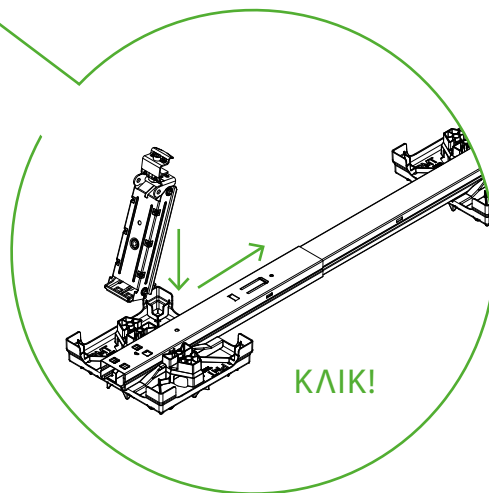

Προσοχή!


Η σύνδεση ασφάλισης πρέπει να ελέγχεται για σωστή στερέωση και εφαρμογή. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι 4 γλωττίδες ασφάλισης να έχουν εισαχθεί στην προβλεπόμενη εσοχή και η κεφαλή του σφυριού να ασφαλίζει στην αντίστοιχη εσοχή σχήματος T. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του σφυριού παίρνει την τελική θέση της πιέζοντάς την ελαφρά.

3


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SWIFT SHIELD LINK & SWIFT SHIELD

Εξάρτημα


Swift Shield Link

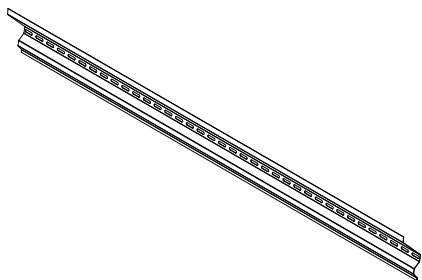


Swift Shield

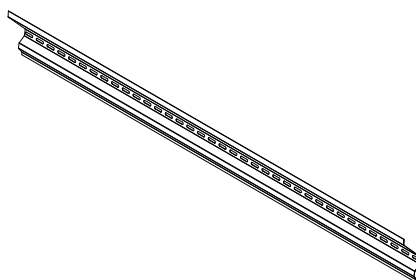


Προσοχή!
Βεβαιωθείτε ότι η οπή στο Summit
Single+ δεν καλύπτεται από το
Swift Shield Link ή το Swift Shield.

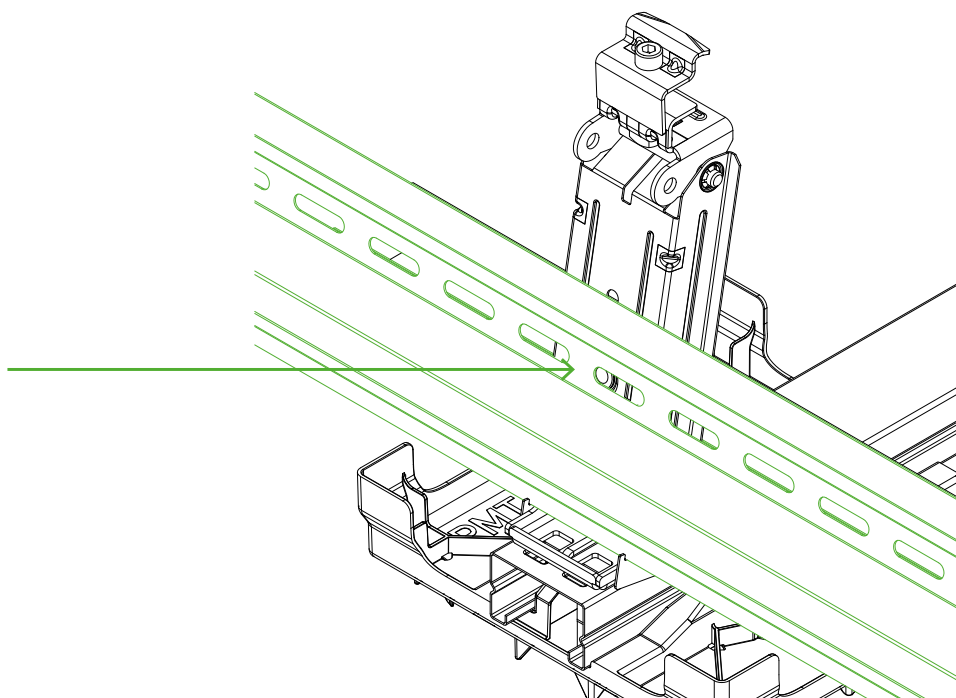

Τοποθετήστε το Swift Shield ή το Swift
Shield Link στην πίσω πλευρά του
Summit Single+ και ωθήστε το προς τα
κάτω μέσα στην προβλεπόμενη εσοχή.

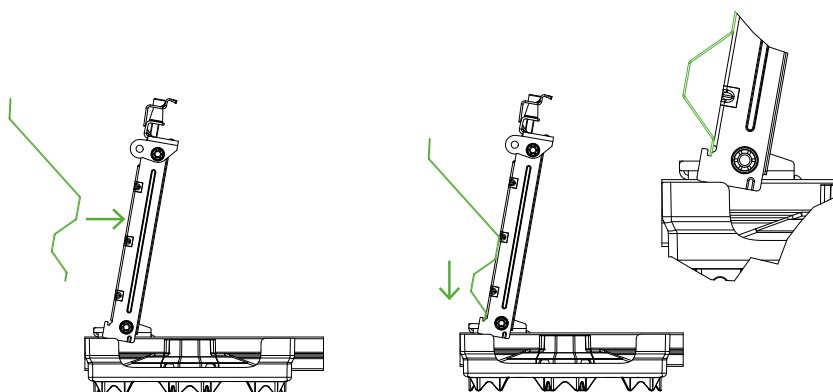

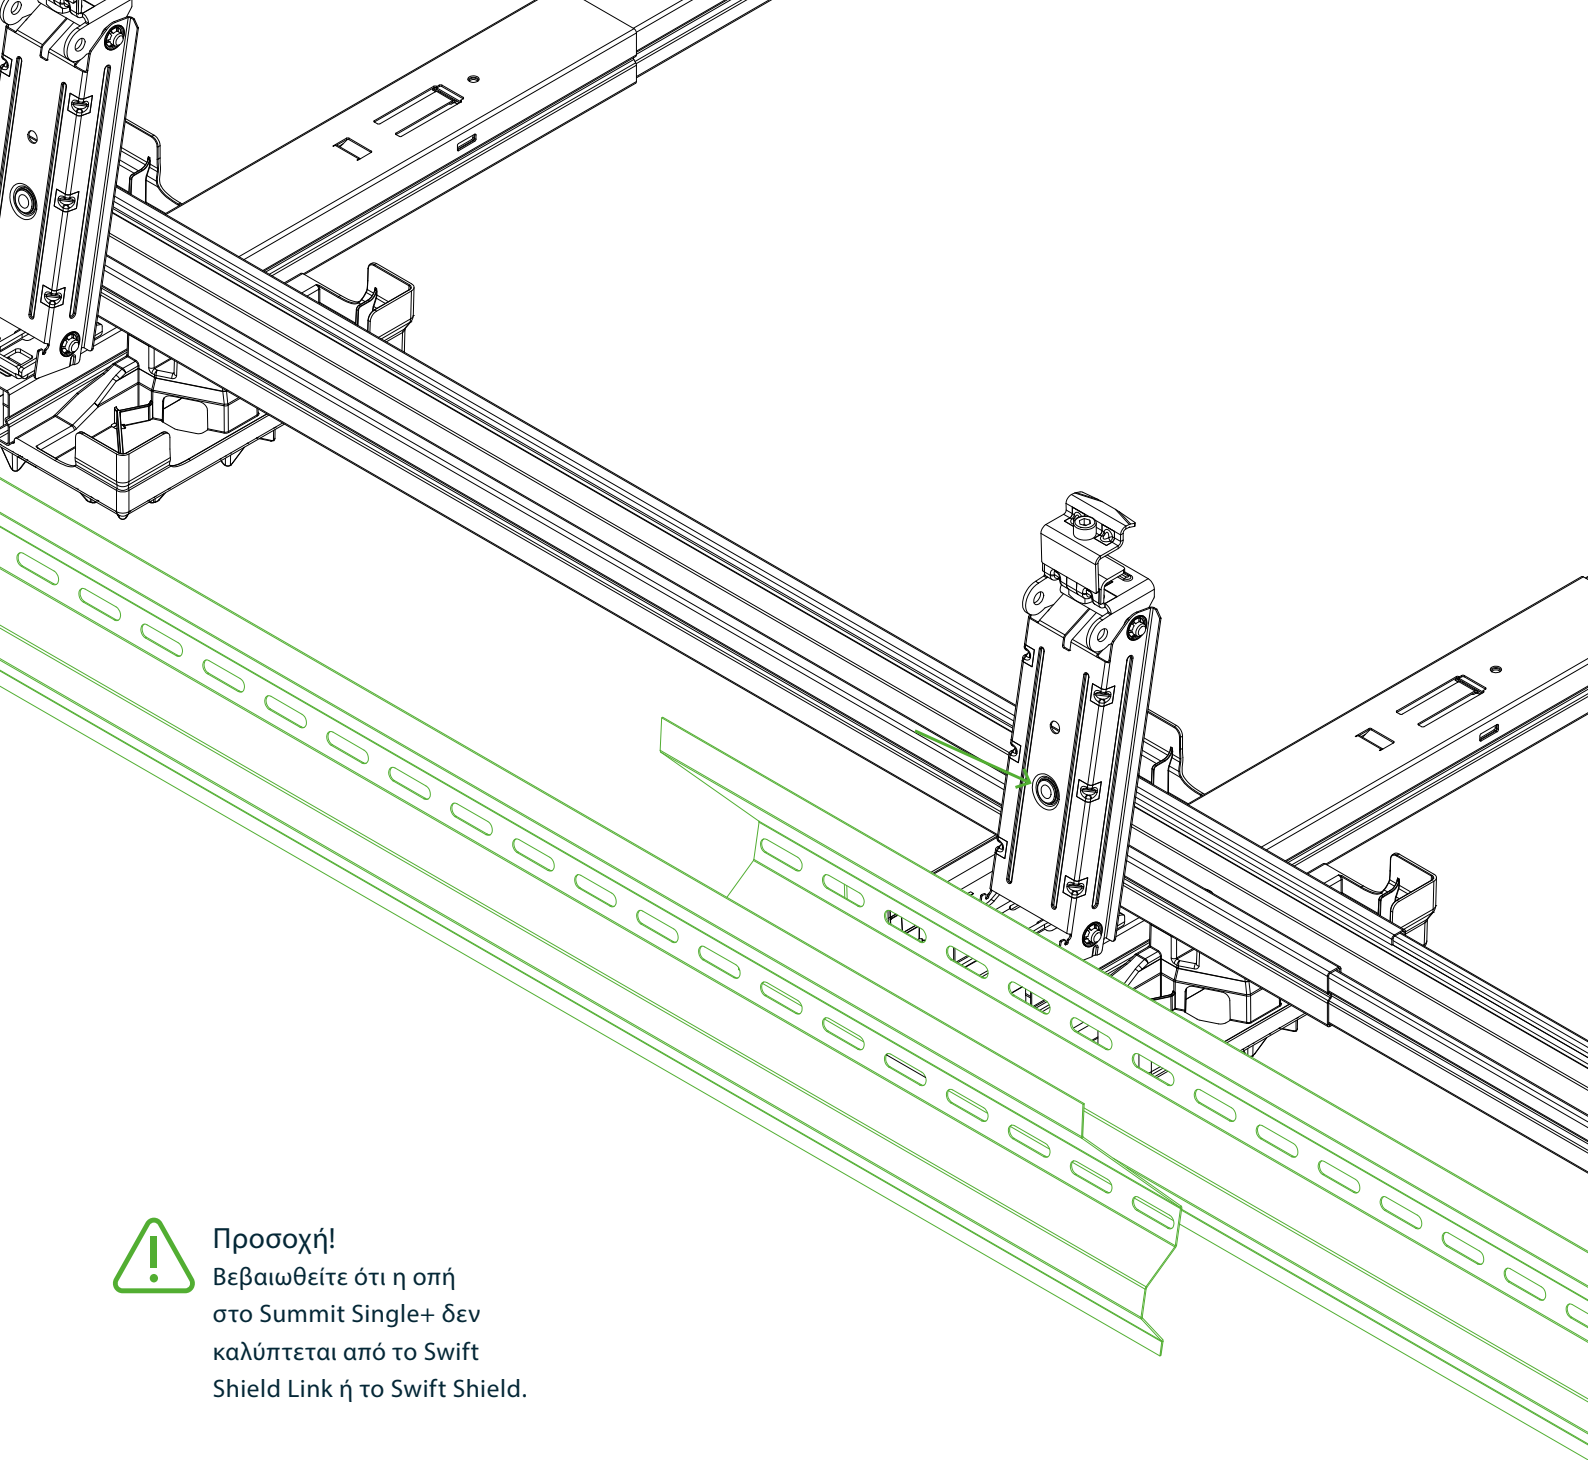

Προσοχή!


Βεβαιωθείτε ότι η οπή
στο Summit Single+ δεν
καλύπτεται από το Swift
Shield Link ή το Swift Shield.

Το Swift Shield Link τοποθετείται όπως το Swift Shield.
Βεβαιωθείτε ότι τα δύο εξαρτήματα έχουν επαρκή
επικάλυψη.



4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SWIFT SHIELD BRACKET

Εξάρτημα
Swift Shield Bracket





Απαιτούμενο εργαλείο
Δυναμόκλειδο με εξαγωνική
υποδοχή SW 6 mm

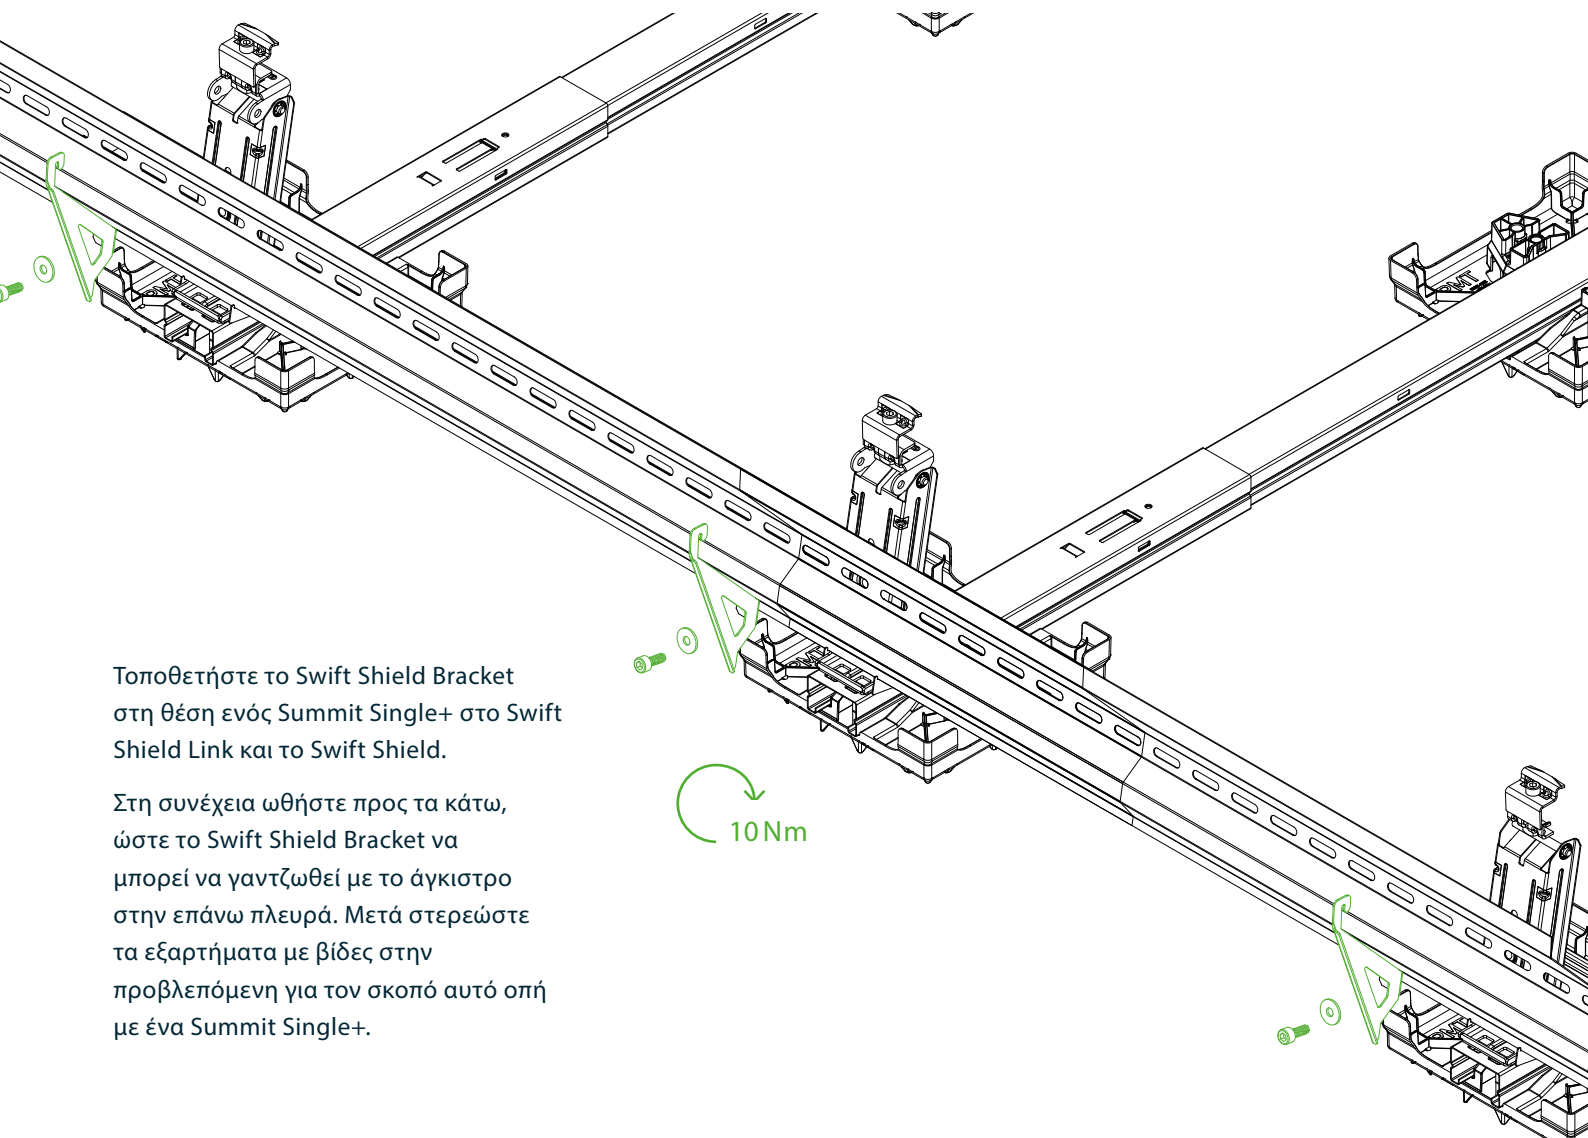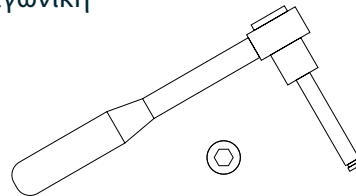

Τοποθετήστε το Swift Shield Bracket στη θέση ενός Summit Single+ στο Swift Shield Link και το Swift Shield.

Στη συνέχεια ωθήστε προς τα κάτω, ώστε το Swift Shield Bracket να μπορεί να γαντζωθεί με το άγκιστρο στην επάνω πλευρά. Μετά στερεώστε τα εξαρτήματα με βίδες στην προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό οπή με ένα Summit Single+.

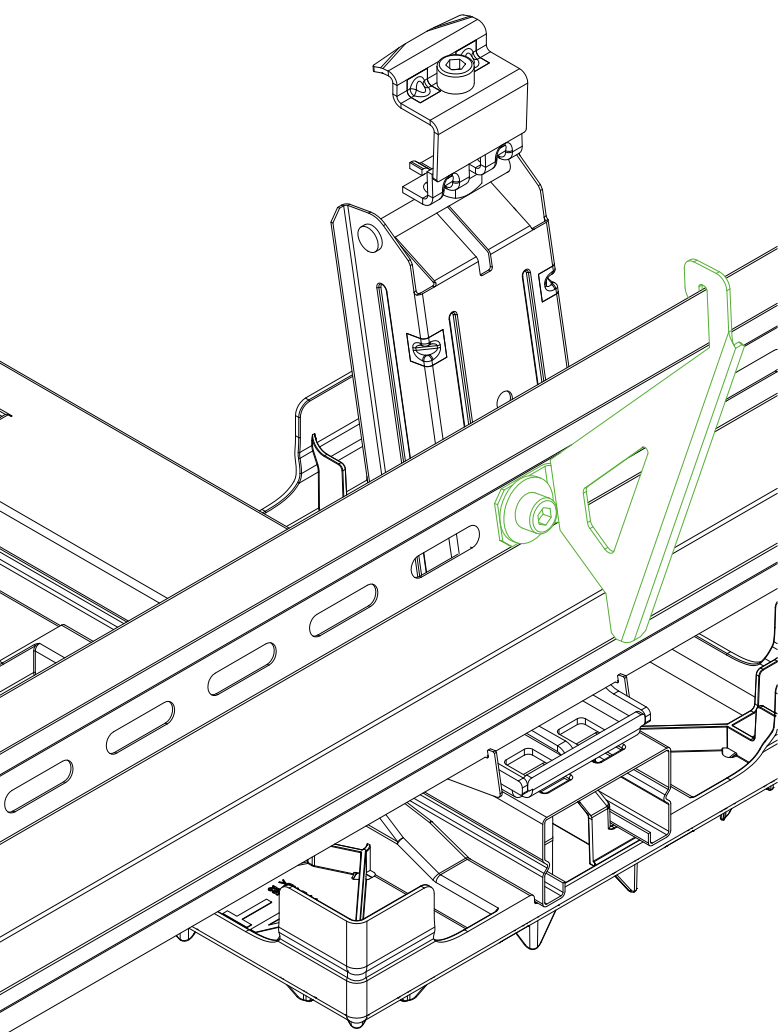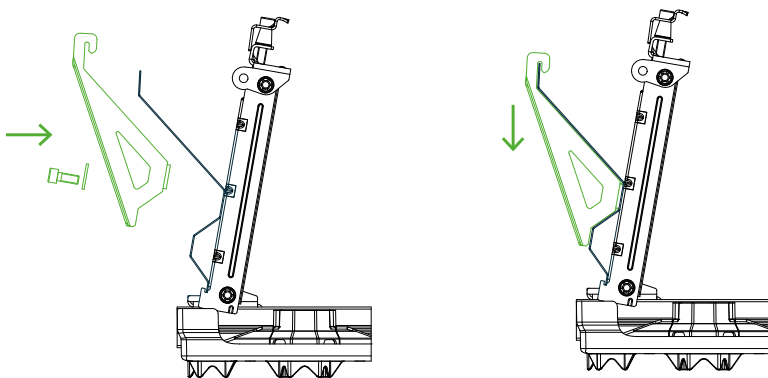


Προσοχή!
Πρέπει να δίνεται προσοχή
ώστε, κατά τη στερέωση του
Swift Shield ή του Swift Shield
Link δεν καλύπτεται η οπή στο
Summit Single+, για να μπορεί
να στερεωθεί ένα Swift Shield
Bracket στην αντίστοιχη θέση.



5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ STUD LINK

Εξάρτημα
Stud Link

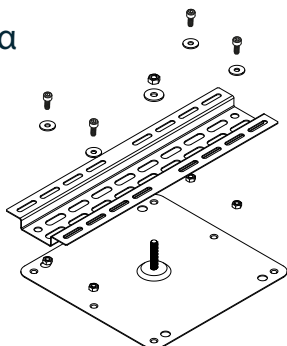


Απαιτούμενο εργαλείο
Δυναμόκλειδο με εξαγωνική
υποδοχή SW 6 mm
και γερμανικό κλειδί
SW 16 mm + SW13 mm

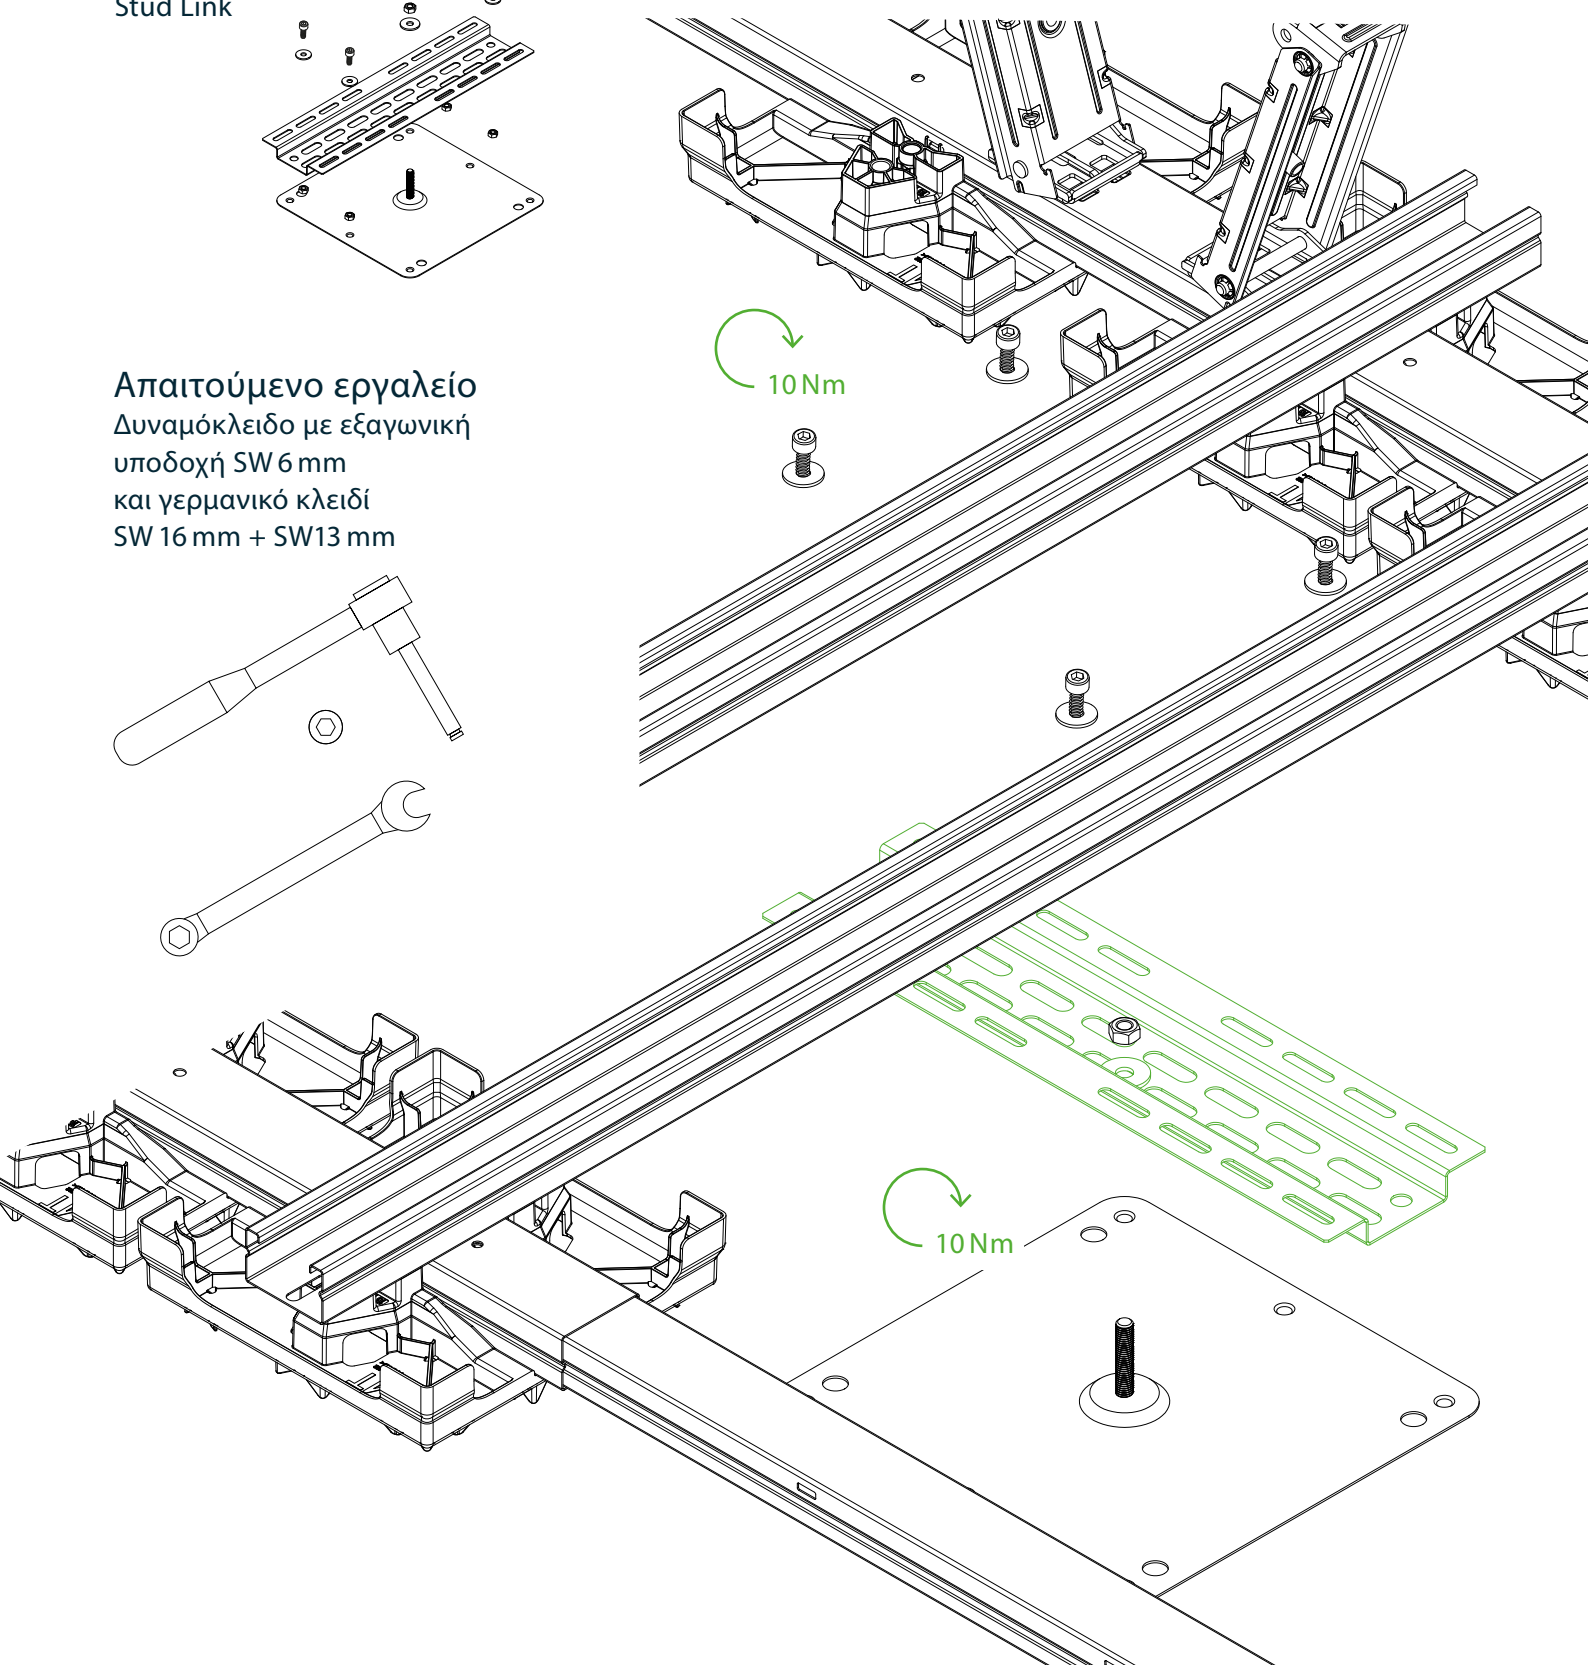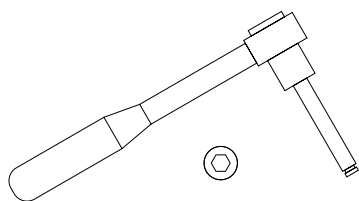

Τα σημεία στερέωσης της σύνδεσης Stud Link βρίσκονται στο Row Connector ή στο Row Link και πρέπει να τοποθετούνται πριν τη συναρμολόγηση του Stud Link. Η στερέωση της σύνδεσης Stud Link πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια ράγα.

Το Stud Link ευθυγραμμίζεται στο κέντρο και ωθείται πάνω από τον πείρο με σπείρωμα.

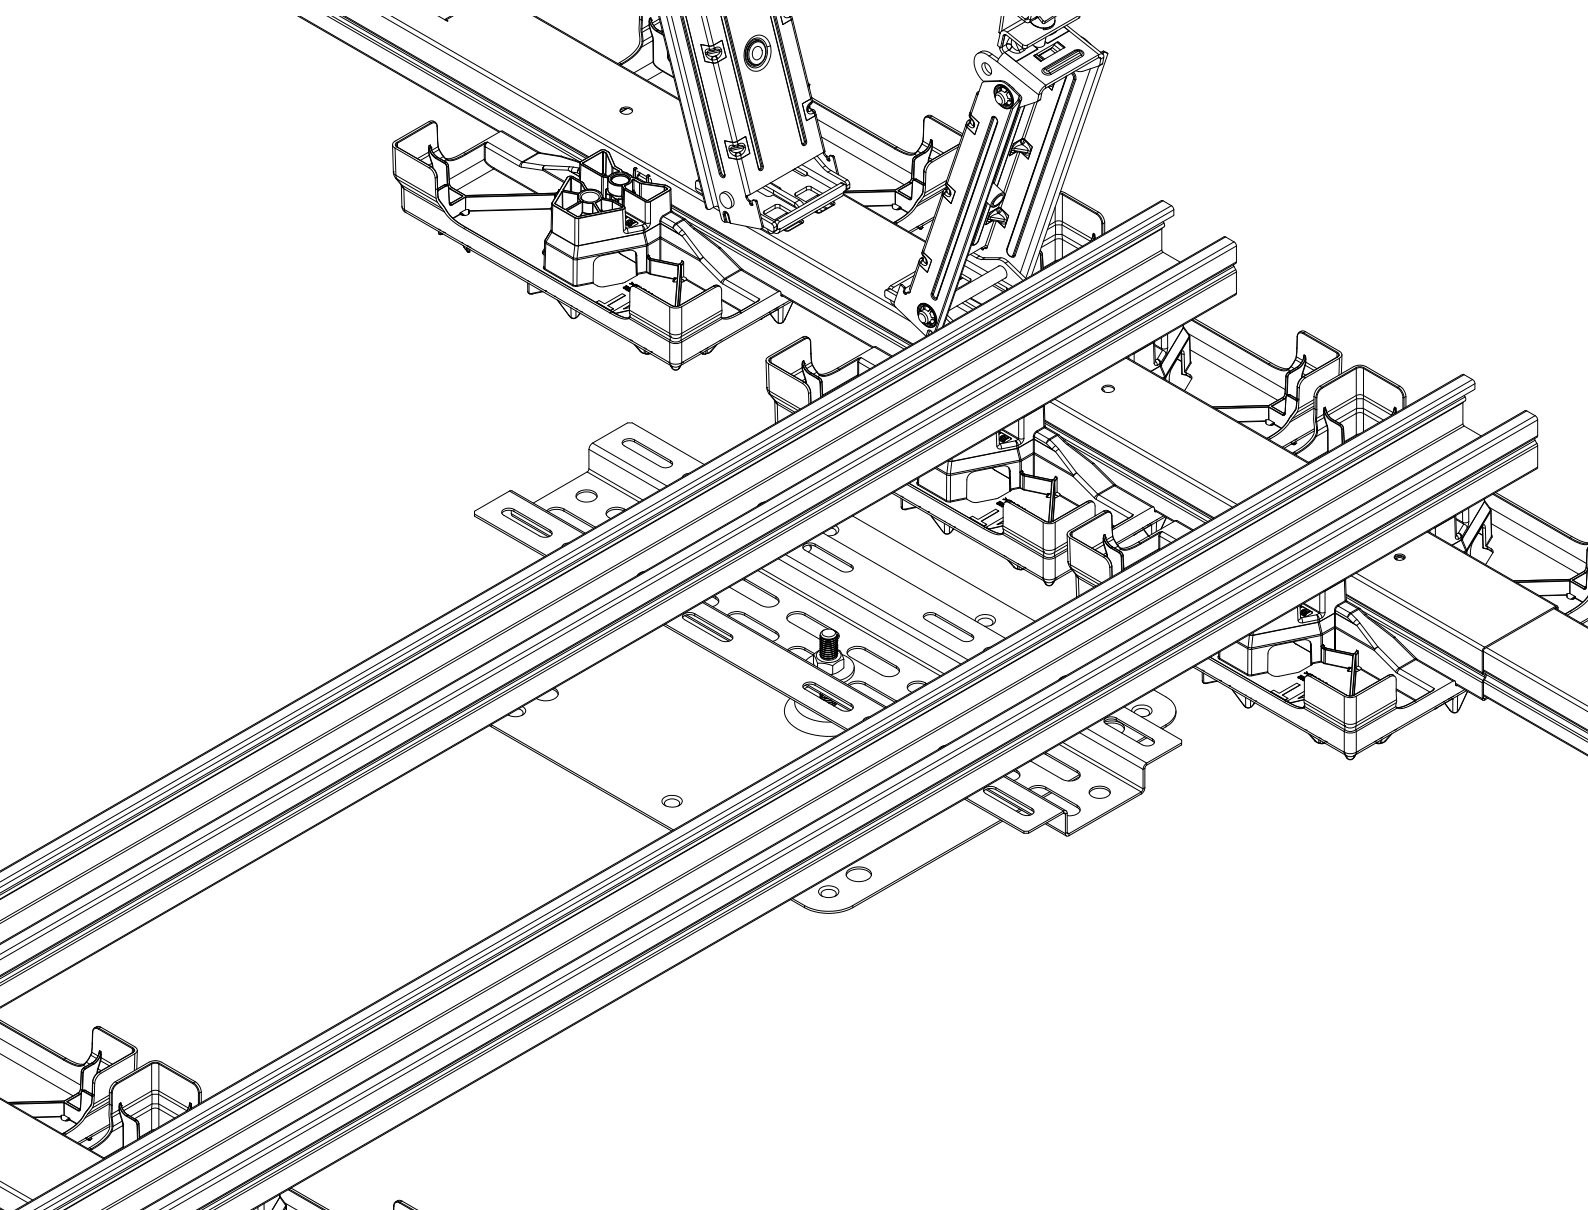


6

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ROW RIDGE QUARTER POINT



Εξάρτημα

Row Ridge Quarter Point

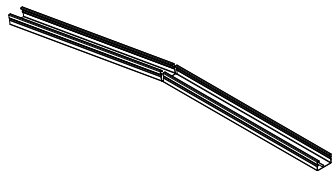


Απαιτούμενο εργαλείο


Δυναμόκλειδο με εξαγωνική υποδοχή SW 6 mm

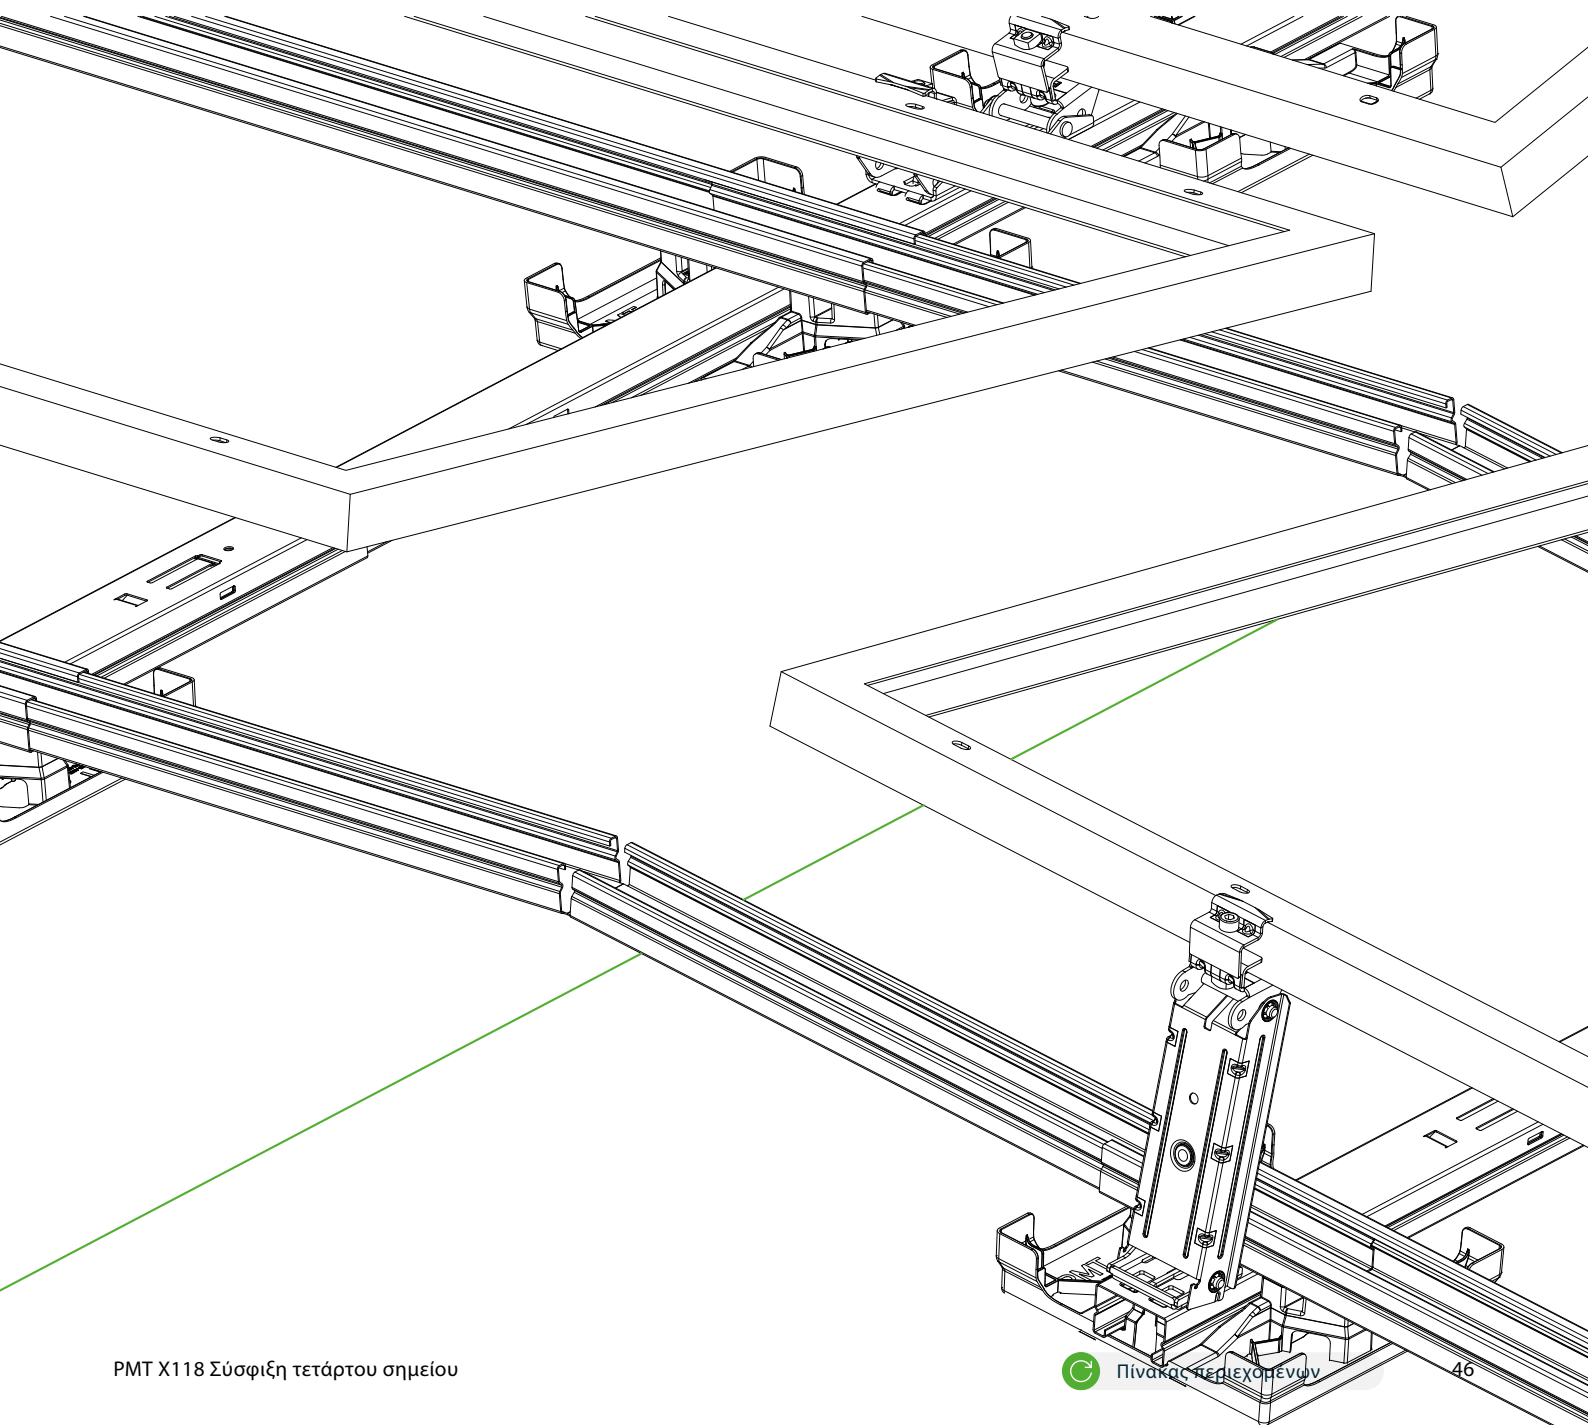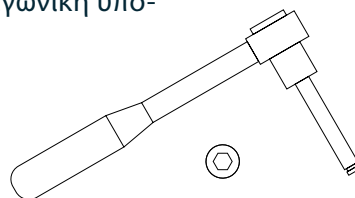

Αρχικά υπολογίζεται η κορυφογραμμή.
Στη συνέχεια τοποθετούνται τα
προφίλ Swift Rail (παράλληλα στην
κορυφογραμμή).

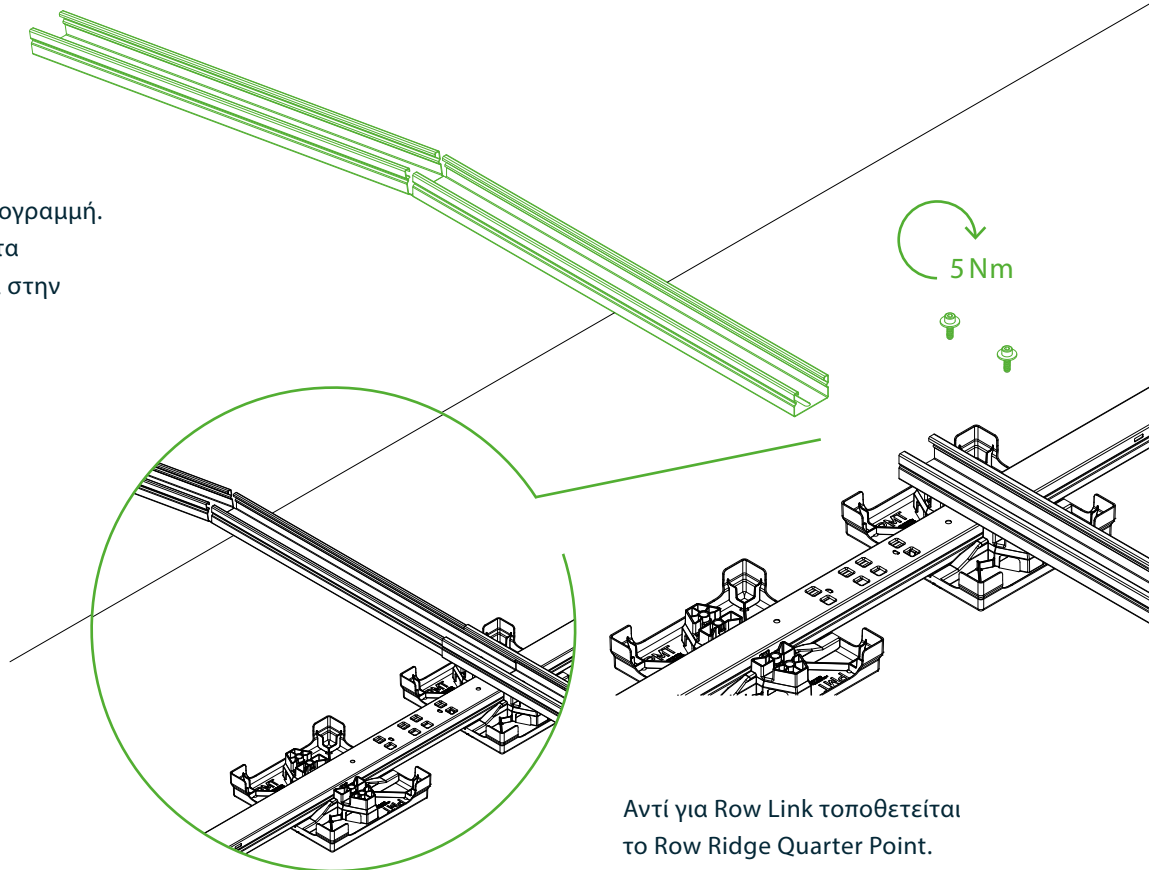




Αντί για Row Link τοποθετείται
το Row Ridge Quarter Point.
Η συναρμολόγηση πρέπει να
πραγματοποιείται ομοιόμορφα
και στις δύο πλευρές, ώστε να
αποτρέπεται το μονόπλευρο
φορτίο και, κατά συνέπεια,
η ολίσθηση. Η θέση και η
τοποθέτηση των συνδέσμων
κορυφογραμμής αναφέρεται
πάντα στα τρέχοντα έγγραφα του
έργου.

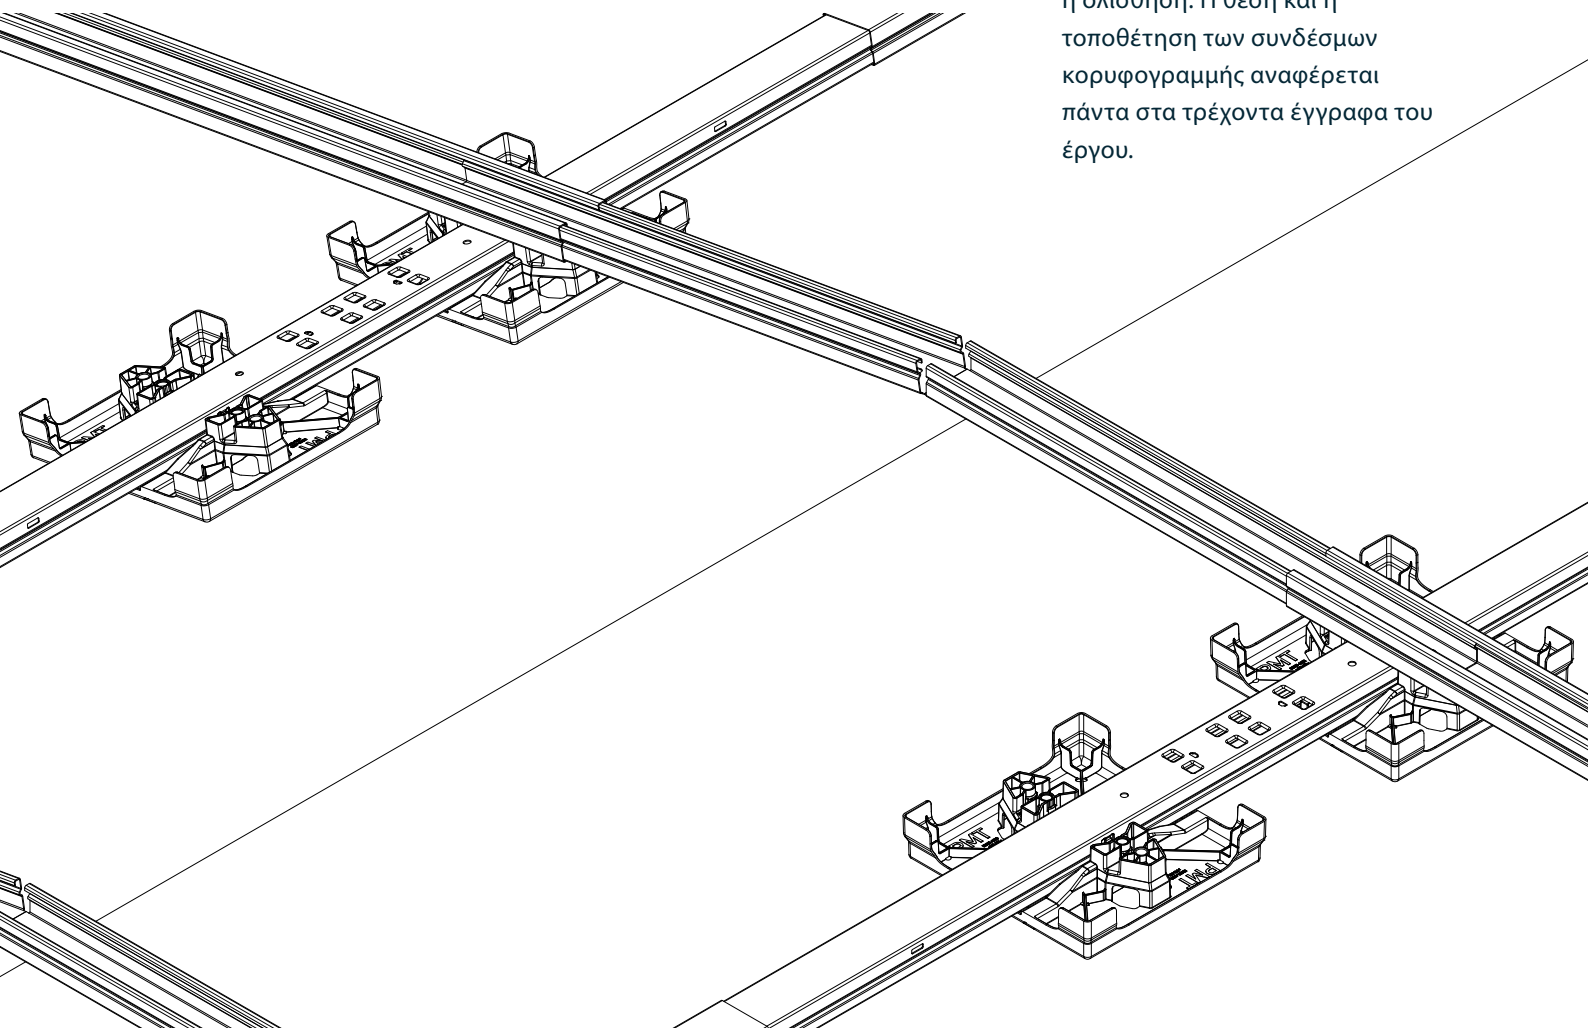

6


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SWIFT RIDGE

Εξάρτημα Swift Ridge

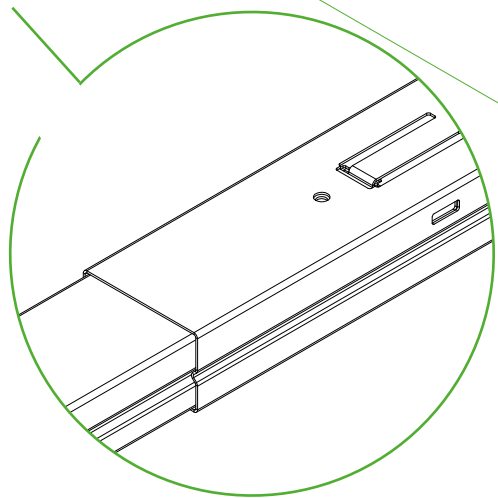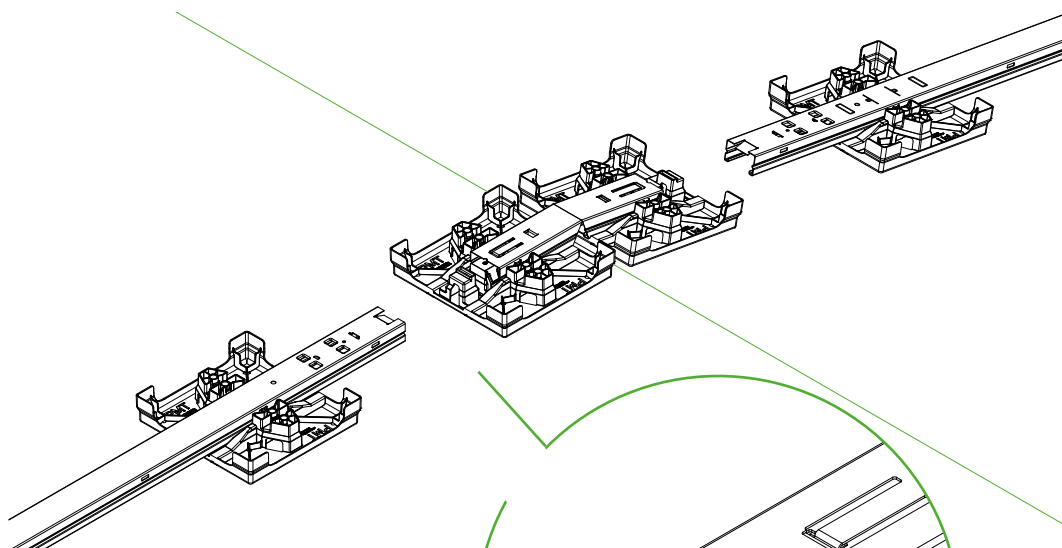

Αρχικά υπολογίζεται η κορυφογραμμή.



Στη συνέχεια συναρμολογούνται τα προφίλ Swift Rail και, στην άκρη του Swift Rail Short, τοποθετείται το Swift Ridge. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές, ώστε να αποτρέπεται το μονόπλευρο φορτίο και, κατά συνέπεια, η ολίσθηση. Η θέση και η τοποθέτηση των συνδέσμων κορυφογραμμής αναφέρεται πάντα στα τρέχοντα έγγραφα του έργου.

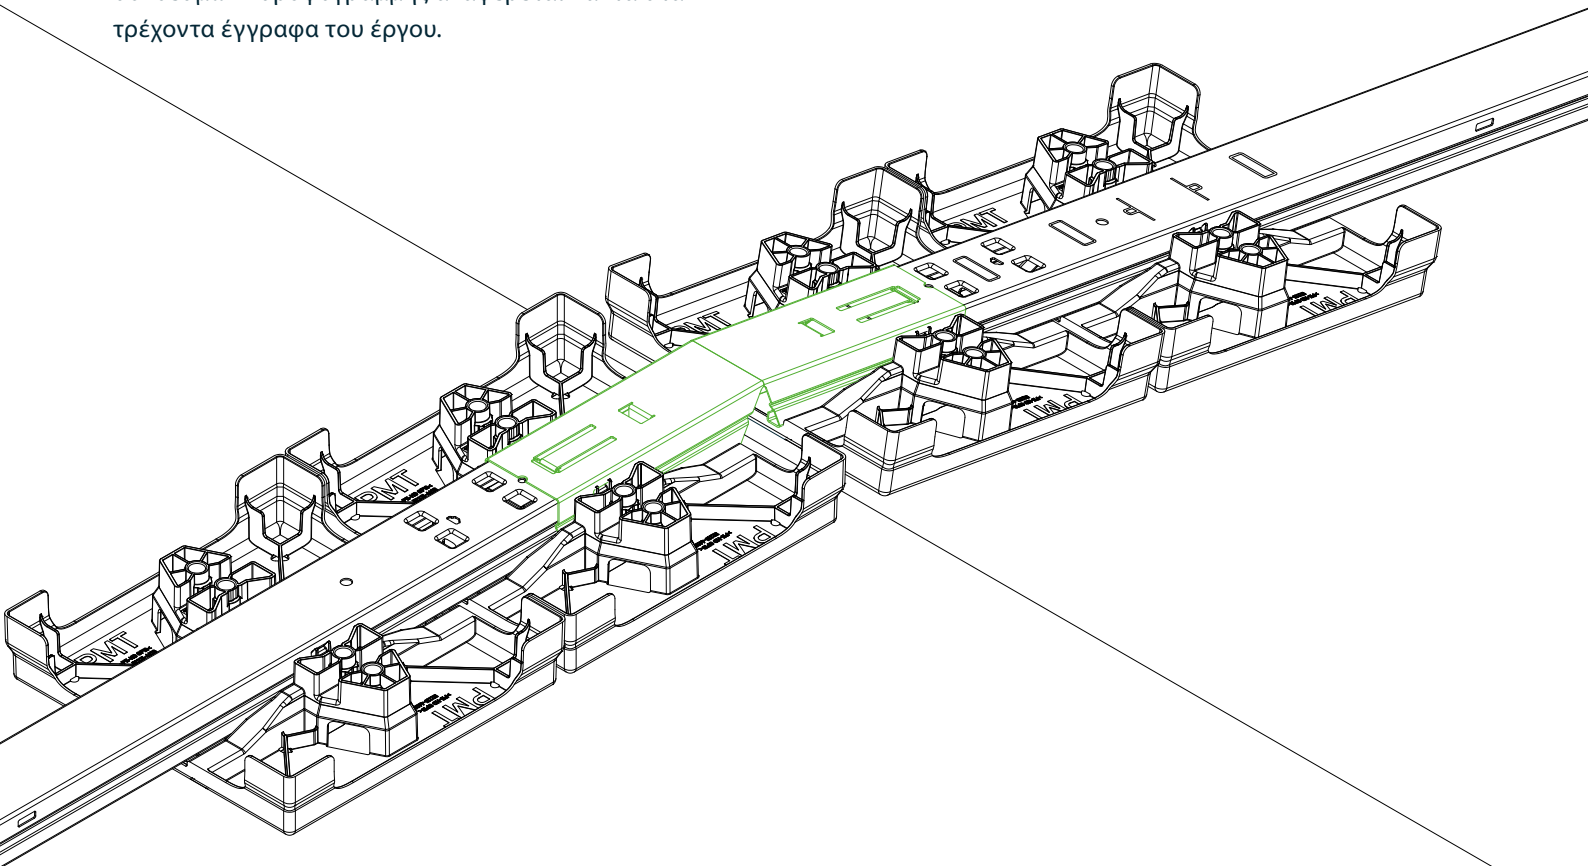


7

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ SWIFT EDGE

Εξάρτημα Swift Edge

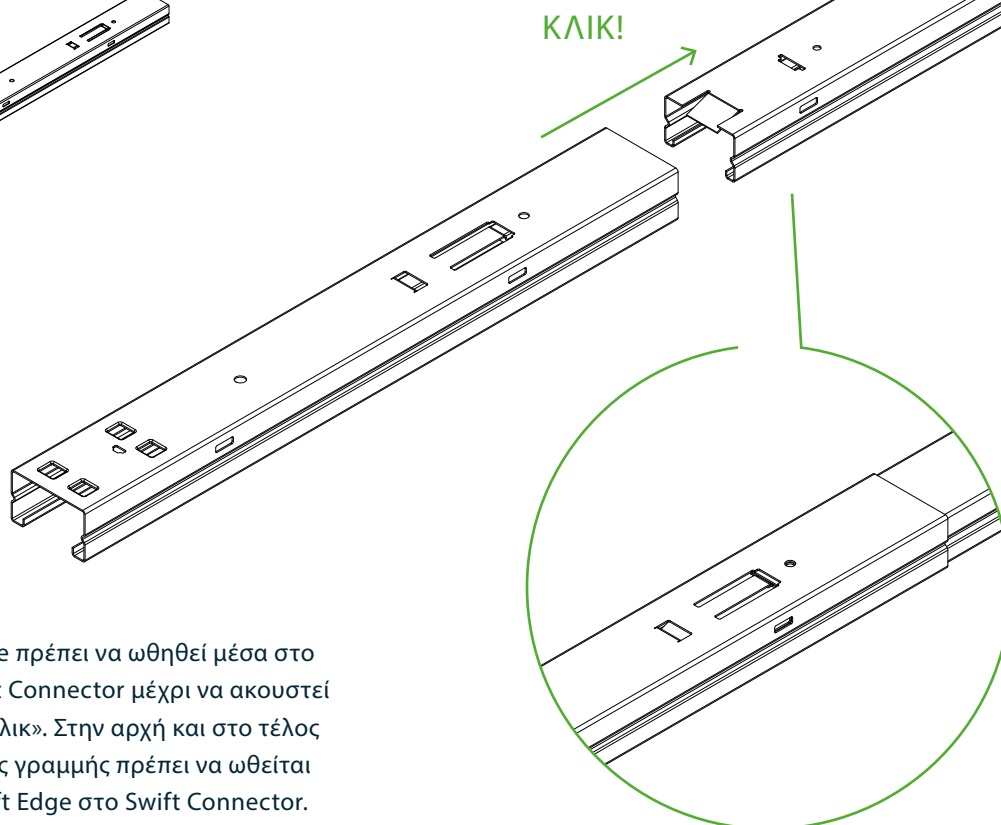

Το Swift Edge πρέπει να ωθηθεί μέσα στο προφίλ Swift Connector μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Στην αρχή και στο τέλος μιας πλήρους γραμμής πρέπει να ωθείται από ένα Swift Edge στο Swift Connector.



Συμβουλή από την PMT

Τοποθετήστε το Swift Edge ελαφρώς υπό γωνία στο προφίλ του Swift Connector και ωθήστε το με μια κίνηση ανάκλισης.




Προσοχή!

Η σύνδεση ασφάλισης πρέπει να ελέγχεται για σωστή εφαρμογή και σταθερότητα.


ΣΩΣΤΟ!



ΛΑΘΟΣ!



Τελικός έλεγχος

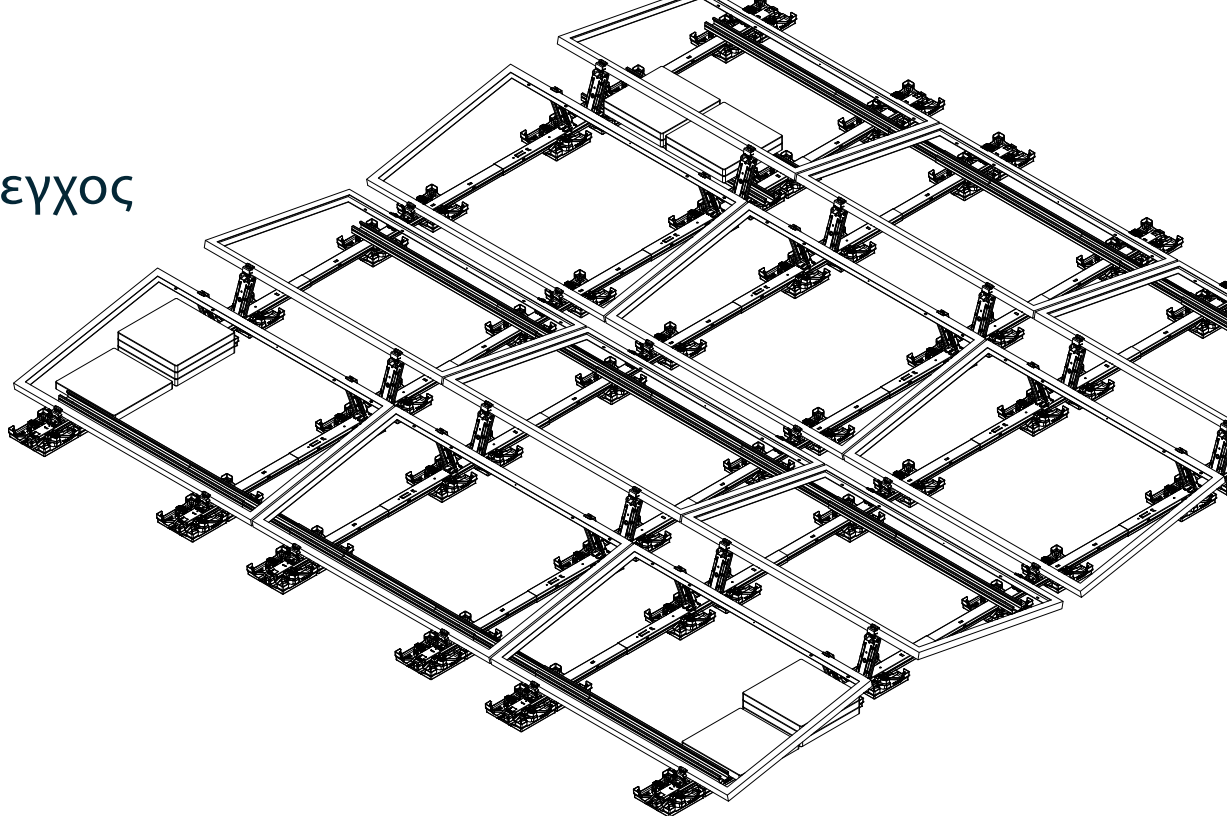

Τελικός έλεγχος

- Ελέγξτε εάν το συνολικό σύστημα και όλα τα εξαρτήματα εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνική έκθεση.
- Πρέπει να ελέγχεται εάν όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί στα προβλεπόμενα σημεία και έχουν συσφιχθεί με την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης.
- Θα βρείτε τα στοιχεία για τη ροπή σύσφιξης στις οδηγίες τοποθέτησης ή/και πάνω στις συσκευασίες. Προσοχή! Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια και η μη τήρησή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
- Ελέγξτε εάν όλα τα έρματα πληρούν τις προδιαγραφές βάρους. Θα βρείτε τα στοιχεία στην τρέχουσα τεχνική έκθεση. Βεβαιωθείτε ότι αποκλείεται σε μόνιμη βάση η ολίσθηση, η κλίση ή η ταλάντωση των στοιχείων έρματος. Προσοχή! Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια και η μη τήρησή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.
- Ελέγξτε εάν όλες οι κουμπωτές συνδέσεις έχουν ασφαλίσει σωστά.

Συντήρηση

- Τα ανώτερα και κατώτερα όρια της ροπής σύσφιξης των βιδωτών συνδέσεων πρέπει να ελέγχονται τακτικά στο πλαίσιο της συντήρησης (διάστημα συντήρησης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Να τηρείτε το πρωτόκολλο συντήρησης).
- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις σχετικά με τις ρουτίνες συντήρησης του συστήματος PMT X118 λόγω θερμικής διαστολής.

Εγγύηση και ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Λάβετε υπόψη ότι η εγγύηση του προϊόντος παρέχεται σύμφωνα με τους όρους εγγύησης μόνο εάν έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες ασφαλείας και οι οδηγίες συστήματος και εφόσον το σύστημα έχει εγκατασταθεί σωστά.

Μπορείτε να δείτε τους όρους εγγύησης εδώ:

pmt.solutions/downloads/.

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης
+49 9225 9550 0

Είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε.

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
Industriestr. 25
D-95346 Stadtsteinach

T +49 9225 9550 0
F +49 9225 9550 999
info@pmt.solutions
www.pmt.solutions

